

BUD. WYDZ. ZARZĄDZANIA

RZUT II PIĘTRA
skala 1:200

Załącznik No 2

K – nowe usytuowanie katedry dla prowadzącego zajęcia
Dla potrzeb katedry powinno być zabezpieczone:

- zasilanie 230 V
- zasilanie do komputera i monitora
- zasilanie do laptopa
- zasilanie i sterowanie do projektora i rzutnika

GR – grzejnik co

E1, E2 – ekran rzutnika/projektora

PROJ – Projektor/rzutnik



Gd – gniazdo elektryczne 230 V do demontażu

Gi – gniazdo istniejące 230 V do pozostawienia

G1, G2 – gniazda nowe, zespolone 4x250V + 1xRj45

Uwaga: Nowe gniazda G1 i G2 zasilić z najbliższego istniejącego gniazda wtykowego „Gi1 i Gi2”.

Wszystkie gniazda oraz przewody z miejsca poprzedniej „katedry” oraz przewody sterujące i zasilające projektory należy zdemonstrować i przełożyć innymi trasami, ułożyć w listwach PCV na przeciwległej ścianie.

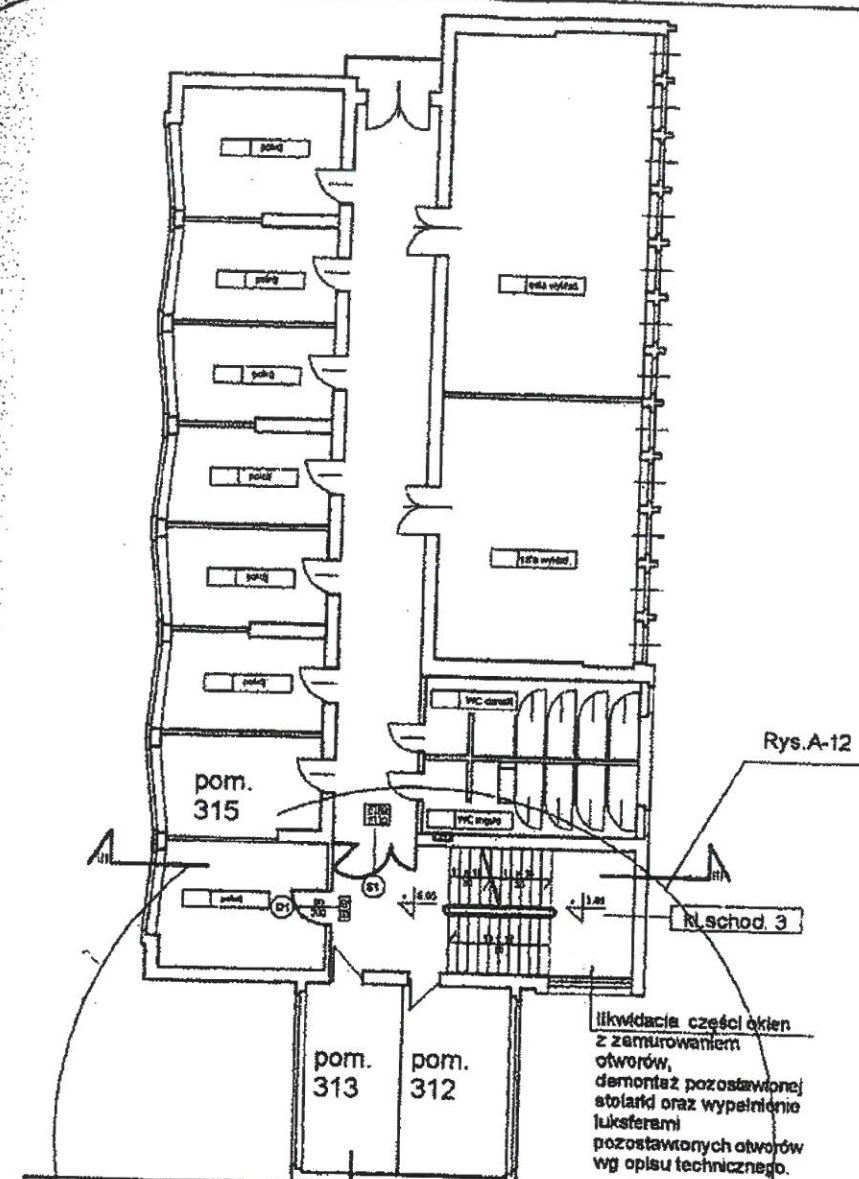

Inżynier Nadzoru Inwestycji
Uniwersytetu Gdańskiego
branża elektryczna
Tadeusz Niemczak
nr upr. GD/3114/87