



Załącznik nr 1

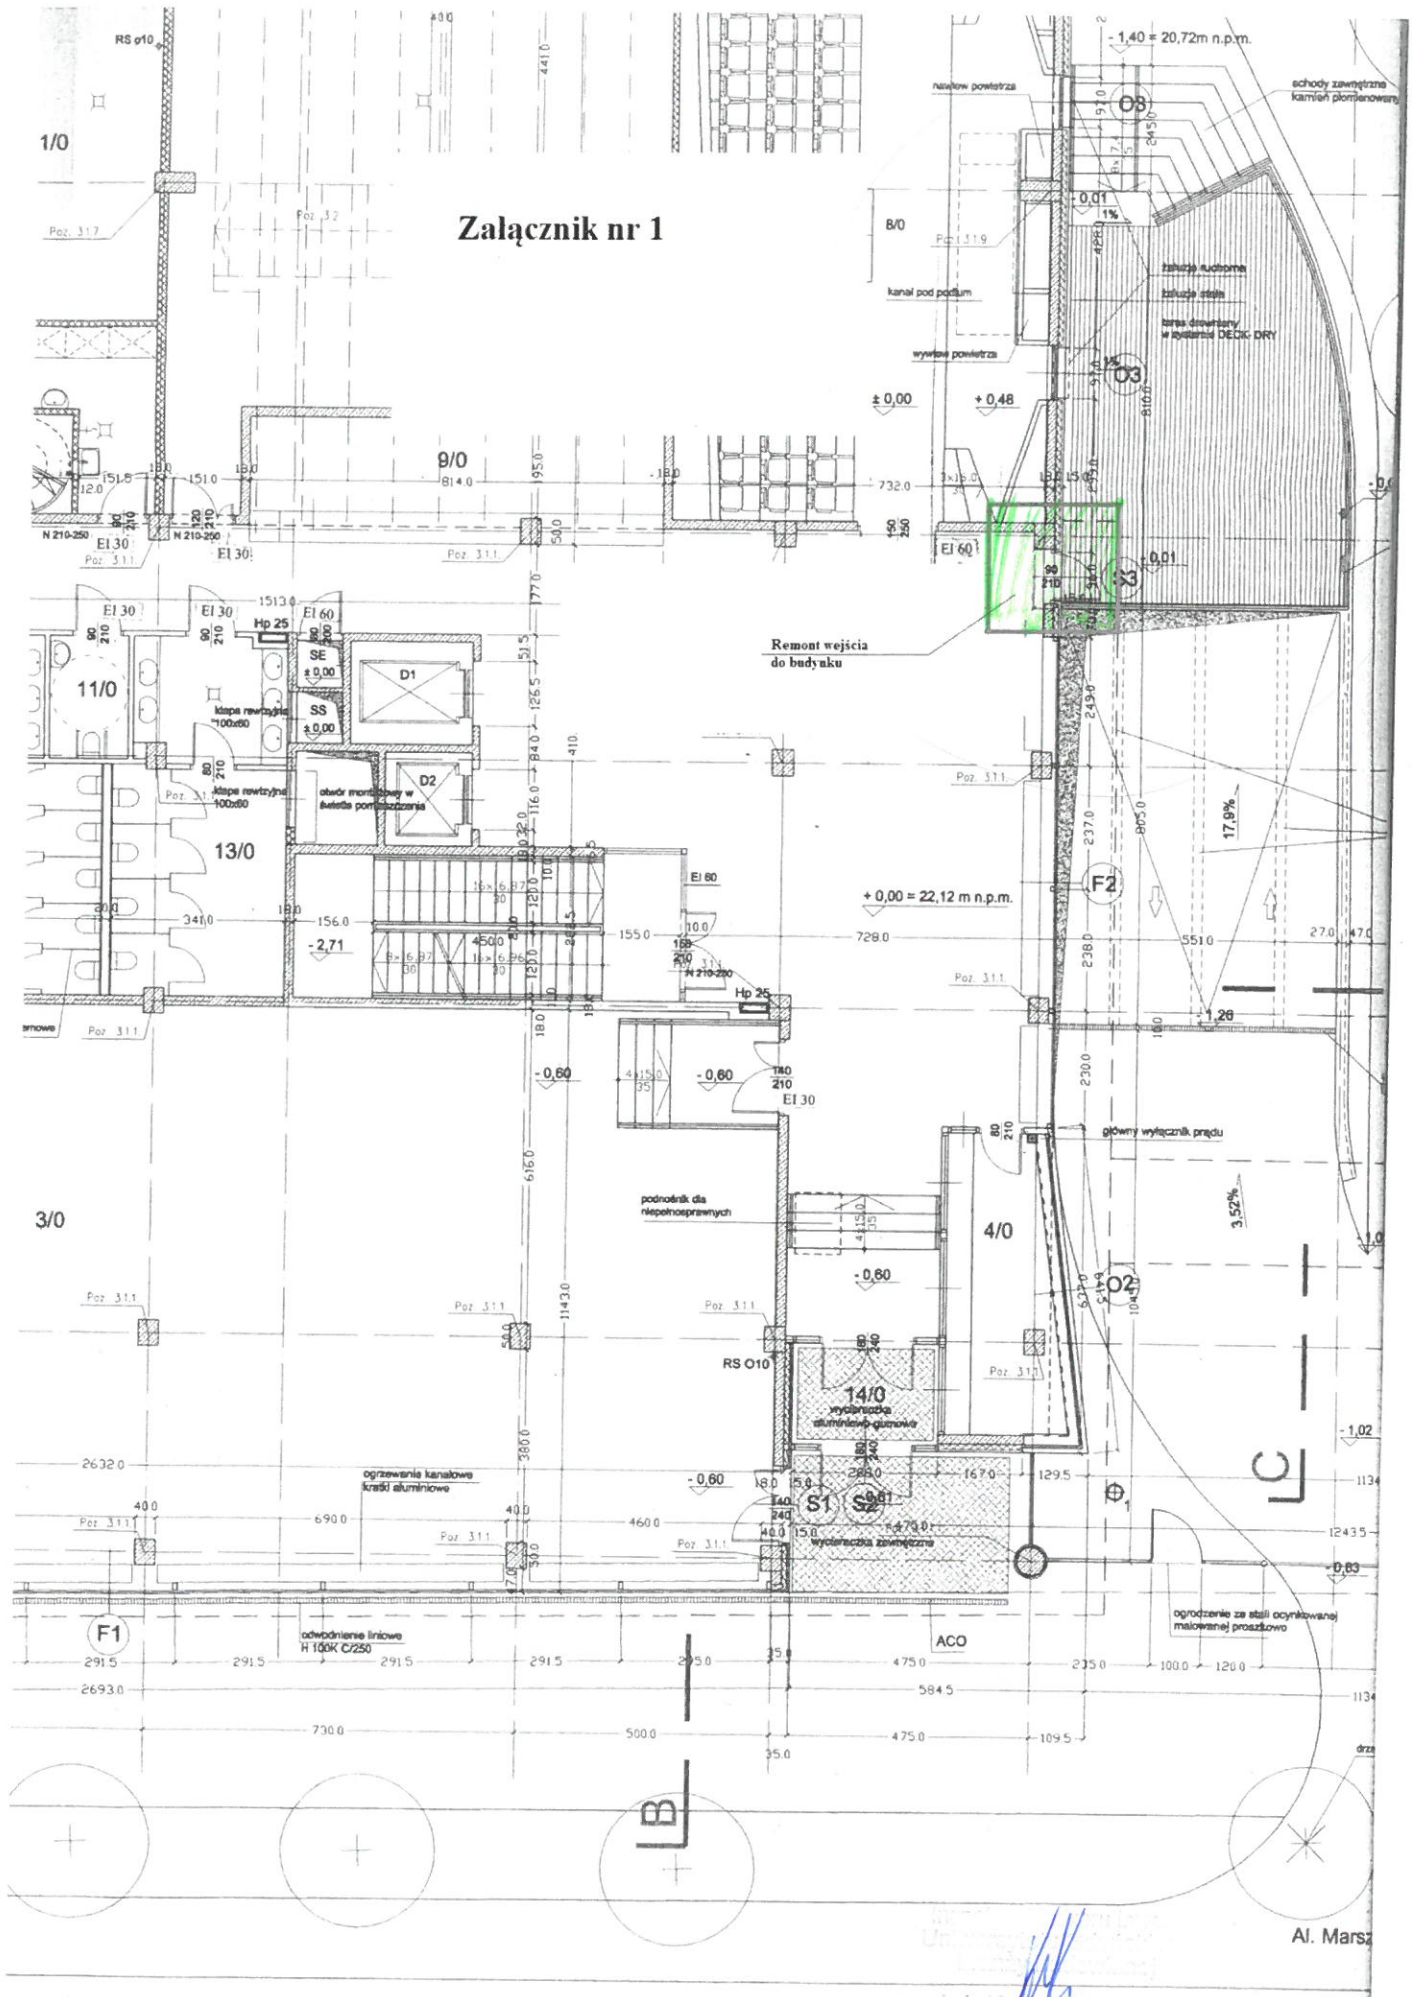

Załącznik nr 1a

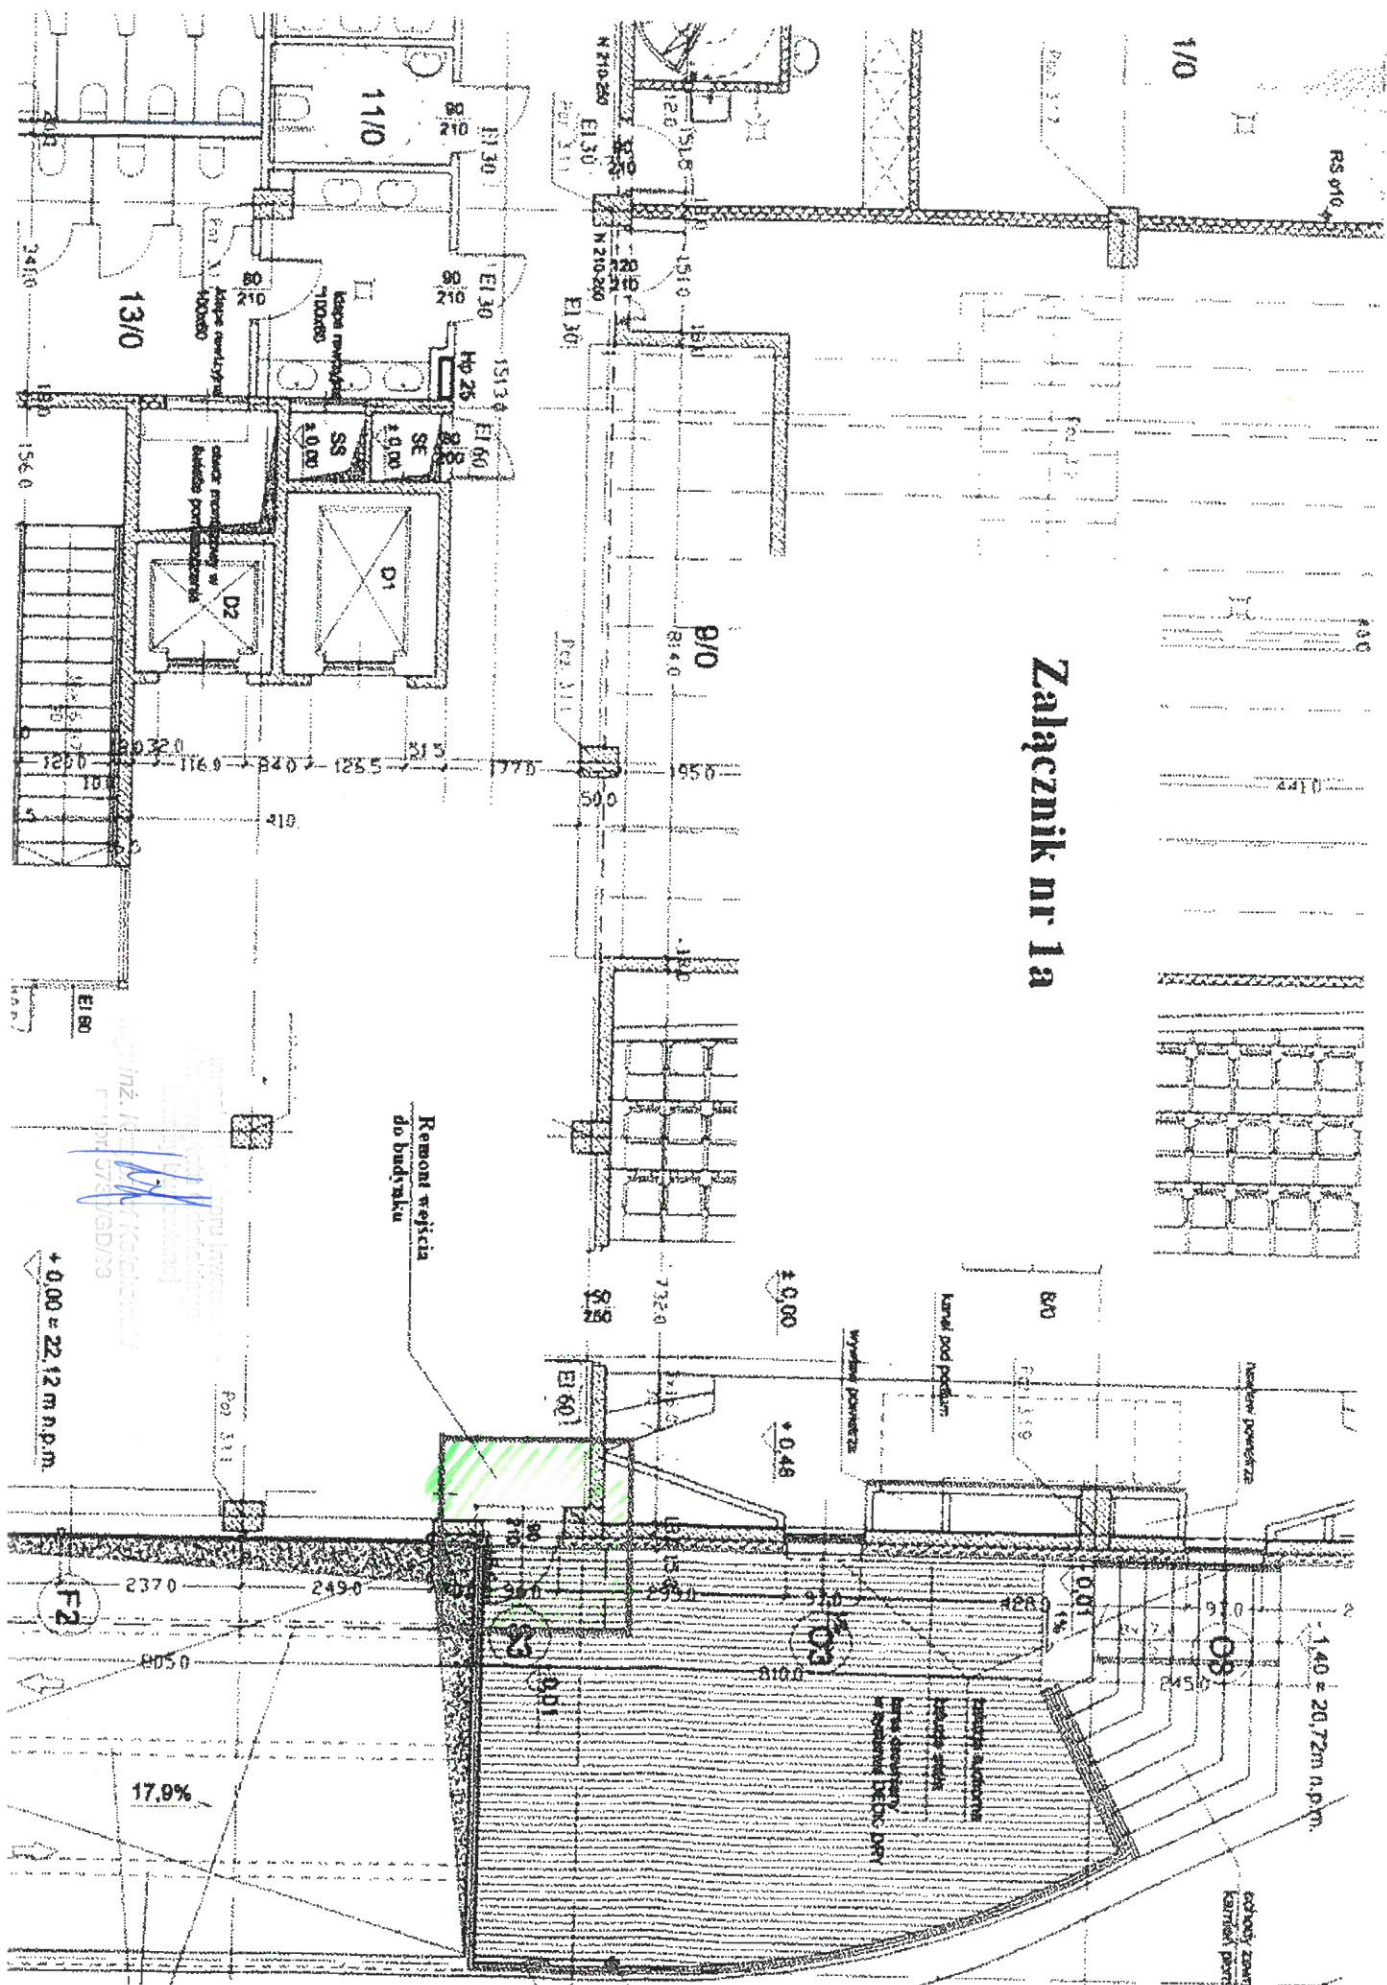

na podkonstrukcji nożnej
Płaska powierzchnia 18,5 cm
Węta mineralna 10 cm
Zabet 18 cm


Blacha miedziana patynowana
Płaska powierzchnia 3 cm
Węta mineralna 10 cm
POROTHERM 25 cm
Blachownica stalowa
Płyta gipsowo-kartonowa 5 cm

Załącznik nr 2


szacht elektryczny
inst. elektryczny
do pom. 698 w przestworu
nad sufitem podwieszanym

mgr inż. Krzysztof J. Jędrzejewski
nr upr. 5735/GD/13

200




Załącznik nr 3

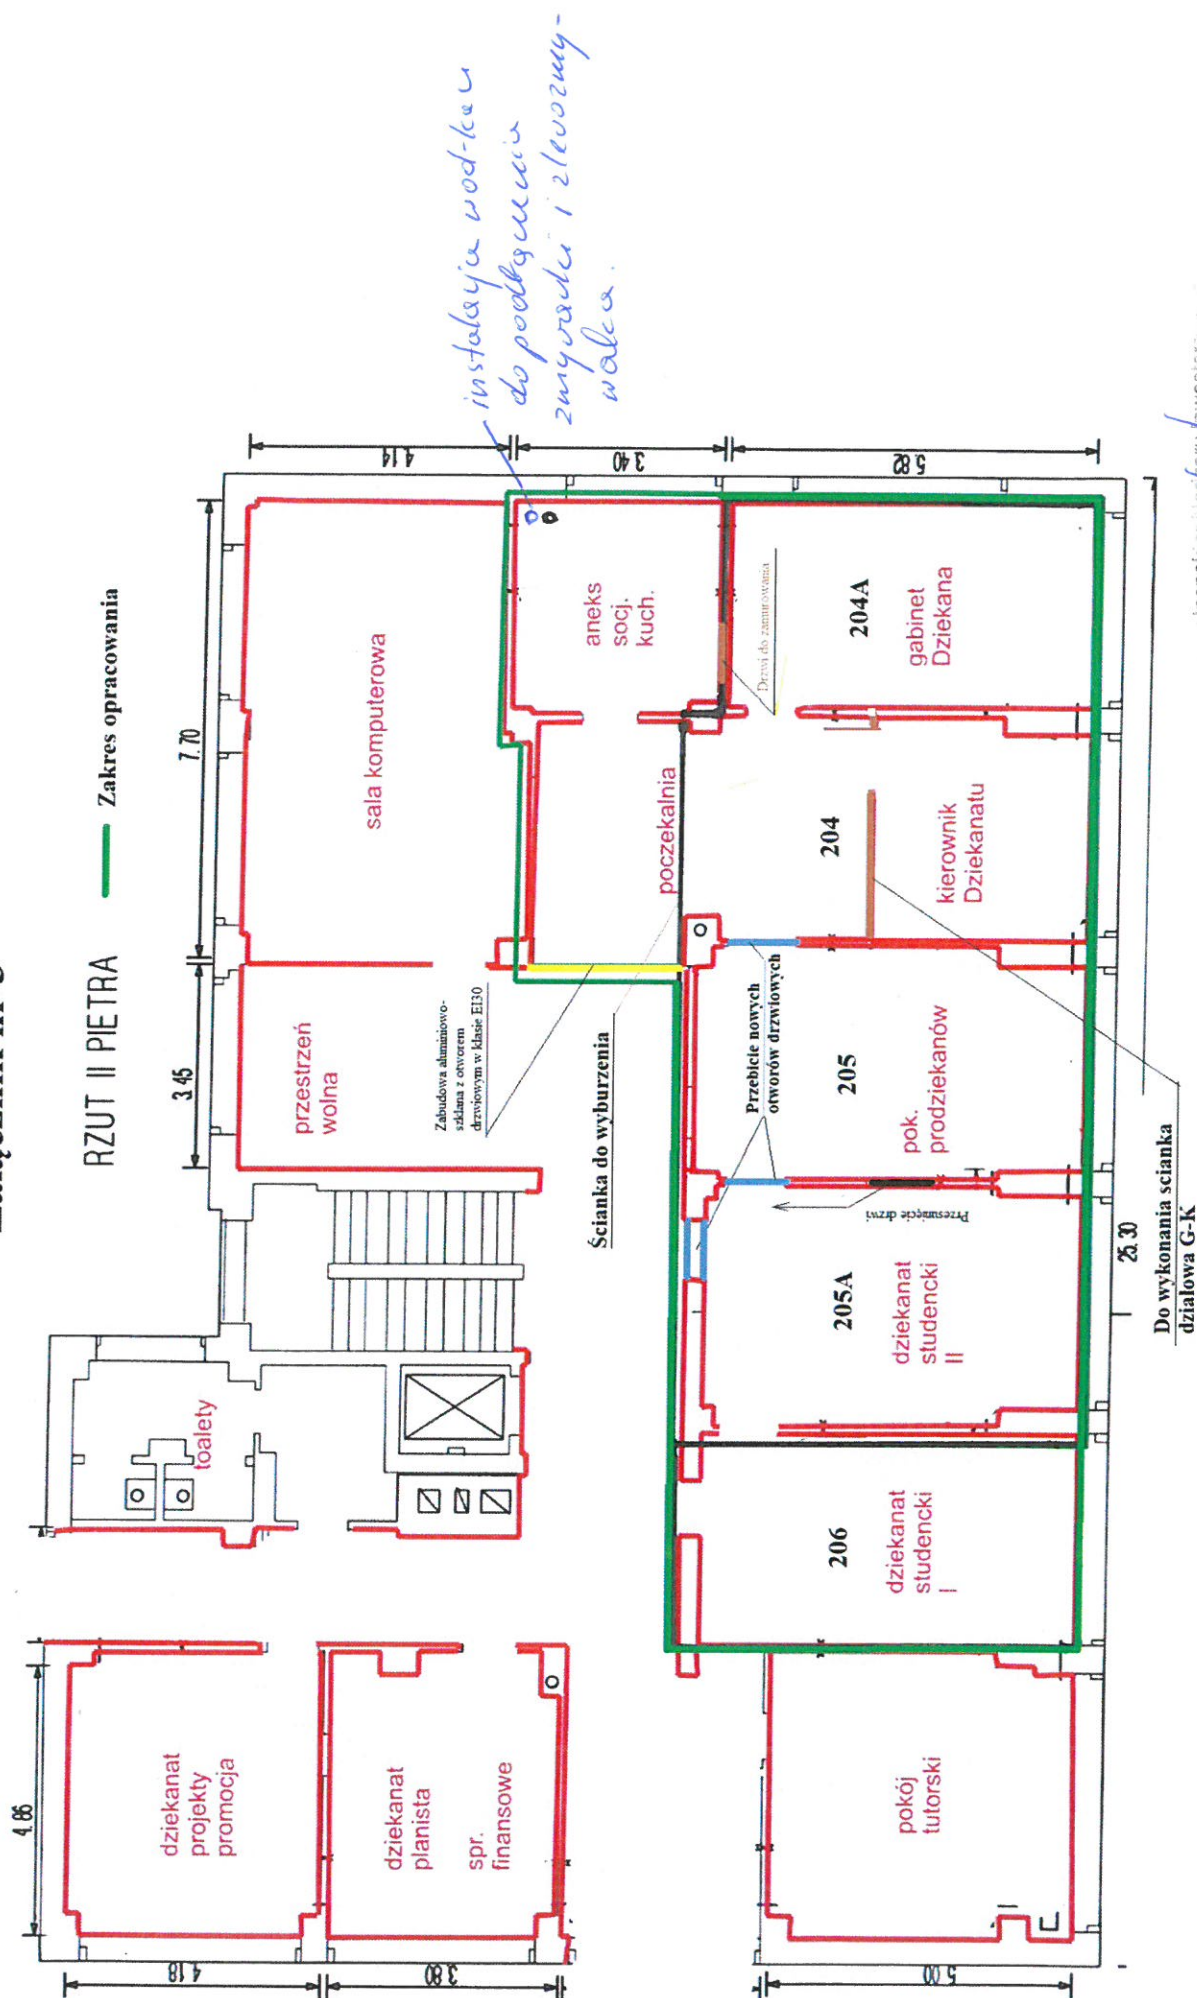


Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Uniwersytetu Gdańskiego
branży budowlanej
mgr inż. Krzysztof Kołakowski
nr upr. 5732/GD/98

Zatęcznik Nr 3H

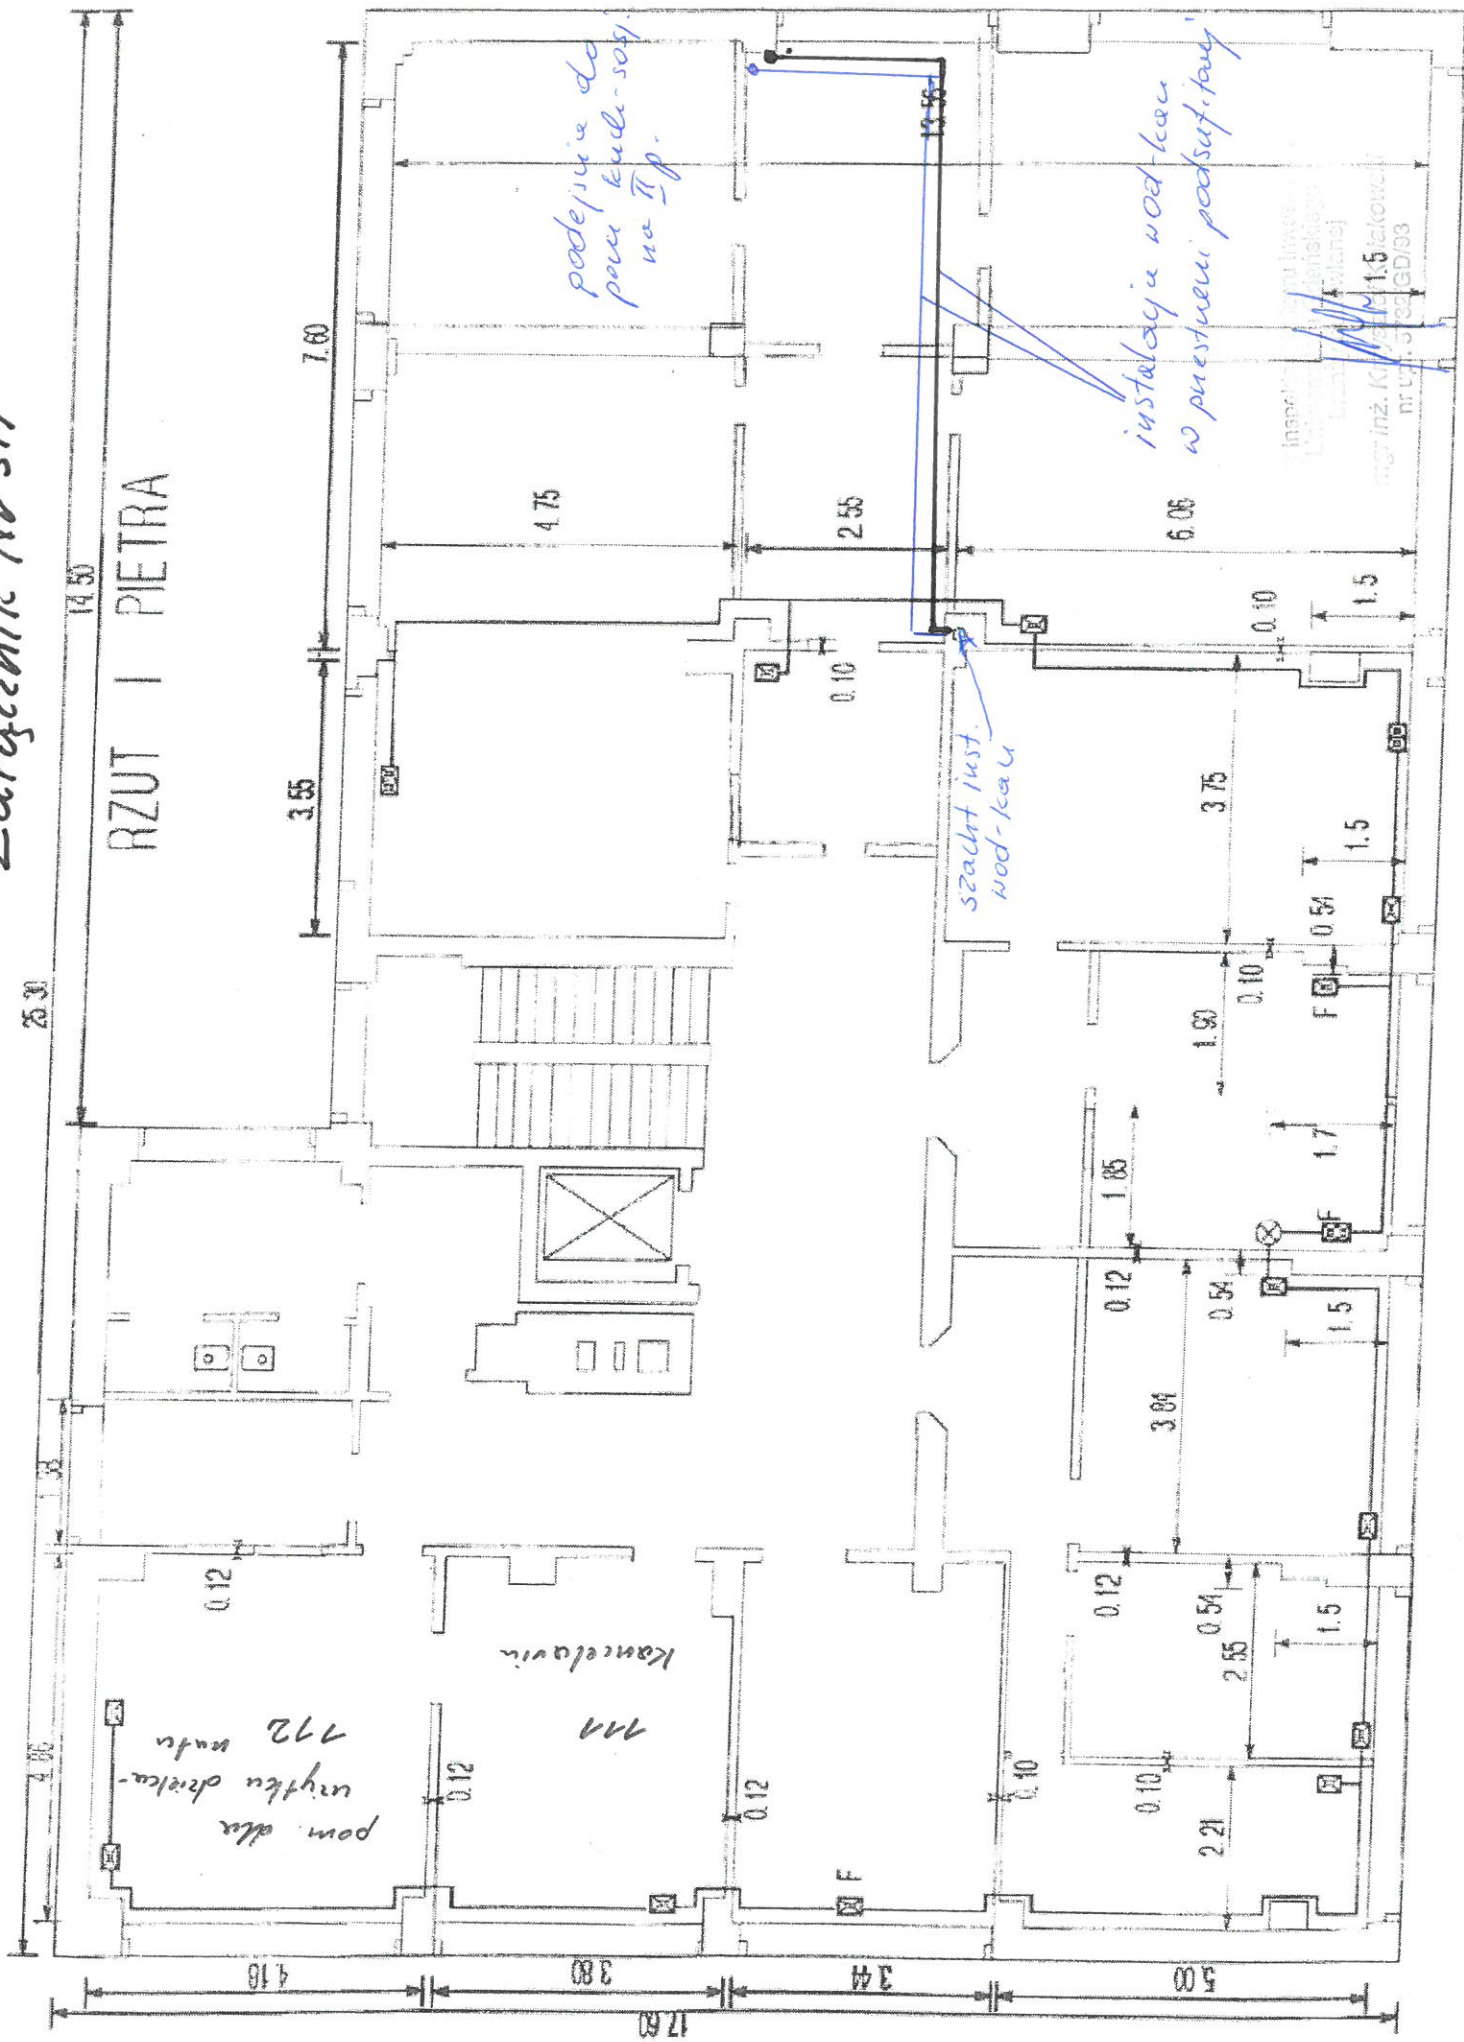

Załącznik nr 4



Należy przyjąć następujące parametry w przegrodzie :

- szkło bezpieczne o wskaźniku EI30**
- zabudowa aluminiowa w klasie EI30**
- przegroda dźwiękoszczelna $R_w > 30\text{dB}$**
- drzwi prawe antywłamaniowe wyposażone w zamek z wkładką z okuciami o szer 100cm**

mgr inż. Krzysztof Kołakowski
nr upr. 5732/GD/93

Tadeusz Niemiński
nr upr. GD/3114/87