


STUDZIENKA KANALIZACYJNA

(Z OSADNIKIEM LUB BEZ)

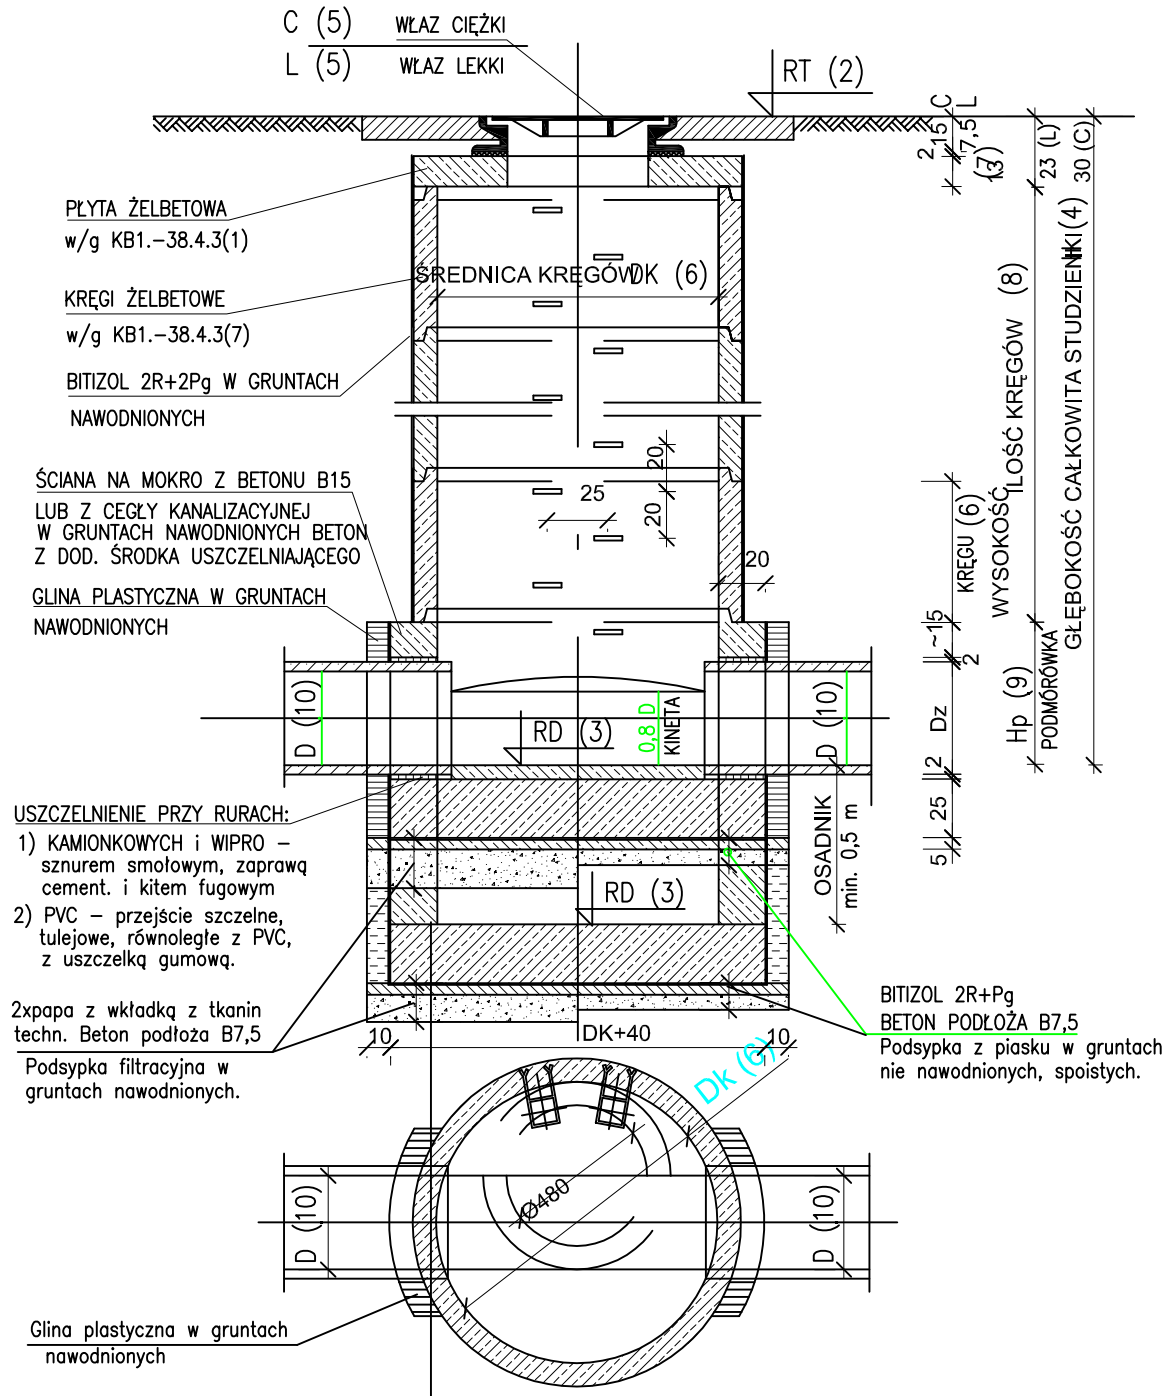

Kominy wlotowe studzienek o gł.powyżej 3,0m powinny być wykonane z prefabrykatów o średnicy wewnętrznej 0,8 lub 1,0m

Projekt:

ZEWN. SIECI I PRZYŁĄCZY WOD.-KAN

Nazwa rysunku:

**STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Z OSADNIKIEM LUB BEZ.**

Projektant:

mgr inż. Edward Łojewski

Nr umowy:

Skala:

(-)

Data:

Nr rysunku:

S5