




POZ.9.. ŁAWA

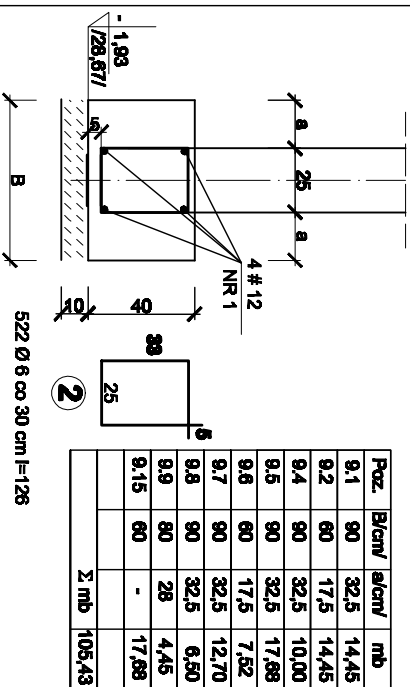


POZ.9.3 ŁAWA mb 6,65

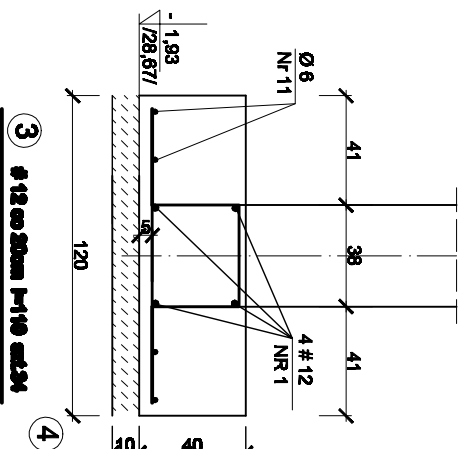


POZ.9.9 LAWA mb 4,45

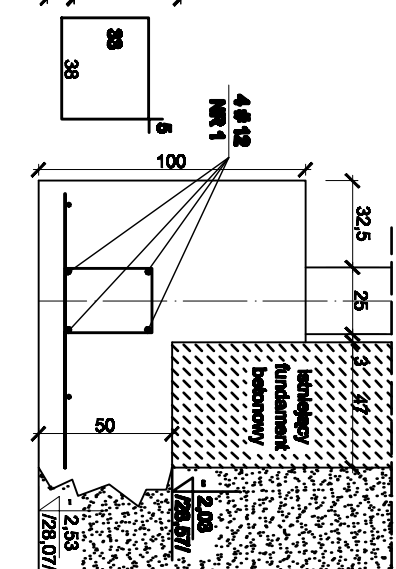


POZ.9.10 ŁAWA mb 6,40

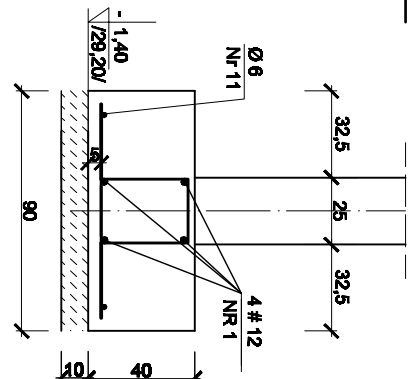


POZ.9.11 PŁYTA PRZY WEJŚCIU DO KOTŁOWNI

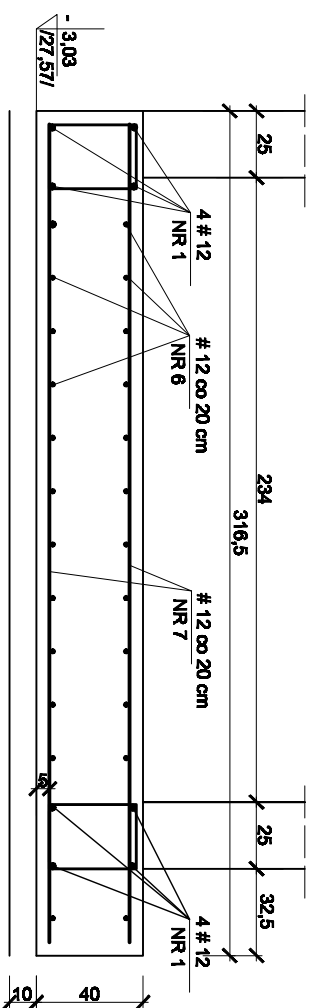


SPOSÓB ZBROJENIA USKOKÓW

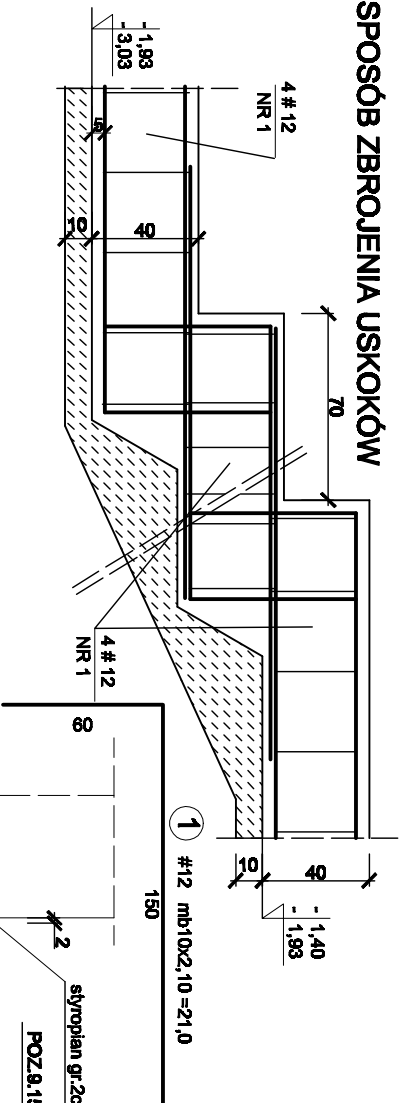

POZ.9.12 PŁYTA POD WINDĄ

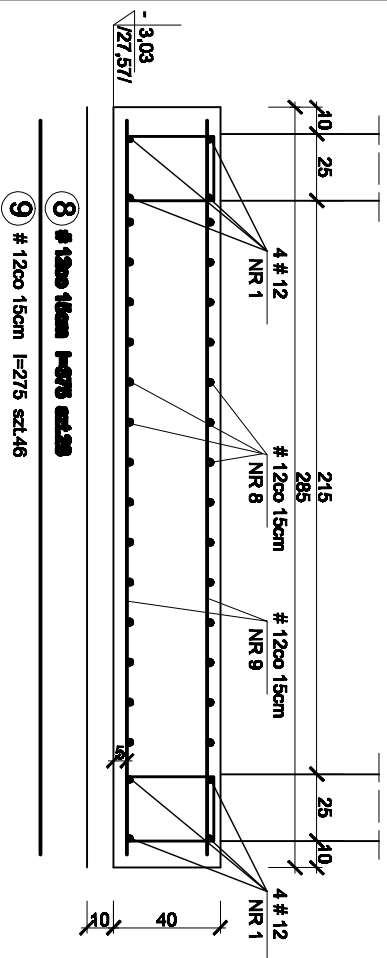

**SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA FUNDAMENTÓW
ISTNIEJĄCYCH Z NOWOPROJEKTOWANYMI**

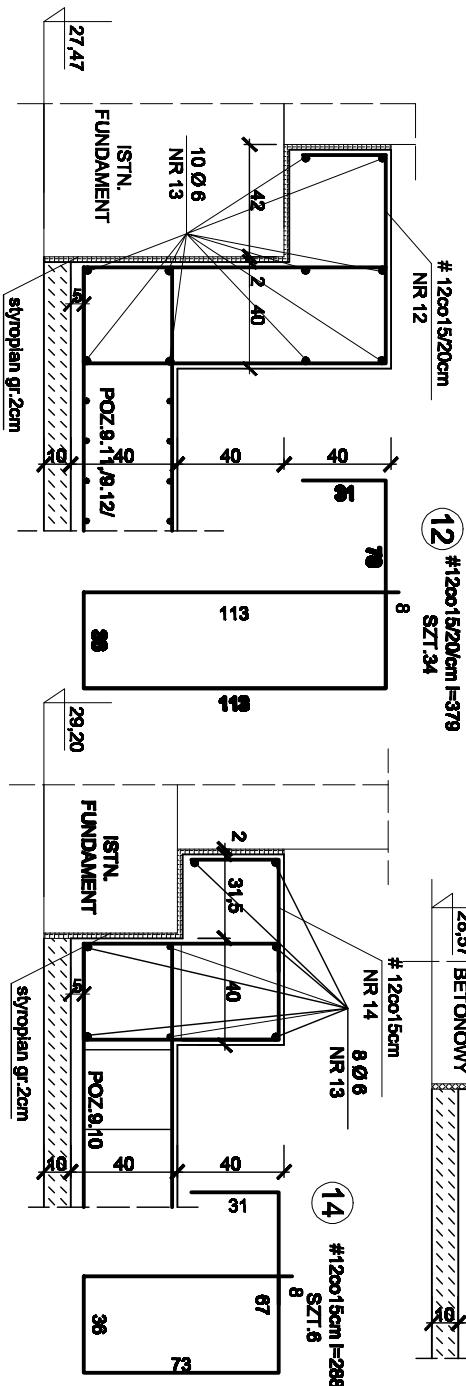

BETON B 25
STAL A IIN, A I

1. POSADZONIE LĄW ZE WZGLĘDU NA USŁOKI WŁ. RZUTU FUNDAMENTOW.
2. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ LĄW ZROJENIA POZIOMEGO L=50 cm.
3. LĄWY POZ. 9, 10 WYPUŚC ZROJENIE TRZĘCIE
4. LĄWY POZ. 8,9. WYKOŃCZYĆ ODCINKAMI DLUGOŚCI DO 100cm.
5. IZOLACJE LĄW WG PROJ. ARCH.

ZESTAWIENIE STALY ZBROJENIOWEJ					
Nr pręta	Średnica mm	Długość m	Ilość szt.	Długość	
				A-I całkowita	A-IIIn #12
1	#12	614.37	mb	614.37	
2	#6	1.26	522	657.72	
3	#12	1.10	34		37.40
4	#6	1.52	23	34.96	
5	#12	0.80	33		26.40
6	#12	2.20	24		52.80
7	#12	3.05	24		73.20
8	#12	3.75	28		105.00
9	#12	2.75	46		126.50
10	#12	1.05	25		26.25
11	#6	154.00	mb	154.00	
12	#12	3.79	34		126.86
13	#6	66.40	mb	66.40	
14	#12	2.86	6		17.26
Długość łączna [m]				913.06	1208.06
Ciężar na mb [kg/m]				0.222	0.886
RAZEM [kg]				202.70	1072.76

[illegible]