


ZESPÓŁ GRZEWCO/CHŁODZĄCY K2

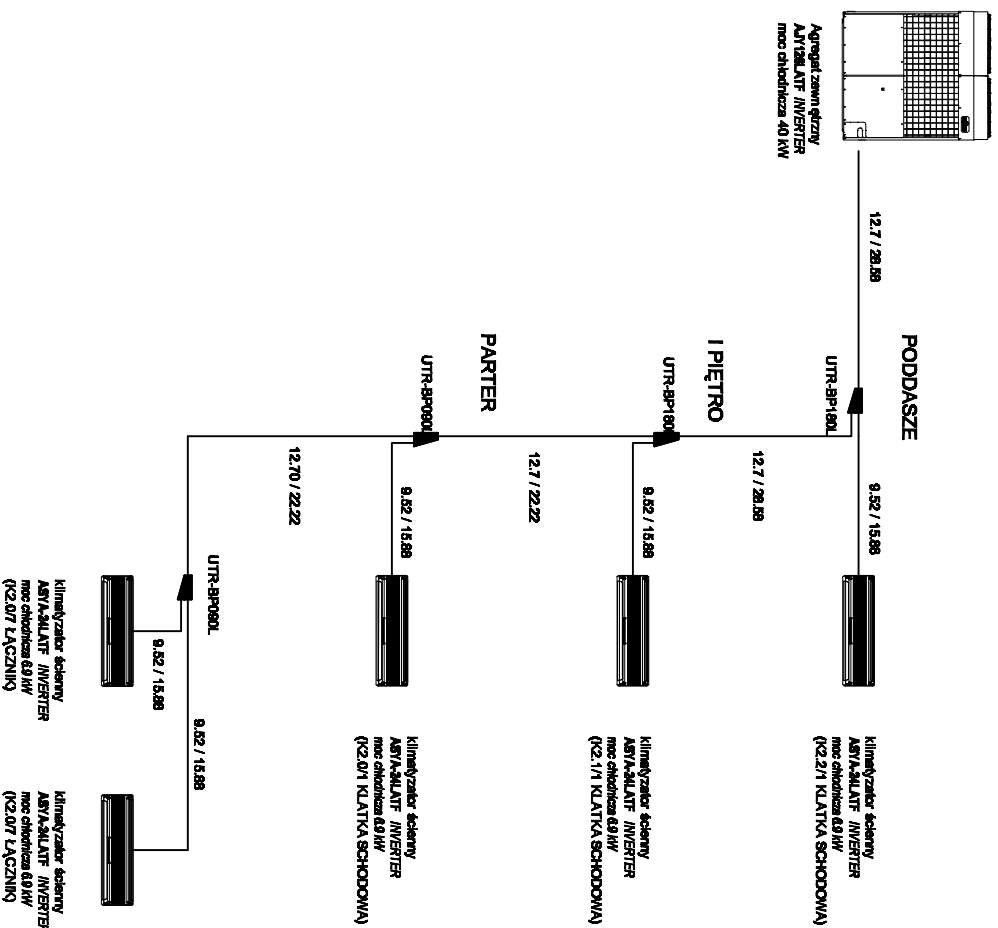

UWAGAI

Przewody chłodnicze izłować otulinami
AF/Armaflex o grubości M od 19,00-21,5 mm

JEDNOKIŁKA PROJEKTOWA			
MIŁASTO PROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o.			
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA ODOBIENEGO			
85-087 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 12a			
tel. fax (052) 322 12 33			
www.milastoprojekt-bydgoszcz.pl			
INWESTYCJA			
Rozbudowa budynku Wydziału Zarządzania			
Uniwersytetu Gdańskiego			
ul. Armii Krajowej 101, Sopot			
INWESTOR			
Uniwersytet Gdański ul. Betyleńskiego 1A			
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. Maria Hanna Granowska		7210 / 102 / 78	
SPEC. INŻ. INŻ.		2002/67/Bg	
STADIUM		1393/75/Bg	
PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA		WENTYLACJA	
TYTUŁ RYSUNKU		ZESPÓŁ GRZEWCO/CHŁODZĄCY K2	
WERSJA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
-	17.04.2009 r.		W6