



Obciążenie	Nazwa obwodu	Nr rys.	Nr obw.
	Zasilanie	-	01
	Kontrola napięcia	1	1
	Oświetlenie pomieszczeń biurowych	2	2
	Oświetlenie pomieszczeń biurowych	3	3
	Oświetlenie pomieszczeń biurowych	4	4
	Oświetlenie pomieszczeń biurowych	5	5
	Oświetlenie pomieszczeń biurowych	6	6
	Oświetlenie pomieszczeń biurowych	7	7
	Oświetlenie pomieszczeń biurowych	8	8
	Oświetlenie pomieszczeń laboratoryjnych	9	9
	Oświetlenie pomieszczeń laboratoryjnych	10	10
	Oświetlenie pomieszczeń laboratoryjnych	11	11
	Oświetlenie pomieszczeń laboratoryjnych	12	12
	Oświetlenie pomieszczeń laboratoryjnych	13	13
	Oświetlenie pomieszczeń laboratoryjnych	14	14
	Oświetlenie pomieszczeń laboratoryjnych	15	15
	Oświetlenie pomieszczeń laboratoryjnych	16	16
	Oświetlenie pomieszczeń laboratoryjnych	17	17
	Oświetlenie pomieszczeń laboratoryjnych	18	18
	Rezerwa	-	19

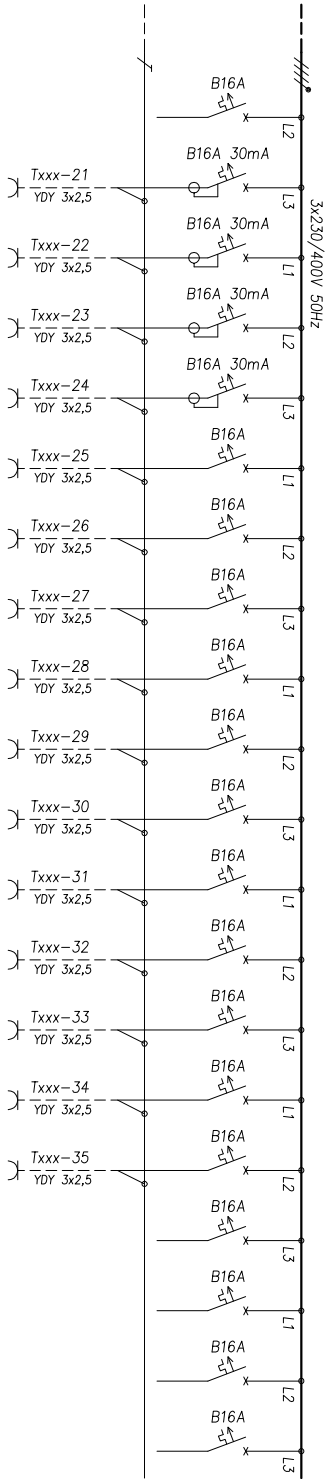

Obciążenie	Nazwa obwodu	Nr rys.	Nr obw.
	Rezerwa	-	20
	Gn. 1-faz. ogólne	21	21
	Gn. 1-faz. ogólne	22	22
	Gn. 1-faz. ogólne	23	23
	Gn. 1-faz. ogólne	24	24
	Gn. 1-faz. ogólne	25	25
	Gn. 1-faz. ogólne	26	26
	Gn. 1-faz. ogólne	27	27
	Gn. 1-faz. ogólne	28	28
	Gn. 1-faz. ogólne	29	29
	Gn. 1-faz. ogólne	30	30
	Gn. 1-faz. ogólne	31	31
	Gn. 1-faz. ogólne	32	32
	Gn. 1-faz. ogólne	33	33
	Gn. 1-faz. ogólne	34	34
	Gn. 1-faz. ogólne	35	35
	Rezerwa	-	36
	Rezerwa	-	37
	Rezerwa	-	38
	Rezerwa	-	39

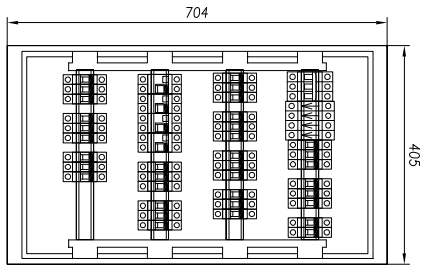

Ochrona od porażen
Somoczyne wyłączenie w układzie TN-S