Rozdzielnica Sxxx

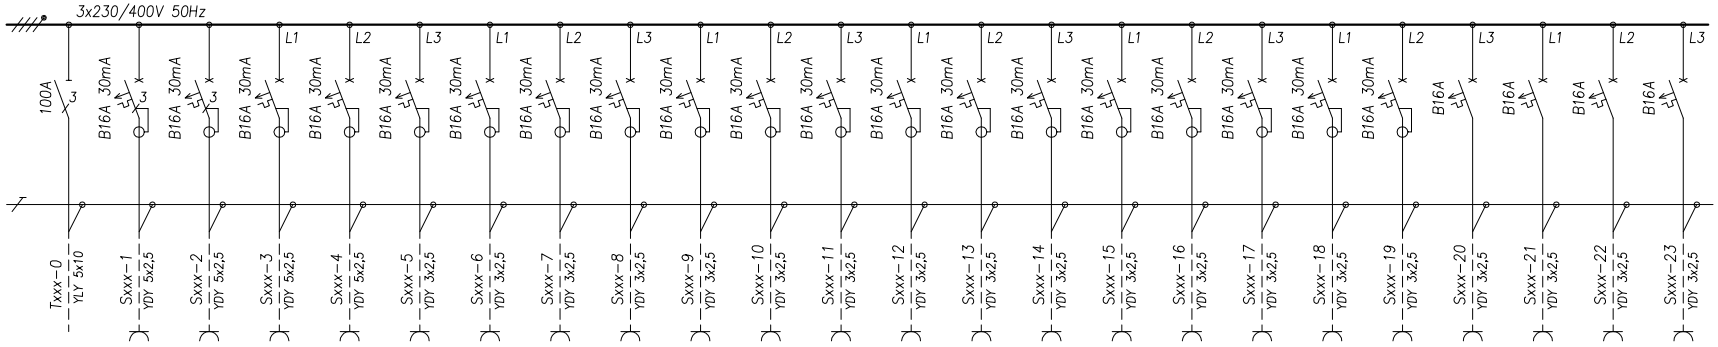

Obciążenie																								
Nazwa obwodu	Zasilanie	Gn. 3-faz. stanowiskowe	Gn. 3-faz. stanowiskowe	Gn. 3-faz. stanowiskowe	Gn. 3-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. komputery	Gn. 1-faz. komputery	Gn. 1-faz. komputery	Gn. 1-faz. komputery
Nr rys.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nr obw.	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

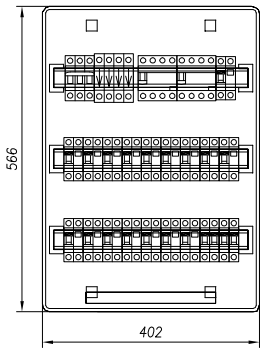

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT				80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68		tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	11.07		4505/Gd/90	Rozdzielnica pomieszczeń laboratoryjnych Sxxxx.	
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	11.07			Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatów.	
Sprawdził	Inż.D. Jasinlecka	11.07		3509/Gd/88		
Format A3	Podz. 1:10	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)			Nr rys.	E-09