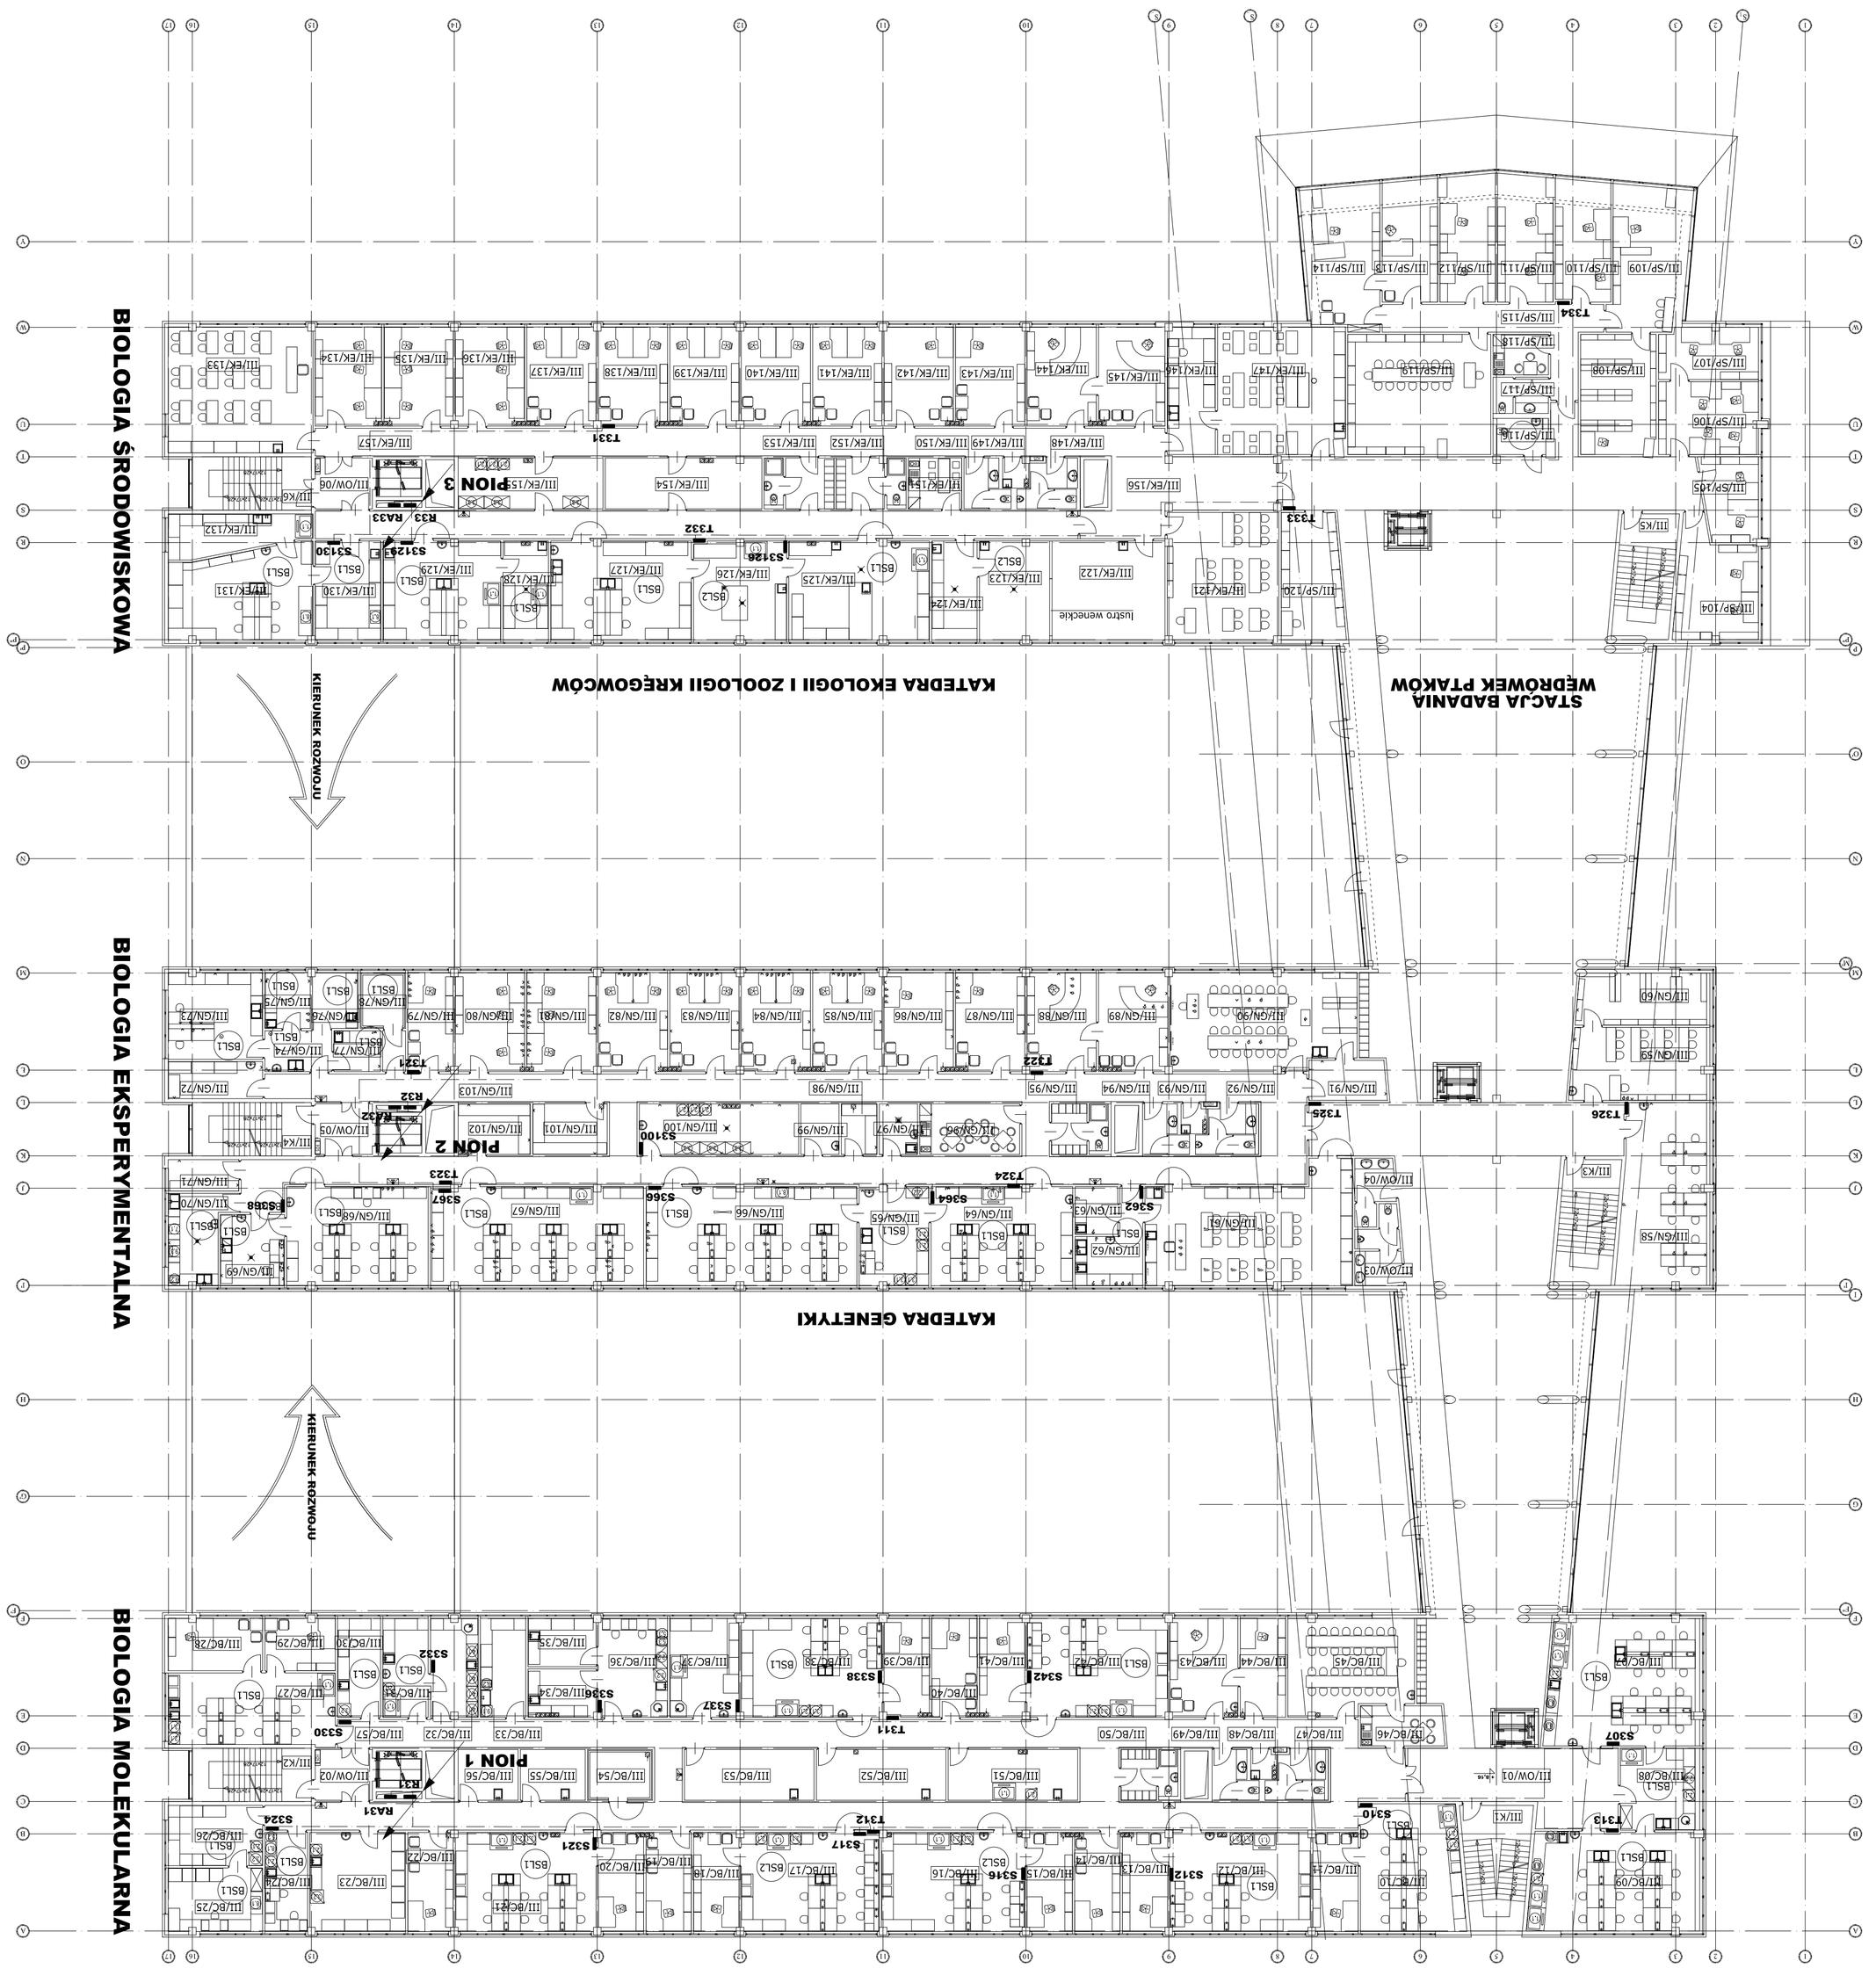

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN–S

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68				tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pańnoki	11.07	4505/GD/90	**Podstawowe instalacje elektroenergetyczne. POZIOM 3.**	
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szatowska	11.07			
Sprawdził	inż.D. Jabłońska	11.07	3509/GD/08	Plan instalacji	
Format	Podz.	1:200	Obiekt:	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)	Nr rys. **EP-04**
A1					

Funkcja	Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia [m2]	Nemb.
POMIESZCZENIA OGÓLNOWYDZIAŁOWE				
	IIIGW/1	Komunikacja z rekreacją	246.9	
	IIIGW/2	Przedsionek	6.0	
	IIIGW/3	Przedsionek	6.0	
	IIIGW/4	WC ogólnodost.męskie	6.6	
	IIIGW/5	Przedsionek	6.0	
	IIIGW/6	Przedsionek	6.0	
	IIIGW/7	Hala ćwiczeń ukrywych	59.7	
	IIIGW/8	Przejście przygotowawczy do ćwiczeń	12.3	
	IIIGW/9	Przejście przygotowawczy do ćwiczeń	12.3	
	IIIGW/10	Magazyn sprzętu	6.0	
	IIIGW/11	Magazyn sprzętu	6.0	
	IIIGW/12	Magazyn sprzętu	6.0	
	IIIGW/13	Magazyn sprzętu	6.0	