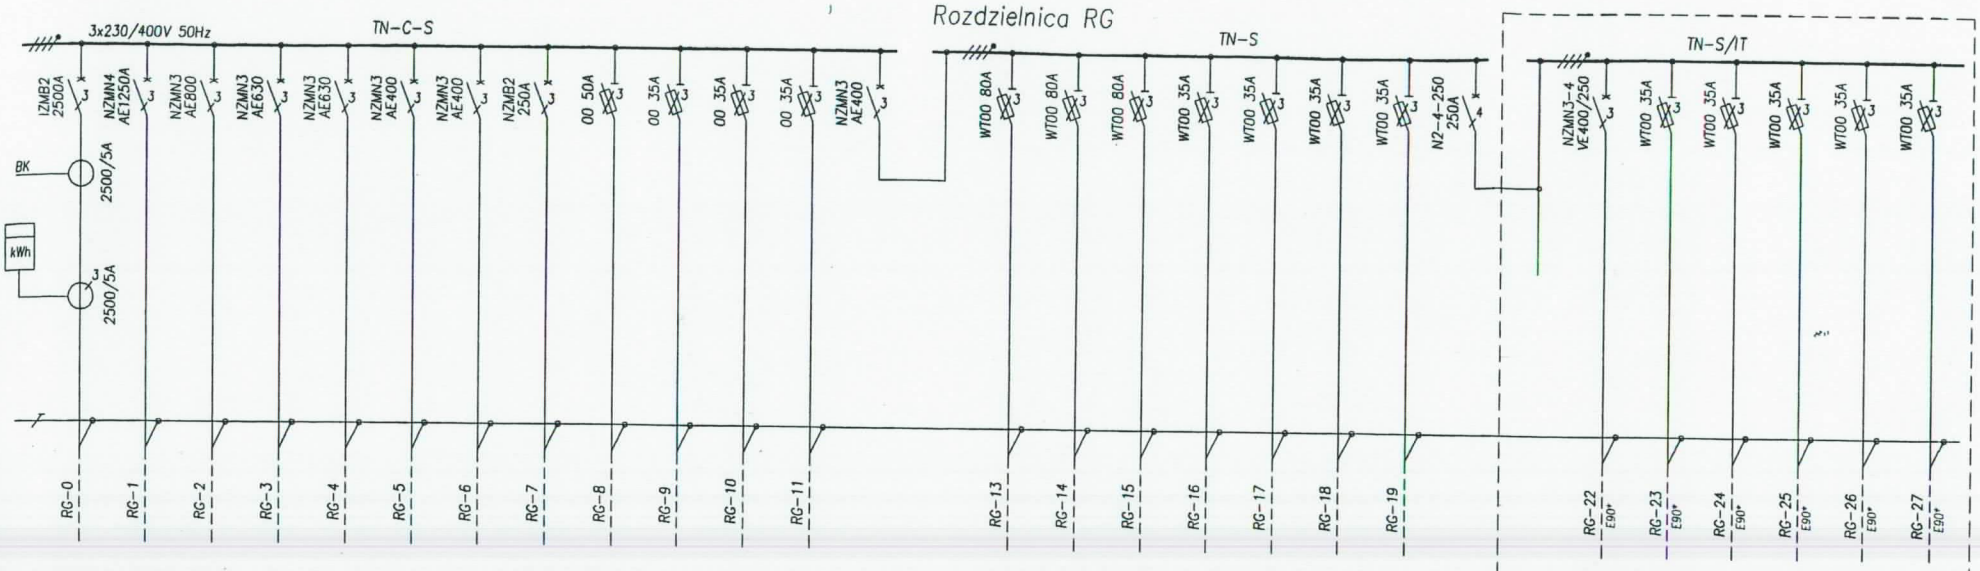

Obciążenie	1250kVA	1250A	800A					140kW	15kW						30kW	40kW	30kW	5kW	20kW					200kVA	20kW	20kW	3kW		
Nazwa obwodu	Zasilanie z transformat.	Zasilanie szynoprzewodu pionów 2 i 3	Zasilanie szynoprzewodu pionu nr 1	Rozdzielnica wentylacji	Rozdzielnica wentylacji	Rozdzielnica wentylacji	Rozdzielnica wentylacji	Rozdzielnica kuchni	Rozdzielnica sprężarkowni	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Układ SZR podstawowy		Zasil. pionu nr 1 odb. ważnych	Zasil. pionu nr 2 odb. ważnych	Zasil. pionu nr 3 odb. ważnych	Zasilanie węzła CO	Serwerownia główna	Rezerwa	Rezerwa	Układ zasil. odbiorów ważnych	Pomiar stanu izolacji	Zasilanie z generatora	Zasilanie baterii centralnej	Zasilanie baterii centralnej	Zasilanie hydroforni p-poż	Rezerwa p-poż	Rezerwa p-poż
Nr rys.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nr obw.	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12.1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

W SYSTEMIE IT

E90* – przewód/kabel o odporności ogniowej 90min (E90)

URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
(13)

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	11.07	4505/Gd/90	Rozdzielnica główna 0,4kV RG.
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	11.07		Schemat zasadniczy.
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	11.07	3509/Gd/88	
Format A3	Podz. -	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)		Nr rys. E-05