



Rozdzielnica S198, S462

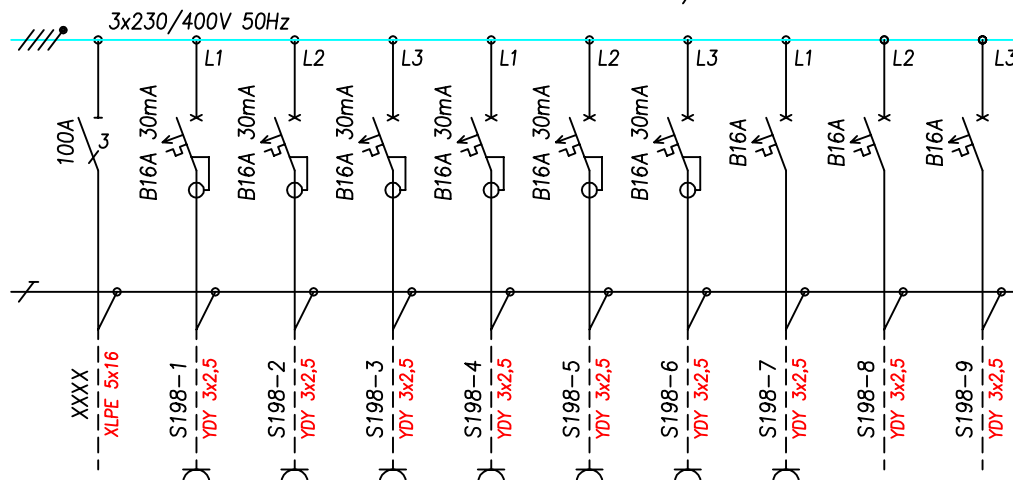

Obciążenie	7kW									0,1kW
Nazwa obwodu	Zasilanie	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. stanowiskowe	Gn. 1-faz. komputerowe	Digestorium	Klimakon- wektor
Nr rys.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nr obw.	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Obwody niewykorzystane stanowią rezerwę.

2x18mod. IP55

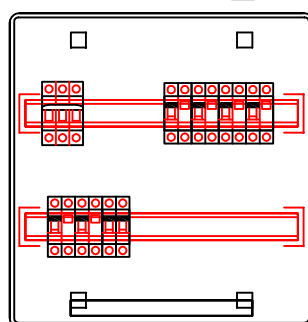

Sxxx	Rxxx	Moc	Kabel
S198	R12-12	7kW	XLPE 5x16
S462	R42-8	7kW	XLPE 5x16

Ochrona od porażen
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT

80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68

tel.0..58 3408113

Projektował	inż.M.Pachocki	01.08	4505/Gd/90
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08	
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08	3509/Gd/88

Rozdzielnica pomieszczeń laboratoryjnych S198.

Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatów.

Format A4	Podz. 1:10	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)	Nr rys. ES-22
-----------	------------	--	----------------------