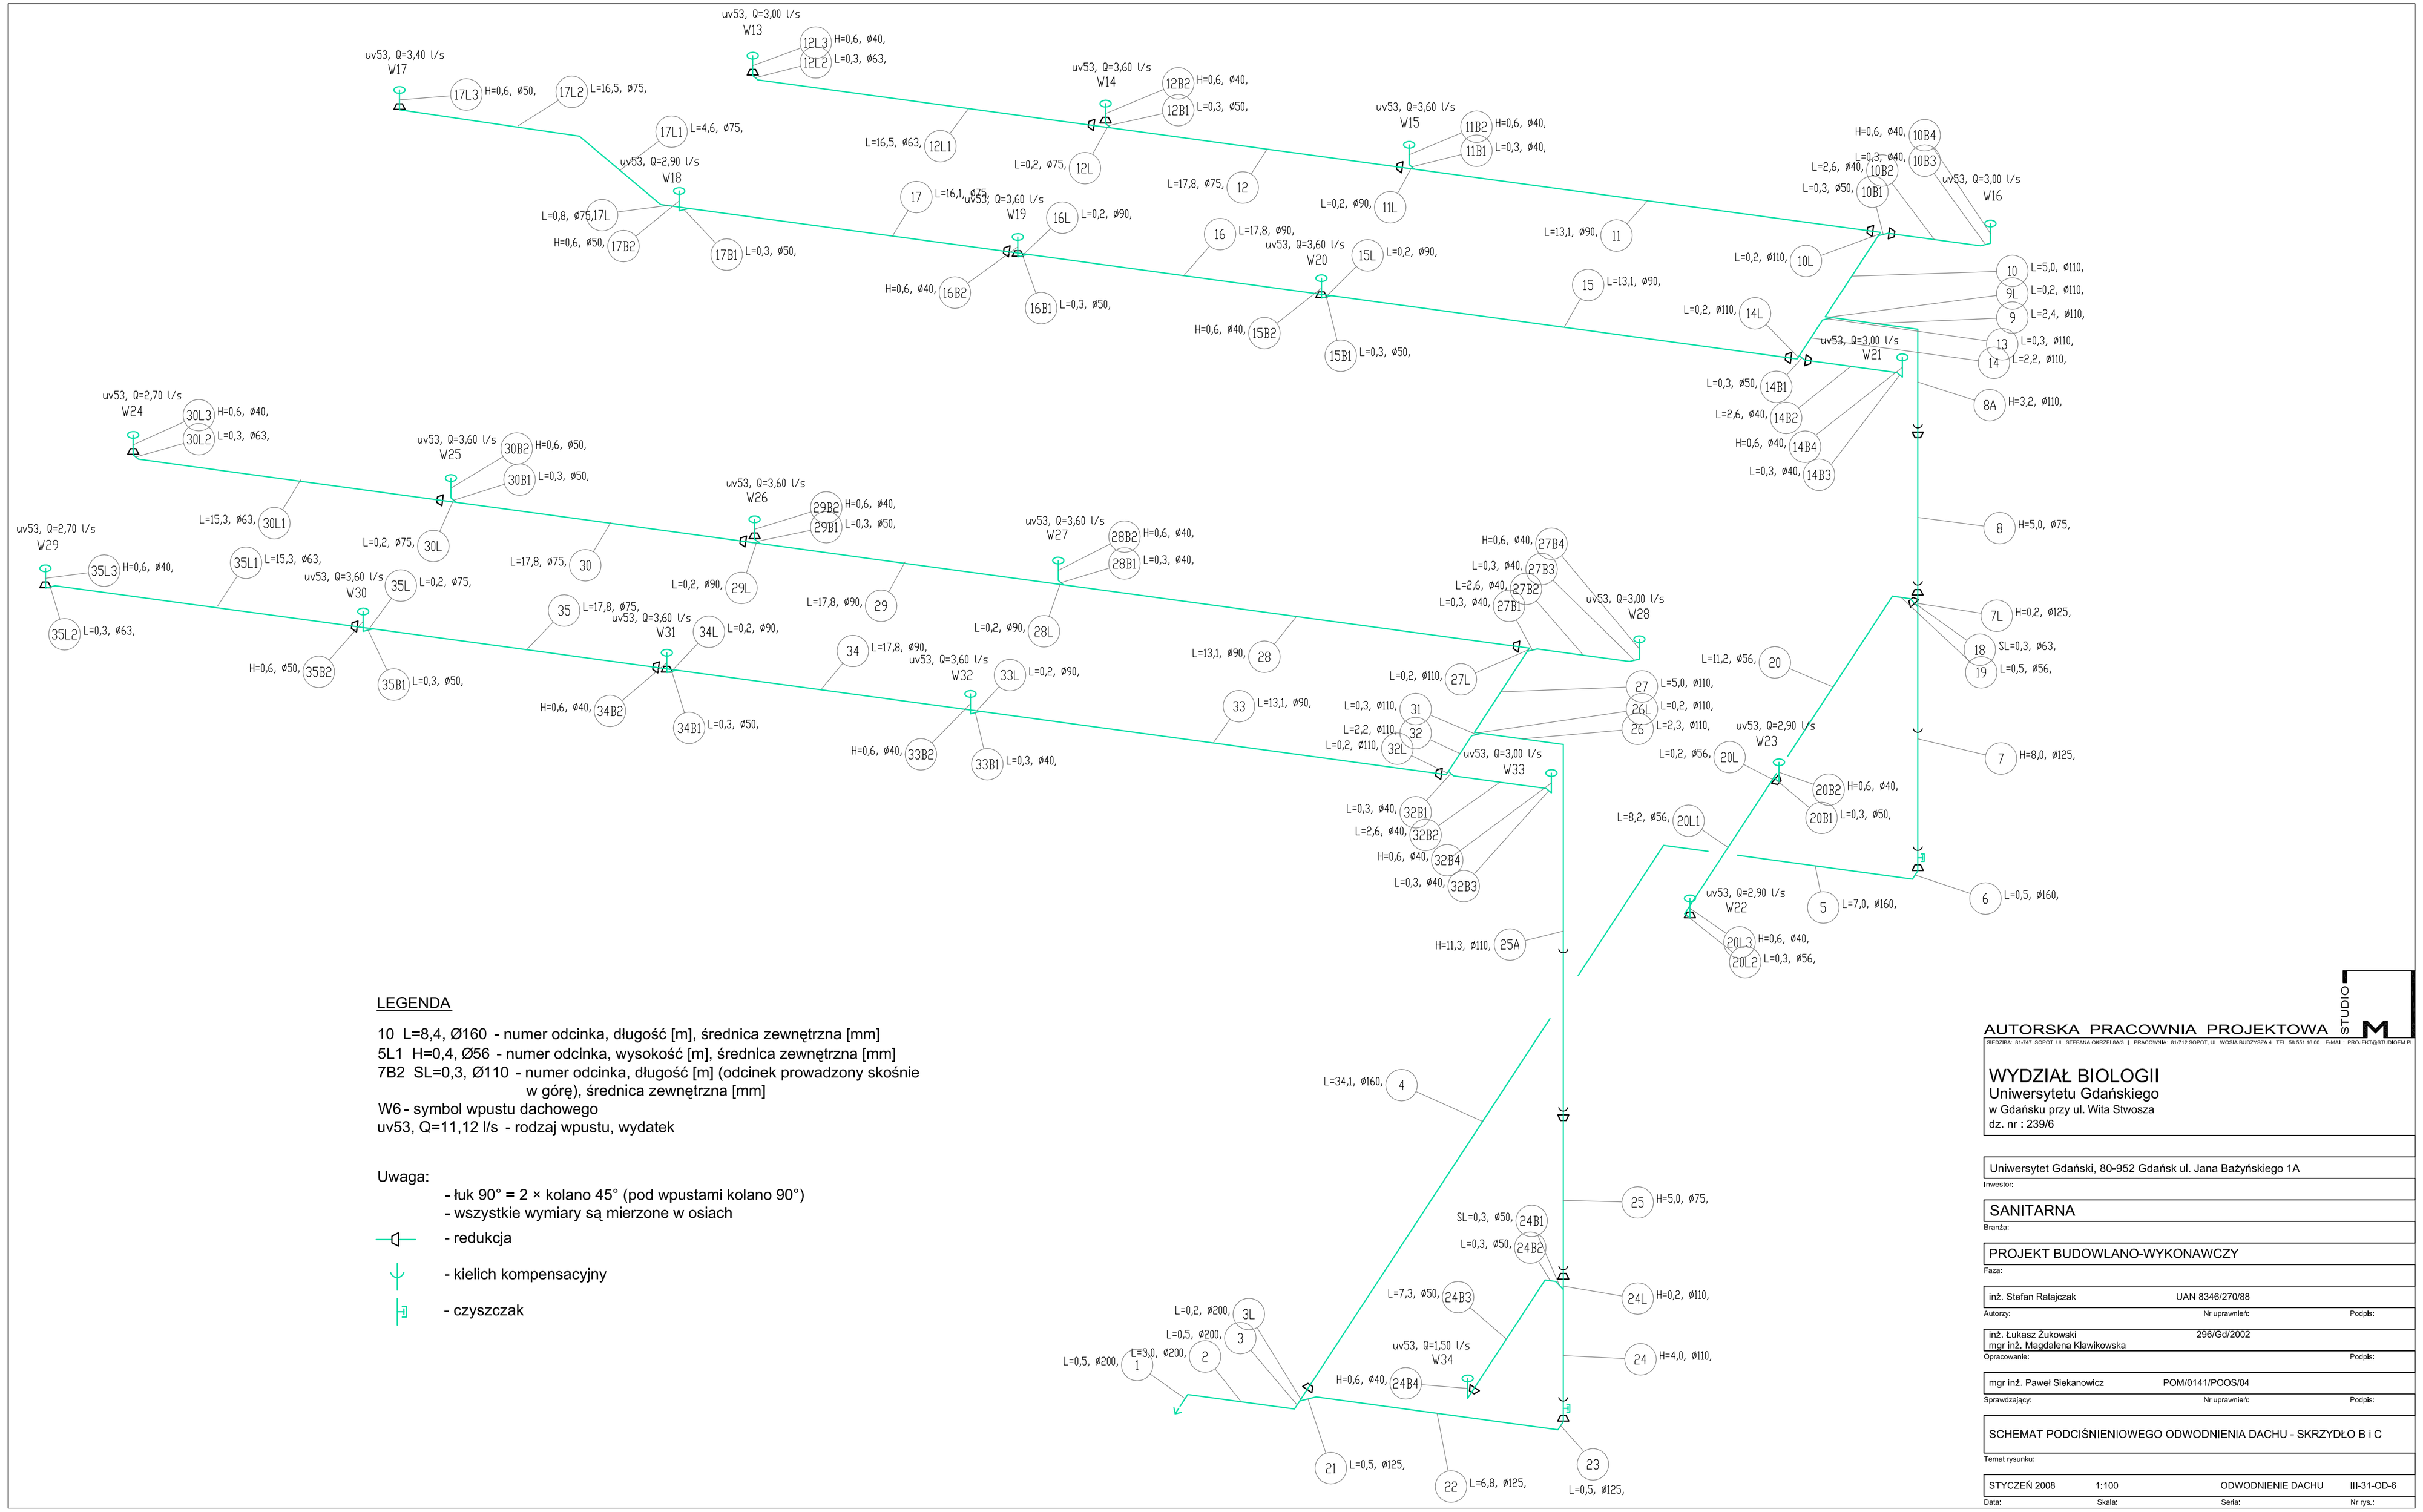

LEGENDA

10 L=8,4, Ø160 - numer odcinka, długość [m], średnica zewnętrzna [mm]
5L1 H=0,4, Ø56 - numer odcinka, wysokość [m], średnica zewnętrzna [mm]
7B2 SL=0,3, Ø110 - numer odcinka, długość [m] (odcinek prowadzony skośnie w górę), średnica zewnętrzna [mm]
W6 - symbol wpustu dachowego
uv53, Q=11,12 l/s - rodzaj wpustu, wydatek

Uwaga:
- łuk 90° = 2 × kolano 45° (pod wpustami kolano 90°)
- wszystkie wymiary są mierzone w osiach

- redukcja
- kielich kompensacyjny
- czyszczak

STUDIO M
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
DIEDZICKA 81-747 SOPOT UL. STEFANA OKRZEI 8A/2 | PRACOWNIA: 81-712 SOPOT, UL. WOJSKA BUDZYŃSKA 4 TEL. 58 551 16 00 E-MAIL: PROJEKT@STUDIOM.PL

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza
dz. nr : 239/6

Inwestor:	Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A
Branża:	SANITARNA
Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Autorzy:	inż. Stefan Ratajczak — UAN 8346/270/88
Opracowanie:	inż. Łukasz Żukowski, mgr inż. Magdalena Klawikowska — 296/Gd/2002
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Siekanowicz — POM/0141/POOS/04
Temat rysunku:	SCHEMAT PODCIŚNIENIOWEGO ODWODNIENIA DACHU - SKRZYDŁO B i C
Data:	STYCZEŃ 2008
Skala:	1:100
Seria:	ODWODNIENIE DACHU
Nr rys.:	III-31-OD-6