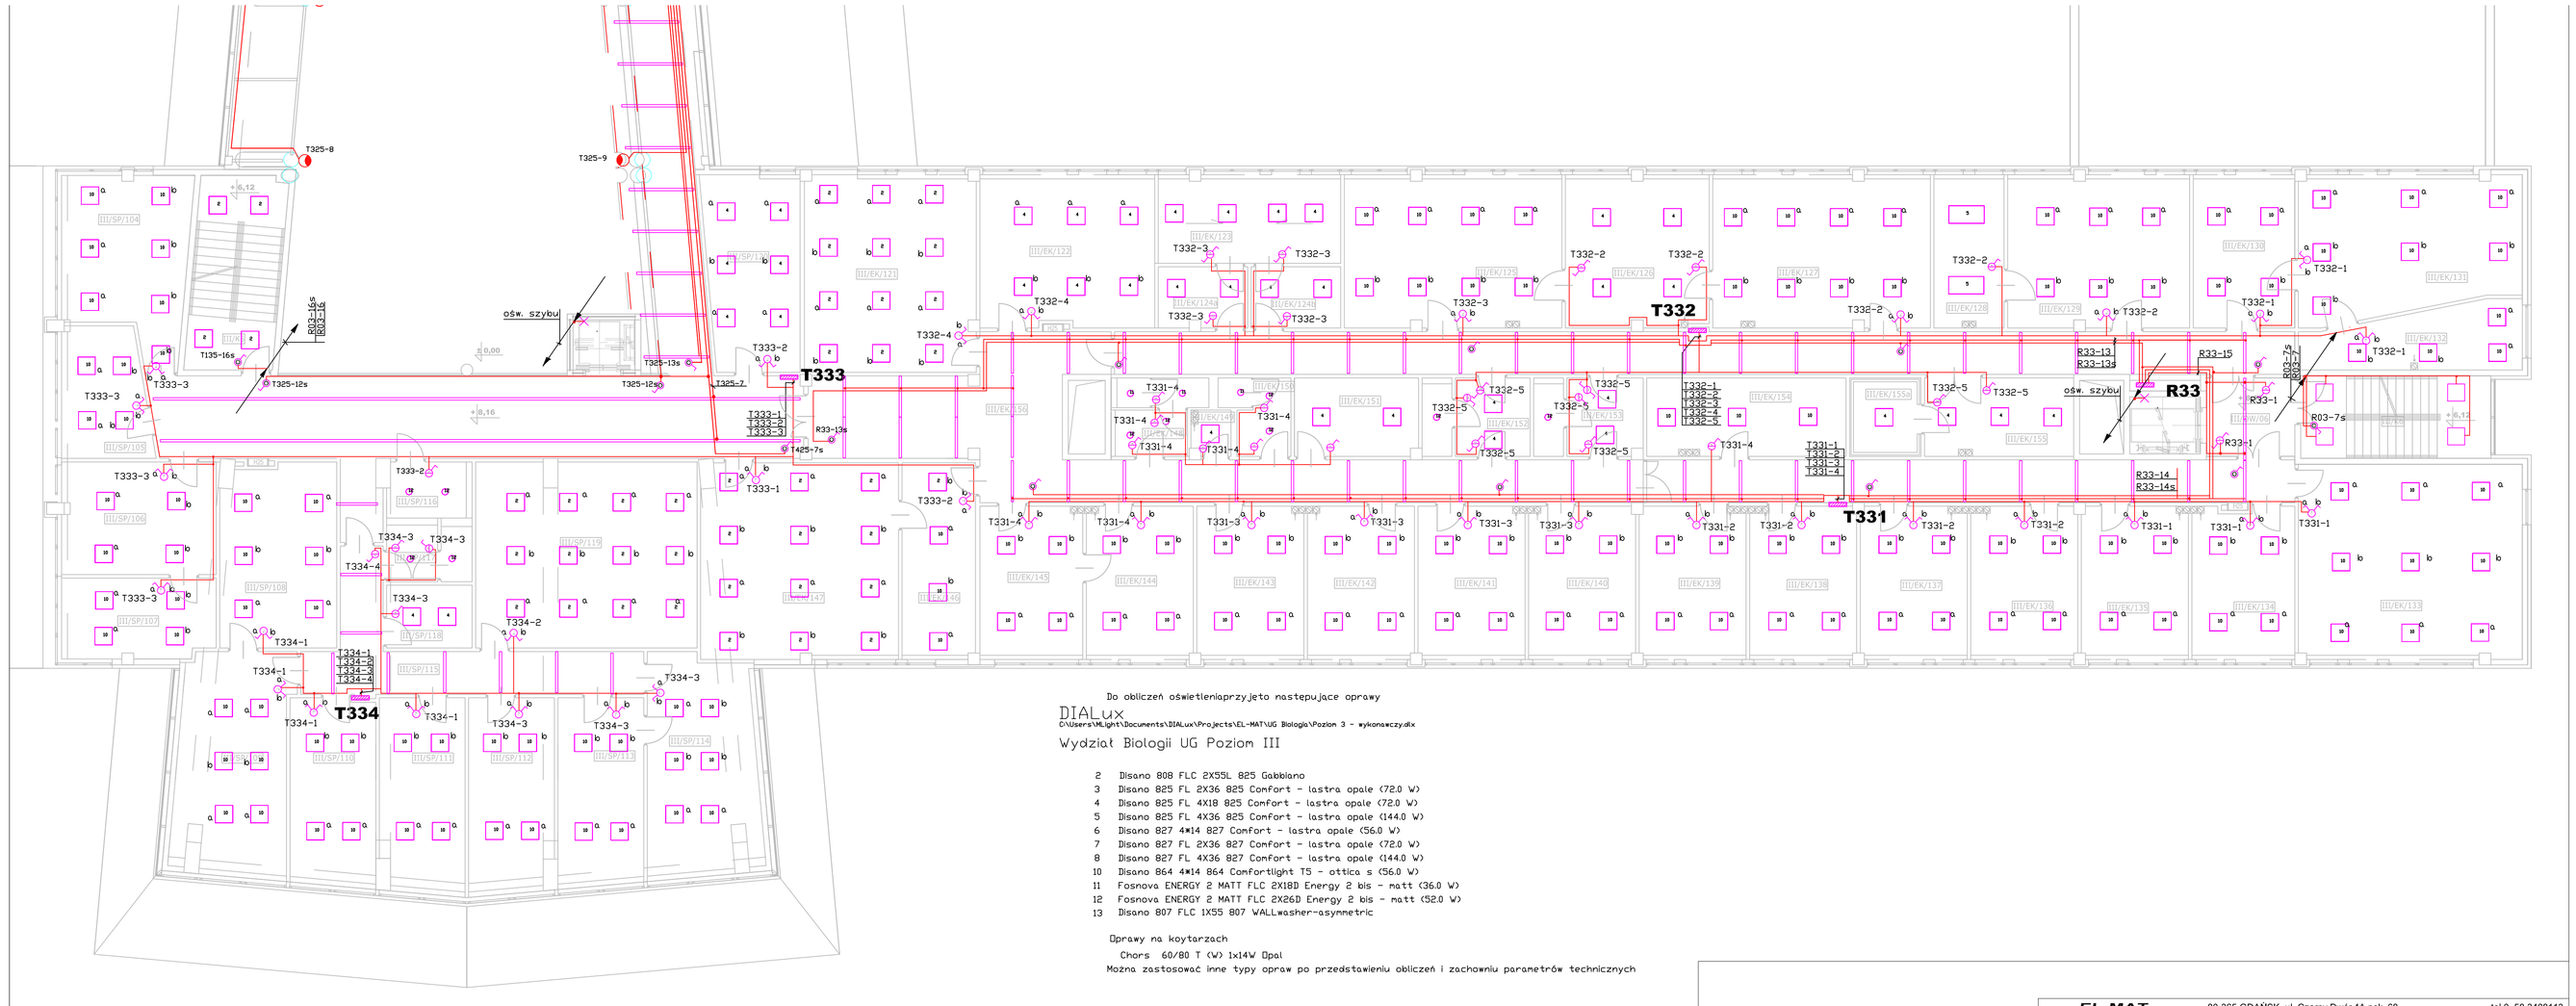

Do obliczeń oświetleniaprzyjęto następujące oprawy

DIALux
C:\Users\MLight\Documents\DIALux\Projects\EL-MAT\UG Biologii\Poziom 3 - wykonawczy.dlx

Wydział Biologii UG Poziom III

2 Disano 808 FLC 2X55L 825 Gabbiano
3 Disano 825 FL 2X36 825 Comfort - lastra opale (72.0 W)
4 Disano 825 FL 4X18 825 Comfort - lastra opale (72.0 W)
5 Disano 825 FL 4X36 825 Comfort - lastra opale (144.0 W)
6 Disano 827 4W14 827 Comfort - lastra opale (56.0 W)
7 Disano 827 FL 2X36 827 Comfort - lastra opale (72.0 W)
8 Disano 827 FL 4X36 827 Comfort - lastra opale (144.0 W)
10 Disano 864 4W14 864 ConFortlight T5 - ottica s (56.0 W)
11 Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X18D Energy 2 bis - matt (36.0 W)
12 Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X26D Energy 2 bis - matt (52.0 W)
13 Disano 807 FLC 1X55 807 WALLwasher-asymmetric

Oprawy na kontrzarach
Chors 60/80 T (W) 1x14W Opal
Można zastosować inne typy opraw po przedstawieniu obliczeń i zachowniu parametrów technicznych

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT			80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68	tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08	4505/Gd/90	Oświetlenie podstawowe, Poziom III. Cz. 3
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szatowska	01.08		Plan instalacji
Sprawdził	inż.D. Jasińecka	01.08	3509/Gd/98	
Format	Podz.	Obiekt:	Wydział Biologii UG, Gdańsk ul. Wita Stwosza 4ctr. nr 2398G	Nr rys. EPOP-33