KATEDRA MIKROBIOLOGII

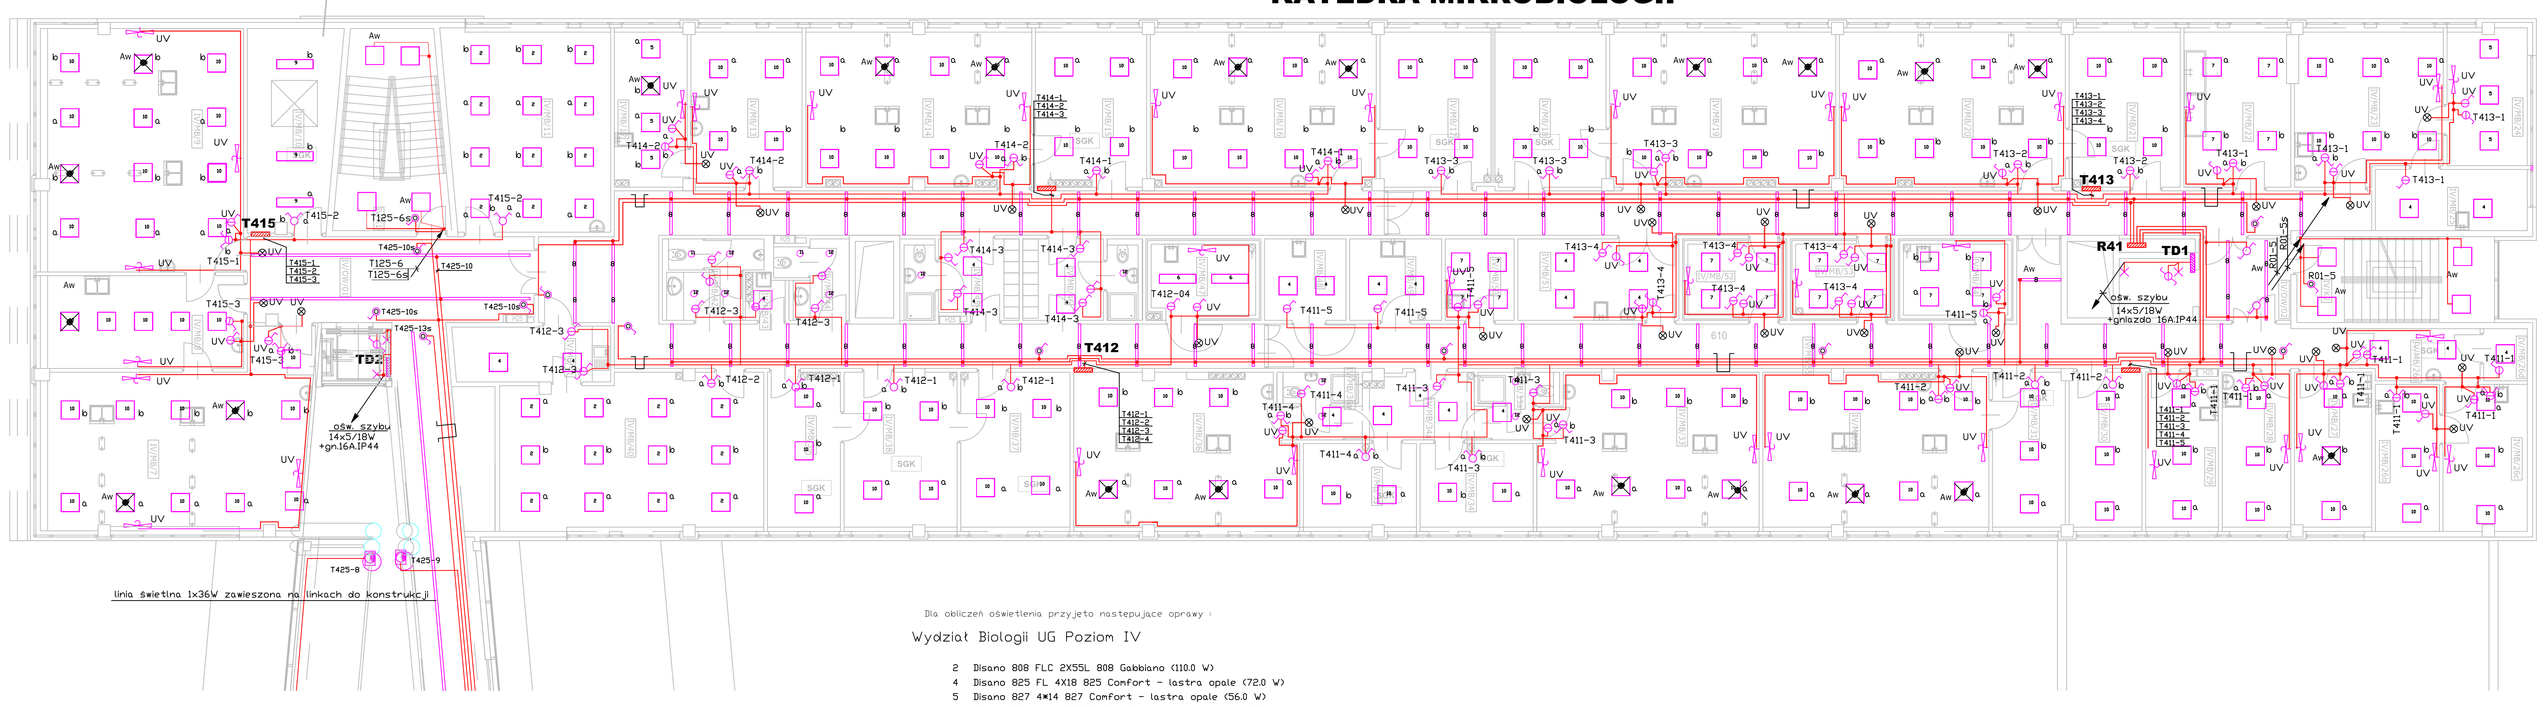

Dla obliczeń oświetlenia przyjęto następujące oprawy :

Wydział Biologii UG Poziom IV

2	Disano 808 FLC 2X55L 808 Gabbiano (110.0 W)
4	Disano 825 FL 4X18 825 Comfort - lastra opale (72.0 W)
5	Disano 827 4W14 827 Comfort - lastra opale (56.0 W)
7	Disano 827 FL 4X18 827 Comfort - lastra opale (72.0 W)
8	Chors 60/BB T (V) 2x14W Opal
9	Disano 864 2W28 864 Comfortlight T5 - ottica s (56.0 W)
10	Disano 864 4W14 864 Comfortlight T5 - ottica s (56.0 W)
11	Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X18D Energy 2 bis - matt (36.0 W)
12	Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X26D Energy 2 bis - matt (52.0 W)

Można zastosować inne typy opraw po przedstawieniu obliczeń i zachowaniu parametrów technicznych

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT 80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68 tel.0..58 3408113

Projektował	inż.M.Pachocki	01.06	4505/Gd/90
Opracował	mgr inż. E. Małys-Szotowska	01.06	
Sprawdził	inż.D. Jasińska	01.06	3509/Gd/88

Oświetlenie podstawowe. Poziom IV. Cz. 1.

Plan instalacji.

Format | Podz. | Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza dtr. nr 23/WG | Nr rys. EPOP-41

BIOLOGIA MOLEKULARNA