BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

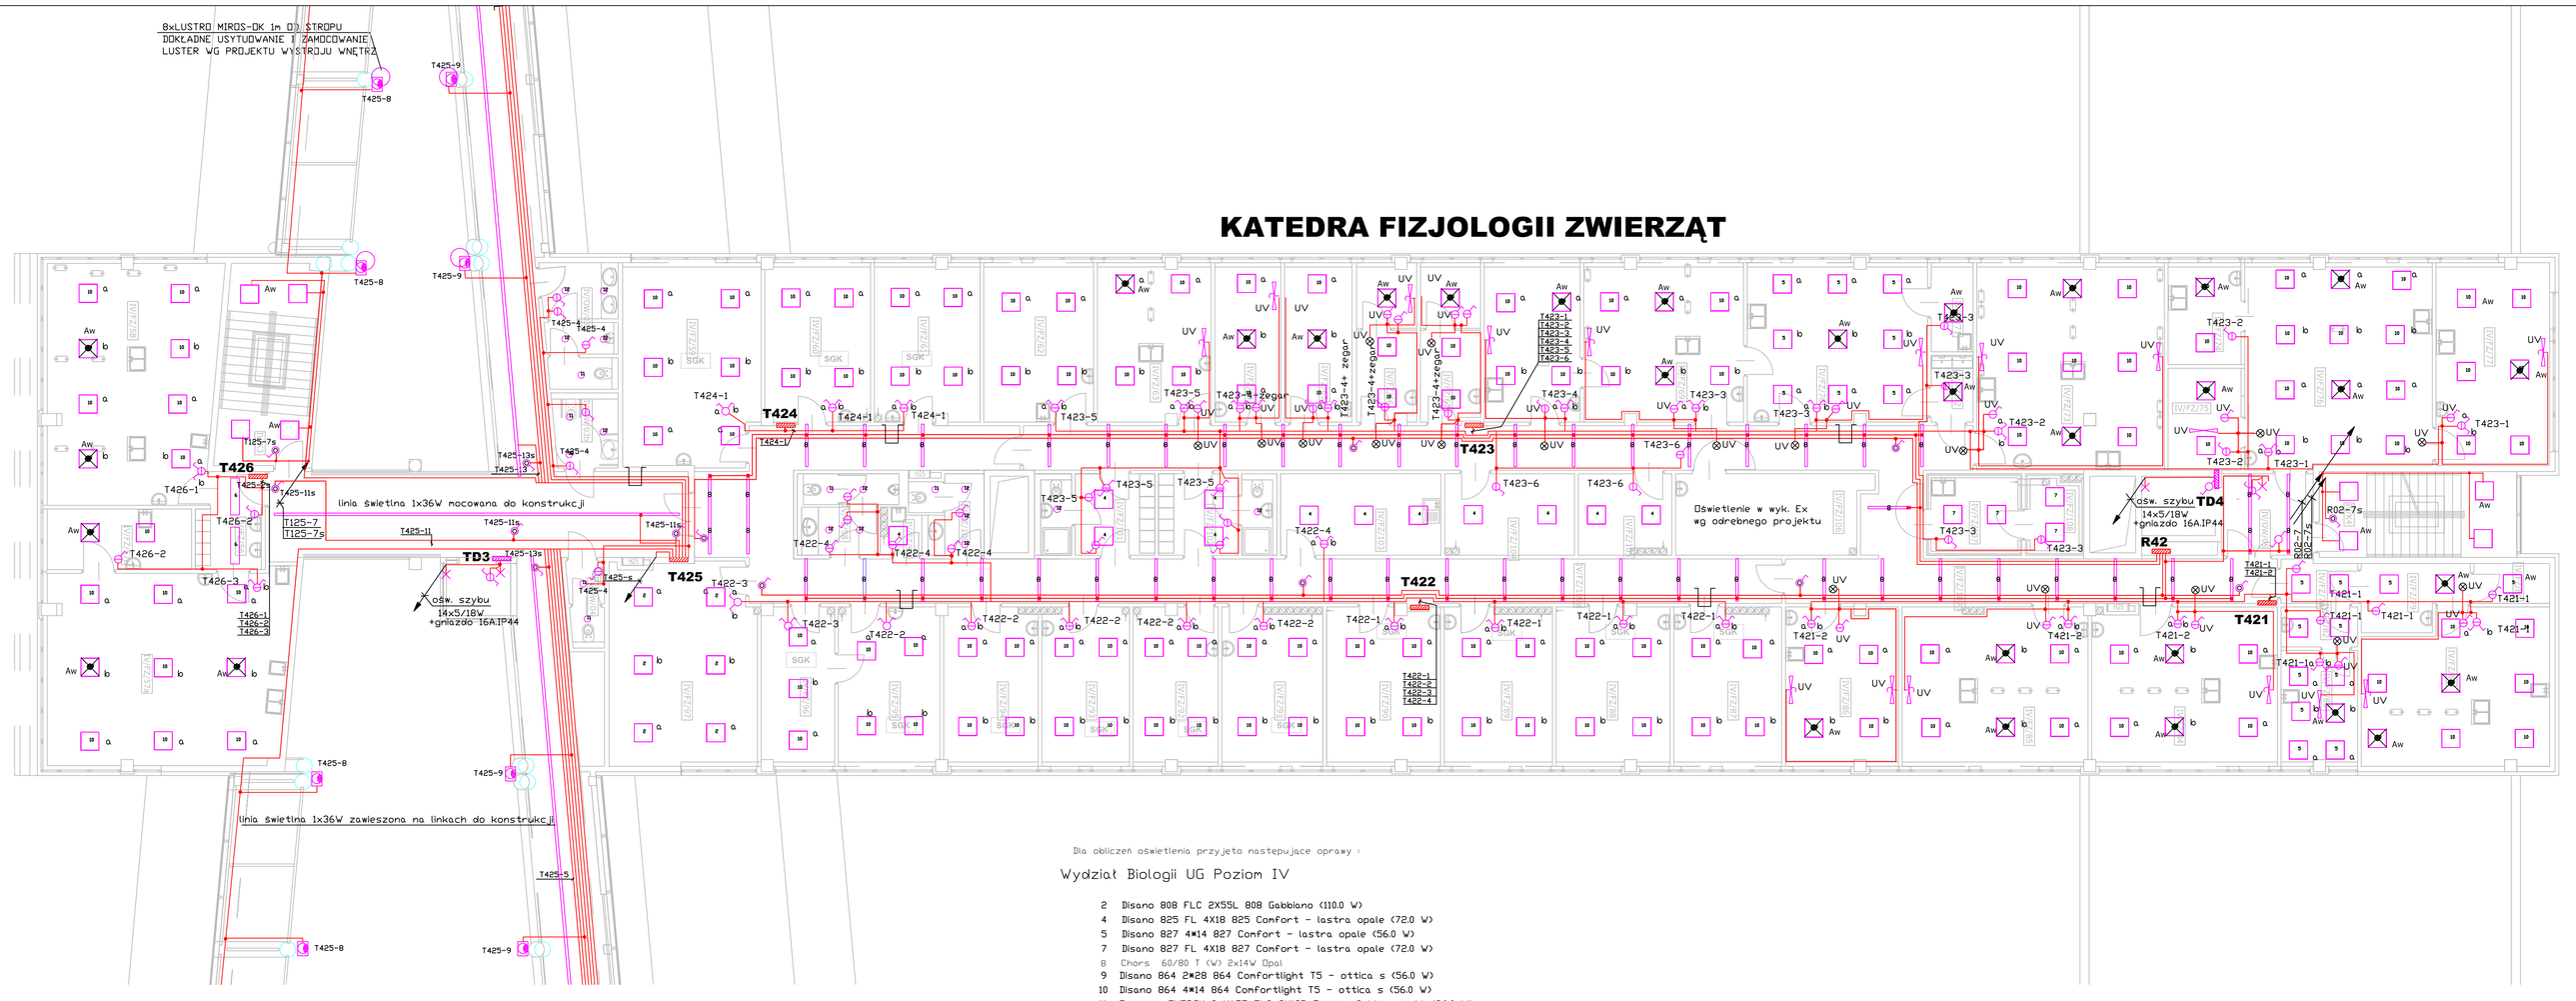

Dla obliczeń oświetlenia przyjęto następujące oprawy :

Wydział Biologii UG Poziom IV

2 Disano 808 FLC 2X55L 808 Gabblano (110.0 W)
4 Disano 825 FL 4X18 825 Comfort - lastra opale (72.0 W)
5 Disano 827 4X14 827 Comfort - lastra opale (56.0 W)
7 Disano 827 FL 4X18 827 Comfort - lastra opale (72.0 W)
8 Chors 60/80 T (W) 2x14W Opal
9 Disano 864 2x28 864 Comfortlight T5 - ottica s (56.0 W)
10 Disano 864 4x14 864 Comfortlight T5 - ottica s (56.0 W)
11 Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X18D Energy 2 bis - matt (36.0 W)
12 Fosnova ENERGY 2 MATT FLC 2X26D Energy 2 bis - matt (52.0 W)

Można zastosować inne typy opraw po przedstawieniu obliczeń i zachowaniu parametrów technicznych.

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.06	4505/Ga/90	Oświetlenie podstawowe. Poziom IV. Cz. 2.
Opracował	mgr inż. E. Małys-Szotowska	01.06		Plan instalacji.
Sprawdził	Inż.D. Jasińscka	01.06	3509/Ga/88	
Format	Podz.	Obiekt:	Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza dtr. nr 23/WG	Nr rys. EPOP-42