oznaczenia dodatkowe na rzutach- "AP" okucia i zamki antypaniczne, "D" podwyższona dźwiękoszczelność, "T" izolowane termicznie, "E" z ekranem elektromagnetycznym, "H" hermetyczne, "S" szczelne, "Z" dodatkowo samozamykacz, "R" z osłoną radiologiczną, "*" drzwi do ciemni (nie przepuszczające światła)

DRZWI WEWNĘTRZNE

SCHEMAT SKALA 1:100

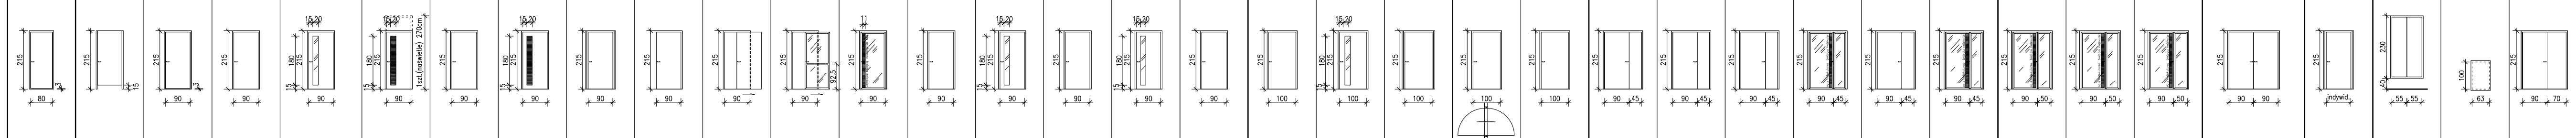

SYMBOL W PROJEKCIE	D1		D2		D3		D4		D5		D6	
RODZAJ WYROBU	DRZWI DREWNIANE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ											
WYMIARY mm W ŚWIETLE MURU* So	900		1000		1000		1000		1000		1000	
WYMIARY mm W ŚWIETLE MURU* Ho	2150		2150		2150		2150		2150		2150	
WYMIARY mm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA** S	800		900		900		900		900		900	
WYMIARY mm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA** H	2100		2100		2100		2100		2100		2100	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK P0 PIWNICA	-	-	1	1	2	-	18	22	-	-	-	-
PI PARTER	4	4	2	7	19	18	30	35	13	3	18	13
PII PIETRO	4	-	-	-	15	18	17	36	7	12	27	21
PIII PIETRO	2	1	-	-	11	16	35	36	8	9	20	14
PIV PIETRO	3	-	-	-	13	15	35	25	3	8	27	14
PV PIETRO	1	-	-	-	7	5	6	10	1	5	3	15
RAZEM	14	5	3	8	67	72	141	164	32	37	95	77
OGÓŁEM	19		11		139		305		69		172	
UWAGI * zależnie od wybranego producenta drzwi dopasować otwór w murze do wymaganego światła przejścia ** przy otwarciu skrzydeł na kąt 90°	podcięte 3cm od dołu-wentylacja min. 0,022m2		drzwi do WC w systemie kabinowym		podcięte 3cm od dołu-wentylacja min. 0,022m2 wyposażyć w samozamykacze		P0:T- 2xL P1:D- 13xL,14xP D*-1xL *- 1xP P2:D- 4xL,13xP *- 2xL,1xP P3:D- 22xL,19xP ST-1xL,2xP T- 2xL DS-1xL,1xP *- 2xP P4:D- 15xL,16xP S- 1xL,1xP *- 1xL T- 1xL DS-1xL DS*-1xL P5:D- 4xL,8xP		szybka przezroczysta 20x180cm		szybka matowa 20x180cm, jedna sztuka z naświetlem 100x55cm (pom. I/OW/50)	
oznaczenia dodatkowe drzwi (wg.opisu) na poszczególnych kondygnacjach (x- ilość sztuk) (L-lewe, P-prawe)									P1:D-8xL,2xP P2:D-6xL,10xP P3:D-6xL,8xP P4:D-3xL,6xP P5:D-1xL,4xP		P1:D-18xL,13xP P2:D-27xL,21xP P3:D-20xL,13xP P4:D-27xL,14xP P5:D-3xL,15xP	

SYMBOL W PROJEKCIE	D7		D8		D9		D10		D11		D12	
RODZAJ WYROBU	DRZWI DREWNIANE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ										DRZWI PROFILOWE ALUMINIOWE	
WYMIARY mm W ŚWIETLE MURU* So	1000		1000		1000		1000		1000		1000	
WYMIARY mm W ŚWIETLE MURU* Ho	2150		2150		2150		2150		2150		2150	
WYMIARY mm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA** S	900		900		900		900		900		900	
WYMIARY mm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA** H	2100		2100		2100		2100		2100		2100	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK P0 PIWNICA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PI PARTER	3	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
PII PIETRO	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
PIII PIETRO	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
PIV PIETRO	2	3	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2
PV PIETRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	5	8	1	1	2	2	2	1	3	-	-	2
OGÓŁEM	13		2		4		3		3		2	
UWAGI	drzwi z osłoną radiologiczną		otwierane bezdotykowo z polem blachy stalowej nierdz. 20x180cm		drzwi wykładane		dymoszczelne wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.		pełne przesuwne		szklane przesuwne (LUSTRO WENECKIE)	
oznaczenia dodatkowe drzwi	P1:D-1xL,2xP P4:S-1xP								P4:D-1xL		P4:D-2xP	

SYMBOL W PROJEKCIE	D13		D14/EI30		D15/EI30		D16/EI60		D17/EI60		D18/EI60	
RODZAJ WYROBU	DRZWI PROFILOWE ALUMINIOWE		DRZWI DREWNIANE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ								STALOWE	
WYMIARY mm W ŚWIETLE MURU* So	1000		1000		1000		1000		1000		1000	
WYMIARY mm W ŚWIETLE MURU* Ho	2150		2150		2150		2150		2150		2150	
WYMIARY mm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA** S	900		900		900		900		900		900	
WYMIARY mm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA** H	2100		2100		2100		2100		2100		2100	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK P0 PIWNICA	-	-	1	2	4	-	1	-	1	2	5	4
PI PARTER	-	-	-	-	3	2	3	4	5	1	-	-
PII PIETRO	-	1	2	1	2	-	2	4	2	2	-	-
PIII PIETRO	-	1	-	-	3	2	1	-	1	1	-	-
PIV PIETRO	-	-	-	-	3	2	1	-	1	1	-	-
PV PIETRO	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
RAZEM	-	2	3	3	16	7	8	8	10	7	5	4
OGÓŁEM	2		6		23		16		17		9	
UWAGI	półprzezroczy-sta matowa naklejka-pasek 11cm oraz nazwa katedry /zakładu		odporn. ogniowa 30min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.		odporn.ogn.30min wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż. szybka przezr. 20x180		odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.		odporn.ogn.60min wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż. szybka przezr. 20x180		odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.	
oznaczenia dodatkowe drzwi							P1:S-1xL,2xP P2:H-1xL,2xP		P1:AP-3xL,1xP P2:D-1xL,2xP			

SYMBOL W PROJEKCIE	D19		D20		D21		D22		D23/EI60		D24	
RODZAJ WYROBU	DRZWI DREWNIANE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ											
WYMIARY mm W ŚWIETLE MURU* So	1100		1100		1100		1100		1100		1450	
WYMIARY mm W ŚWIETLE MURU* Ho	2150		2150		2150		2150		2150		2150	
WYMIARY mm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA** S	1000		1000		1000		1000		1000		1350	
WYMIARY mm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA** H	2100		2100		2100		2100		2100		2100	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK P0 PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
PI PARTER	4	5	5	4	1	1	1	-	2	-	3	-
PII PIETRO	1	3	9	10	-	-	-	-	-	-	-	1
PIII PIETRO	3	4	7	8	-	1	-	-	-	-	2	-
PIV PIETRO	13	11	6	8	1	1	-	-	-	-	-	-
PV PIETRO	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	23	25	27	32	2	3	1	-	2	-	7	4
OGÓŁEM	48		59		5		1		2		11	
UWAGI			szybka przezroczysta 20x180cm		drzwi wykładane		podwójne szczelne z progiem		odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.			
oznaczenia dodatkowe drzwi	P1:D- 2xL,4xP P2:D- 1xL,2xP DS-1xP P3:D- 3xL,4xP P4:D- 6xL,6xP DE-1xP DS-2xL,1xP DRS-1xL SR-1xL,1xP R- 1xL,1xP P5:D- 2xL,2xP		P1:D-5xL,3xP P2:D-8xL,9xP H-1xL,1xP P3:D-7xL,8xP P4:D-6xL,8xP P5:D-2xP		P4:D-1xP		P1:D-1xL					

SYMBOL W PROJEKCIE	D25		D26		D27		D28/EI60		D29/EI60		D30	
RODZAJ WYROBU	DRZWI DREWNIANE Z OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ				PROFILOWE AL.		DREW.Z OŚC.ST.				DRZWI PROFILOWE ALUMINIOWE	
WYMIARY mm W ŚWIETLE MURU* So	1450		1450		1450		1450		1450		1500	
WYMIARY mm W ŚWIETLE MURU* Ho	2150		2150		2150		2150		2150		2150	
WYMIARY mm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA** S	1350		1350		1350		1350		1350		1400	
WYMIARY mm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA** H	2100		2100		2100		2100		2100		2100	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK P0 PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
PI PARTER	-	1	2	1	3	4	2	-	2	1	-	1
PII PIETRO	-	1	5	2	3	1	-	-	3	-	2	-
PIII PIETRO	-	-	4	3	-	-	-	-	3	-	-	-
PIV PIETRO	-	-	2	3	4	1	-	-	3	-	-	-
PV PIETRO	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
RAZEM	1	3	14	9	10	6	2	1	11	2	2	1
OGÓŁEM	4		23		16		3		13		3	
UWAGI	dymoszczelne wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.		dymoszczelne wyposażyć w trzymacze i włączyć do systemu p.poż.		dymoszczelne (szklane profilowe) wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.		odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.		odporn. ogniowa 60min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.			
oznaczenia dodatkowe drzwi											P1:AP-1xP	

SYMBOL W PROJEKCIE	D31		D32/EI30		D33		D34		D35		D36		D37	
RODZAJ WYROBU	DRZWI PROFILOWE ALUMINIOWE				DREWNIANE Z OŚC.STAL.		SYSTEMOWE		STALOWE					
WYMIARY mm W ŚWIETLE MURU* So	1500		1500		1900		projektowane		1200		630		1700	
WYMIARY mm W ŚWIETLE MURU* Ho	2150		2150		2150		indywidualnie		2700		1000		2150	
WYMIARY mm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA** S	1400		1400		1800		projektowane		1100		630		1600	
WYMIARY mm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA** H	2100		2100		2100		indywidualnie		2600		1000		2100	
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK P0 PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	1
PI PARTER	-	-	1	1	-	-	2	4	-	6	-	-	-	-
PII PIETRO	2	-	1	2	-	2	6	7	-	6	-	-	-	-
PIII PIETRO	3	3	-	1	-	3	1	2	-	6	-	-	-	-
PIV PIETRO	-	-	-	-	-	1	5	3	-	6	-	-	-	-
PV PIETRO	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
RAZEM	7	3	2	4	-	8	14	19	-	26	-	1	1	1
OGÓŁEM	10		6		8		33		26		1		2	
UWAGI	dymoszczelne wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.		odporn. ogniowa 30min. wyposażyć w samozamykacze i włączyć do systemu p.poż.				drzwi systemowe do pomieszczeń izolowanych termicznie- wykonać łącznie ze ścianami pom.		drzwi techniczne do szachtów instalacyjnych		drzwi powietrzno-szczelne do komory rozprężnej			
oznaczenia dodatkowe drzwi					P5:D-2xP		P1:T-1xL							

W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH OKREŚLENIE "P"-PRAWE I "L"-LEWE OZNACZA PRIORYTET OTWIERANIA SKRZYDŁA

W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA PRZEZ SKRZYDŁO GŁÓWNE min.90cm
PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARU Z NATURY
CAŁE SZKŁO ZASTOSOWANE PRZY REALIZACJI OBIEKTU Z/G NA STATYKĘ I BEZPIECZEŃSTWO WYMAGA HARTOWANIA
SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM
KOLORYSTYKA OŚCIEŻNIC, DRZWI PROFILOWYCH I STALOWYCH W/G PALETY RAL 9007, OKLEINA SKRZYDEŁ DRZWI DREWNIANYCH-LAMINAT HPL 478 ZODIA ABET LAMINATI
NA DRZWIACH SZKLANYCH NAKLEIĆ PÓŁPRZROCZYSTĄ MATOWĄ FOLIĘ SAMOPRZYLEPNĄ WG. RYSUNKU SZCZEGÓŁOWEGO



na drzwiach szklanych:
półprzezroczysta matowa
naklejka-pasek 11cm oraz
nazwa katedry/zakładu

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO M
SIEDZIBA: 81-747 SOPOT UL. STEFANA OKRZEI 8A/3 | PRACOWNIA: 81-712 SOPOT, UL. WOSIA BUDZYSZA 4 TEL. 58 551 16 00 E-MAIL: PROJEKT@STUDIOEM.PL

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza
dz. nr : 239/6
Temat:

Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A
Inwestor:

ARCHITEKTURA
Branża:

PROJEKT WYKONAWCZY
Faza:

	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. arch. Małgorzata Ulasińska	ZGP 630/278/78	
mgr inż. arch. Andrzej Gołębiewski	2314/Gd/86	
mgr inż. arch. Hanna Gołębiewska	6066/Gd/94	
mgr inż. arch. Jadwiga Jaczuk	1586/Gd/84	
mgr inż. arch. Jerzy Biliński	2156/Gd/85	

Autorzy:

mgr inż. arch. Dorota Cichosz
mgr inż. arch. Kamil Skiba
plastyk Karina Wiśniewska
Opracowanie: Podpis:

mgr inż. arch. Elżbieta Polak 3173/Gd/87
Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH
Temat rysunku:

Data:	Skala:	Seria:	Nr rys.:
LUTY 2008	1:100		Wz-5