SCHEMATY RAM PODSTAW POD URZĄDZENIA DACHOWE SKRZYDŁA "B"

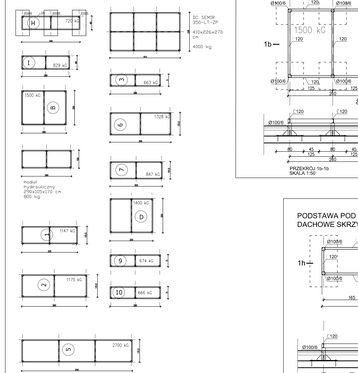

PODSTAWA POD URZĄDZENIE DACHOWE SKRZYDŁA "B"

B



1500 kg			
	A	B	ciężarek
Ø100/6	2 szt.	1500	1500
120	2 szt.	2000	2000
	1 szt.	1000	1000

PODSTAWA POD URZĄDZENIE DACHOWE SKRZYDŁA "B"

I



829 kg			
	A	B	ciężarek
Ø100/6	2 szt.	1500	1500
120	2 szt.	2000	2000
	1 szt.	1000	800

PODSTAWA POD URZĄDZENIE DACHOWE SKRZYDŁA "B"

moduł hydrauliczny 290x105x170 cm
800 kg



800 kg			
	A	B	ciężarek
Ø100/6	2 szt.	1500	1500
120	2 szt.	2000	2000
	1 szt.	1000	800

PODSTAWA POD URZĄDZENIE DACHOWE SKRZYDŁA "B"

1

1147 kg			
	A	B	ciężarek
Ø100/6	2 szt.	1500	1500
120	2 szt.	2000	2000
	1 szt.	1000	647

PODSTAWA POD URZĄDZENIE DACHOWE SKRZYDŁA "B"

3



663 kg			
	A	B	ciężarek
Ø100/6	2 szt.	1500	1500
120	2 szt.	2000	2000
	1 szt.	1000	663

PODSTAWA POD URZĄDZENIE DACHOWE SKRZYDŁA "B"

6



1328 kg			
	A	B	ciężarek
Ø100/6	2 szt.	1500	1500
120	2 szt.	2000	2000
	1 szt.	1000	1328

PODSTAWA POD URZĄDZENIE DACHOWE SKRZYDŁA "B"

7



847 kg			
	A	B	ciężarek
Ø100/6	2 szt.	1500	1500
120	2 szt.	2000	2000
	1 szt.	1000	847

PODSTAWA POD URZĄDZENIE DACHOWE SKRZYDŁA "B"

H



720 kg			
	A	B	ciężarek
Ø100/6	2 szt.	1500	1500
120	2 szt.	2000	2000
	1 szt.	1000	720

PODSTAWA POD URZĄDZENIE DACHOWE SKRZYDŁA "B"



DC SEMIR 350-LT-ZP
410x226x270 cm
4000 kg

4000 kg			
	A	B	ciężarek
Ø100/6	2 szt.	1500	1500
120	2 szt.	2000	4000
	1 szt.	1000	1000
	1 szt.	1100	1405

PODSTAWA POD URZĄDZENIE DACHOWE SKRZYDŁA "B"

2

1175 kg			
	A	B	ciężarek
Ø100/6	2 szt.	1500	1500
120	2 szt.	2000	2000
	1 szt.	1000	1175

PODSTAWA POD URZĄDZENIE DACHOWE SKRZYDŁA "B"

5

2700 kg			
	A	B	ciężarek
Ø100/6	2 szt.	1500	1500
120	2 szt.	2000	2000
	1 szt.	1000	2700
	1 szt.	1100	1405

PODSTAWA POD URZĄDZENIE DACHOWE SKRZYDŁA "B"

9



874 kg			
	A	B	ciężarek
Ø100/6	2 szt.	1500	1500
120	2 szt.	2000	2000
	1 szt.	1000	874

PODSTAWA POD URZĄDZENIE DACHOWE SKRZYDŁA "B"

10



666 kg			
	A	B	ciężarek
Ø100/6	2 szt.	1500	1500
120	2 szt.	2000	2000
	1 szt.	1000	666

UWAGI

1. Przed przystąpieniem do wykonywania podstaw pod urządzenie należy zapoznać się z kartą katalogową danego urządzenia i wykonać ścisłe się wskazówek producenta
2. Wszystkie podstawy mają taką samą zasadę konstrukcyjną - za wyjątkiem innych wskazań producenta):
   a) na połączeniach elementów nim wystające zawsze rurę ze stopnia o podstawie 60x60 cm
   b) na kartą mocy urządzenia mniej wzgledem nie należy 60 (70 kG)
   c) w wypadku gdy odległości między osią rej samej podstawy jest mniejsza niż 80 cm stopy mogą być wykonane jako wspólne
   d) w wypadku gdy odległości między osiami stóp podstaw i wysokość otworu(ów) dachowego(ych) nie przekracza 60 cm stopy mogą być wykonane jako wspólne

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKTURA · WNĘTRZA · KONSTRUKCJE · INSTALACJE · PROJEKTOWANIE · NADZÓR AUTORSKI · TEL. 058 307 10 00 · 0606 · FAX. 058 307 10 01 · E-MAIL: PRACOWNIA@MORTUS.PL

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza
dz. nr : 23/95

Temat:

Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A

Inwestor:

ARCHITEKTURA

Branża:

PROJEKT WYKONAWCZY

Faza:

mgr inż. arch. Małgorzata Ussolska	ZGP 630/378/78
mgr inż. arch. Andrzej Godlewski	2314/Gd/86
mgr inż. arch. Hanna Godlewska	6066/Gd/94
mgr inż. arch. Jadwiga Jaczuk	1866/Gd/94
mgr inż. arch. Jerzy Bilski	2156/Gd/80

Autorzy: Nr uprawnień: Podpis:

mgr inż. arch. Kamil Skiba
plastyk Karina Wiśniewska
mgr inż. arch. Julita Rot

Opracowanie: Podpis:

mgr inż. arch. Elżbieta Polak 3173/Gd/87

Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

Podstawy pod dachowe centrale wentylacyjne - cz.2

Temat rysunku:

LUTY 2008	1:50		W6-23.2
Data:	Skala:	Format:	Nr rys.: