Rozdzielnica Txxx

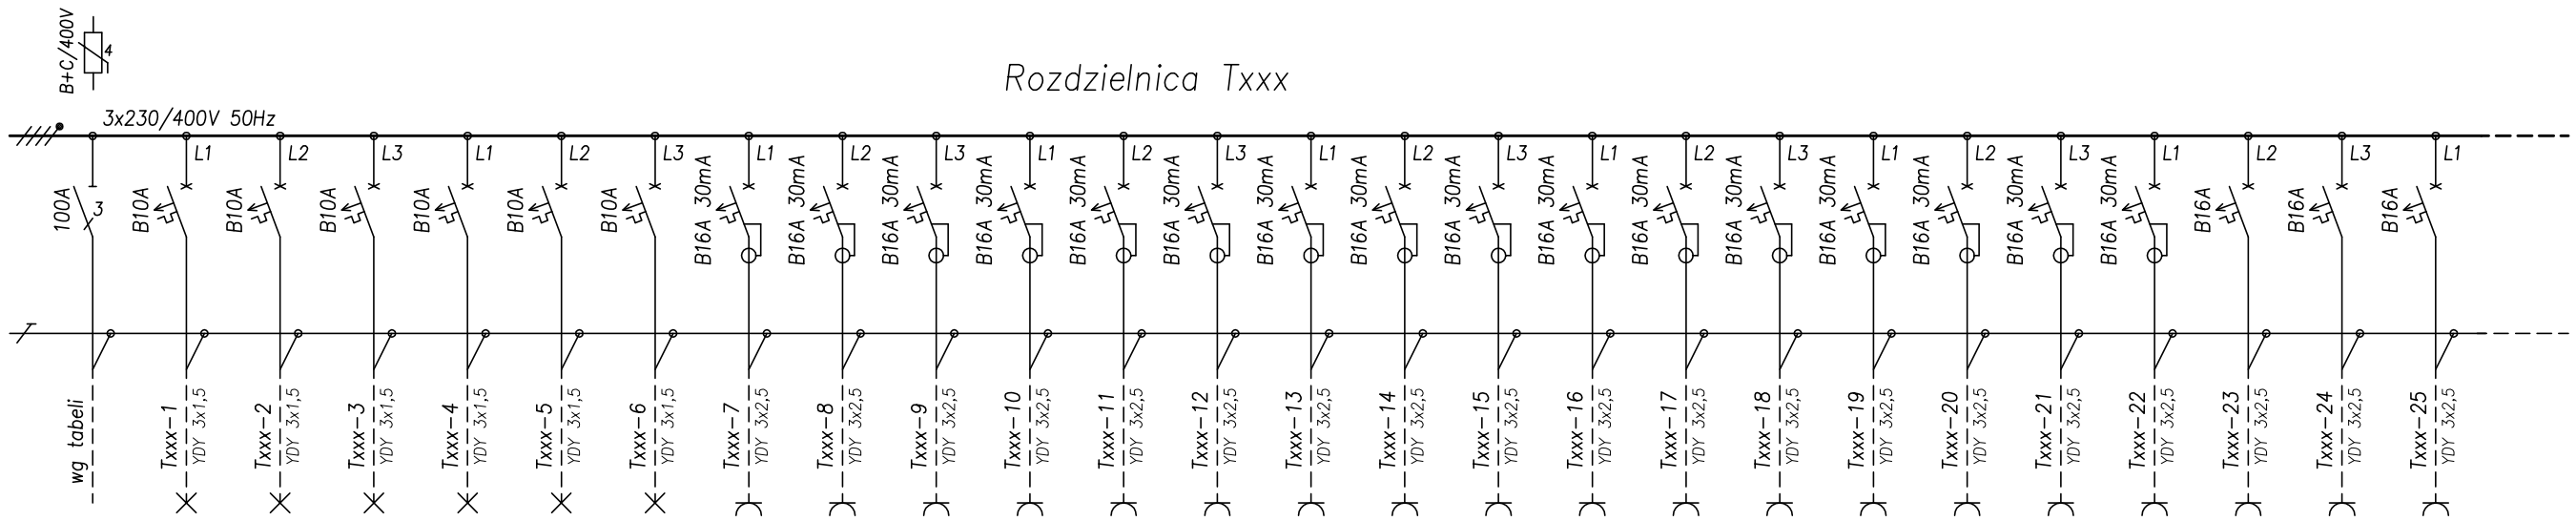

Obciążenie																										
Nazwa obwodu	Zasilanie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.
Nr rys.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nr obw.	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

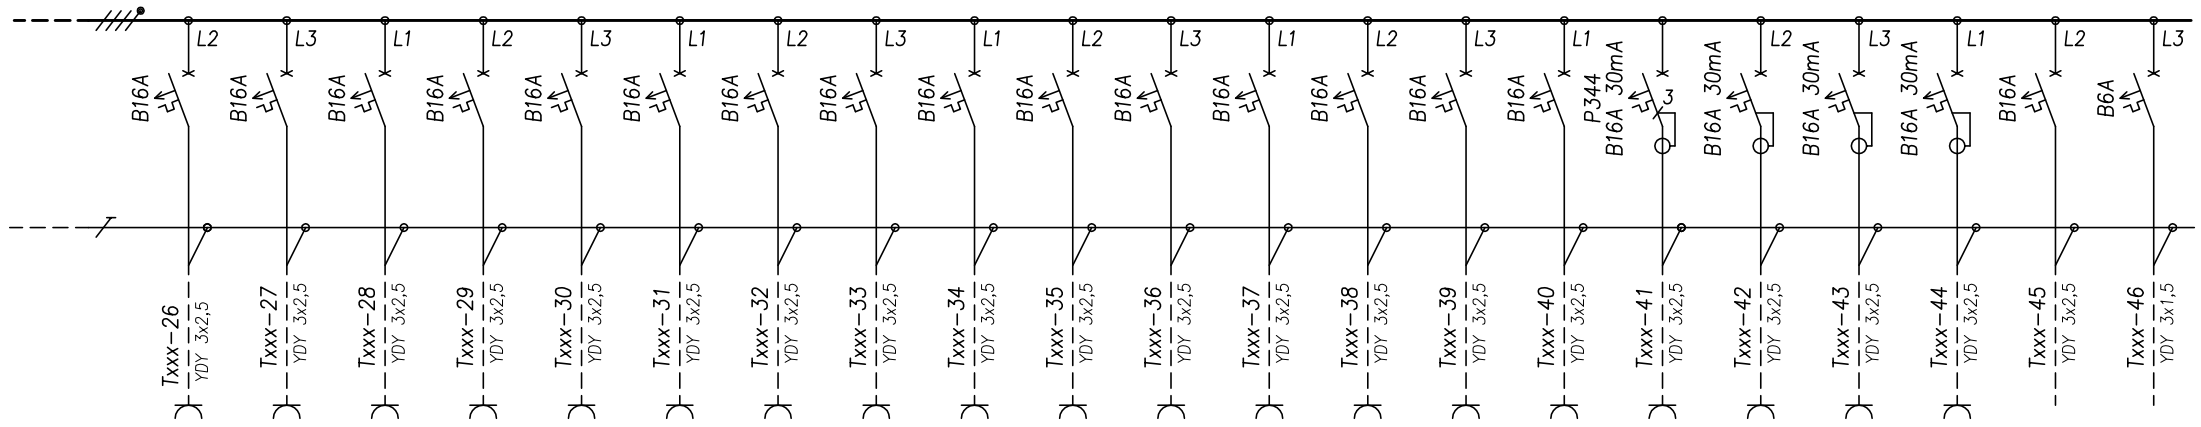

Obciążenie																				2kW	
Nazwa obwodu	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz. komputery	Gn. 1–faz. komputery	Gn. 1–faz. komputery	Gn. 1–faz. komputery	Gn. 1–faz. komputery	Gn. 1–faz. komputery	Gn. 1–faz. komputery	Gn. 1–faz. komputery	Gn. 1–faz. rzutnik	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Gn. 1–faz.	Osuszacz	Faza kontr. oświetlenia rezerowego
Nr rys.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nr obw.	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

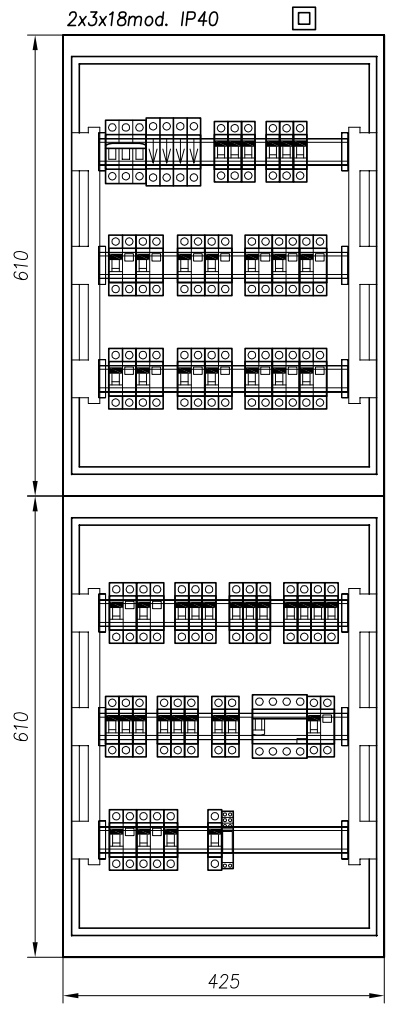

Txxxx	Rxxx	Moc	Kabel
T112	R11	22kW	XLPE 5x16
T334	R33	18kW	XLPE 5x16
T234	R23	19kW	XLPE 5x16

Obwody niewykorzystane stanowią rezerwę.

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN–S

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08	4505/Gd/90	Rozdzielnica ogólna Txxx.
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08		Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatów.
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08	3509/Gd/88	
Format A3	Podz. 1:10	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)		Nr rys. ET-03

1