


Rozdzielnica RA03

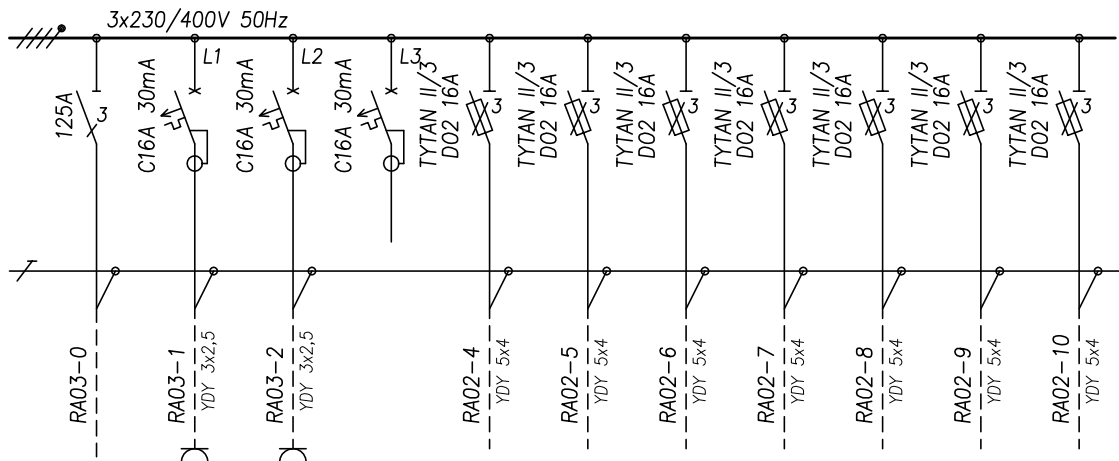

Obciążenie	22,5kW	2kW	2kW		1,3kW	1,3kW	1,5kW	3,8kW	5,7kW	7,3kW	7,3kW
Nazwa obwodu	Zasilanie z RG 32,2	Gn. 1-faz. lodówki	Gn. 1-faz. lodówki	Rezerwa	Zasil. pom. 0/MK/36	Zasil. pom. 0/MK/33	Zasil. pom. 0/MK/47	Zasil. pom. 0/MK/48	Zasil. pom. 0/MK/43	Zasil. pom. 0/MK/41	Zasil. pom. 0/MK/42
Nr rys.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nr obw.	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

01.08

Ochrona od porażen
Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

EL-MAT		80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68					tel.0..58 3408113	
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08		4505/Gd/90	Rozdzielnica obwodów ważnych RA03 Schemat zasadniczy.			
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08						
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08		3509/Gd/88				
Format A3	Podz. 1:10	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)					Nr rys.	ER-03A