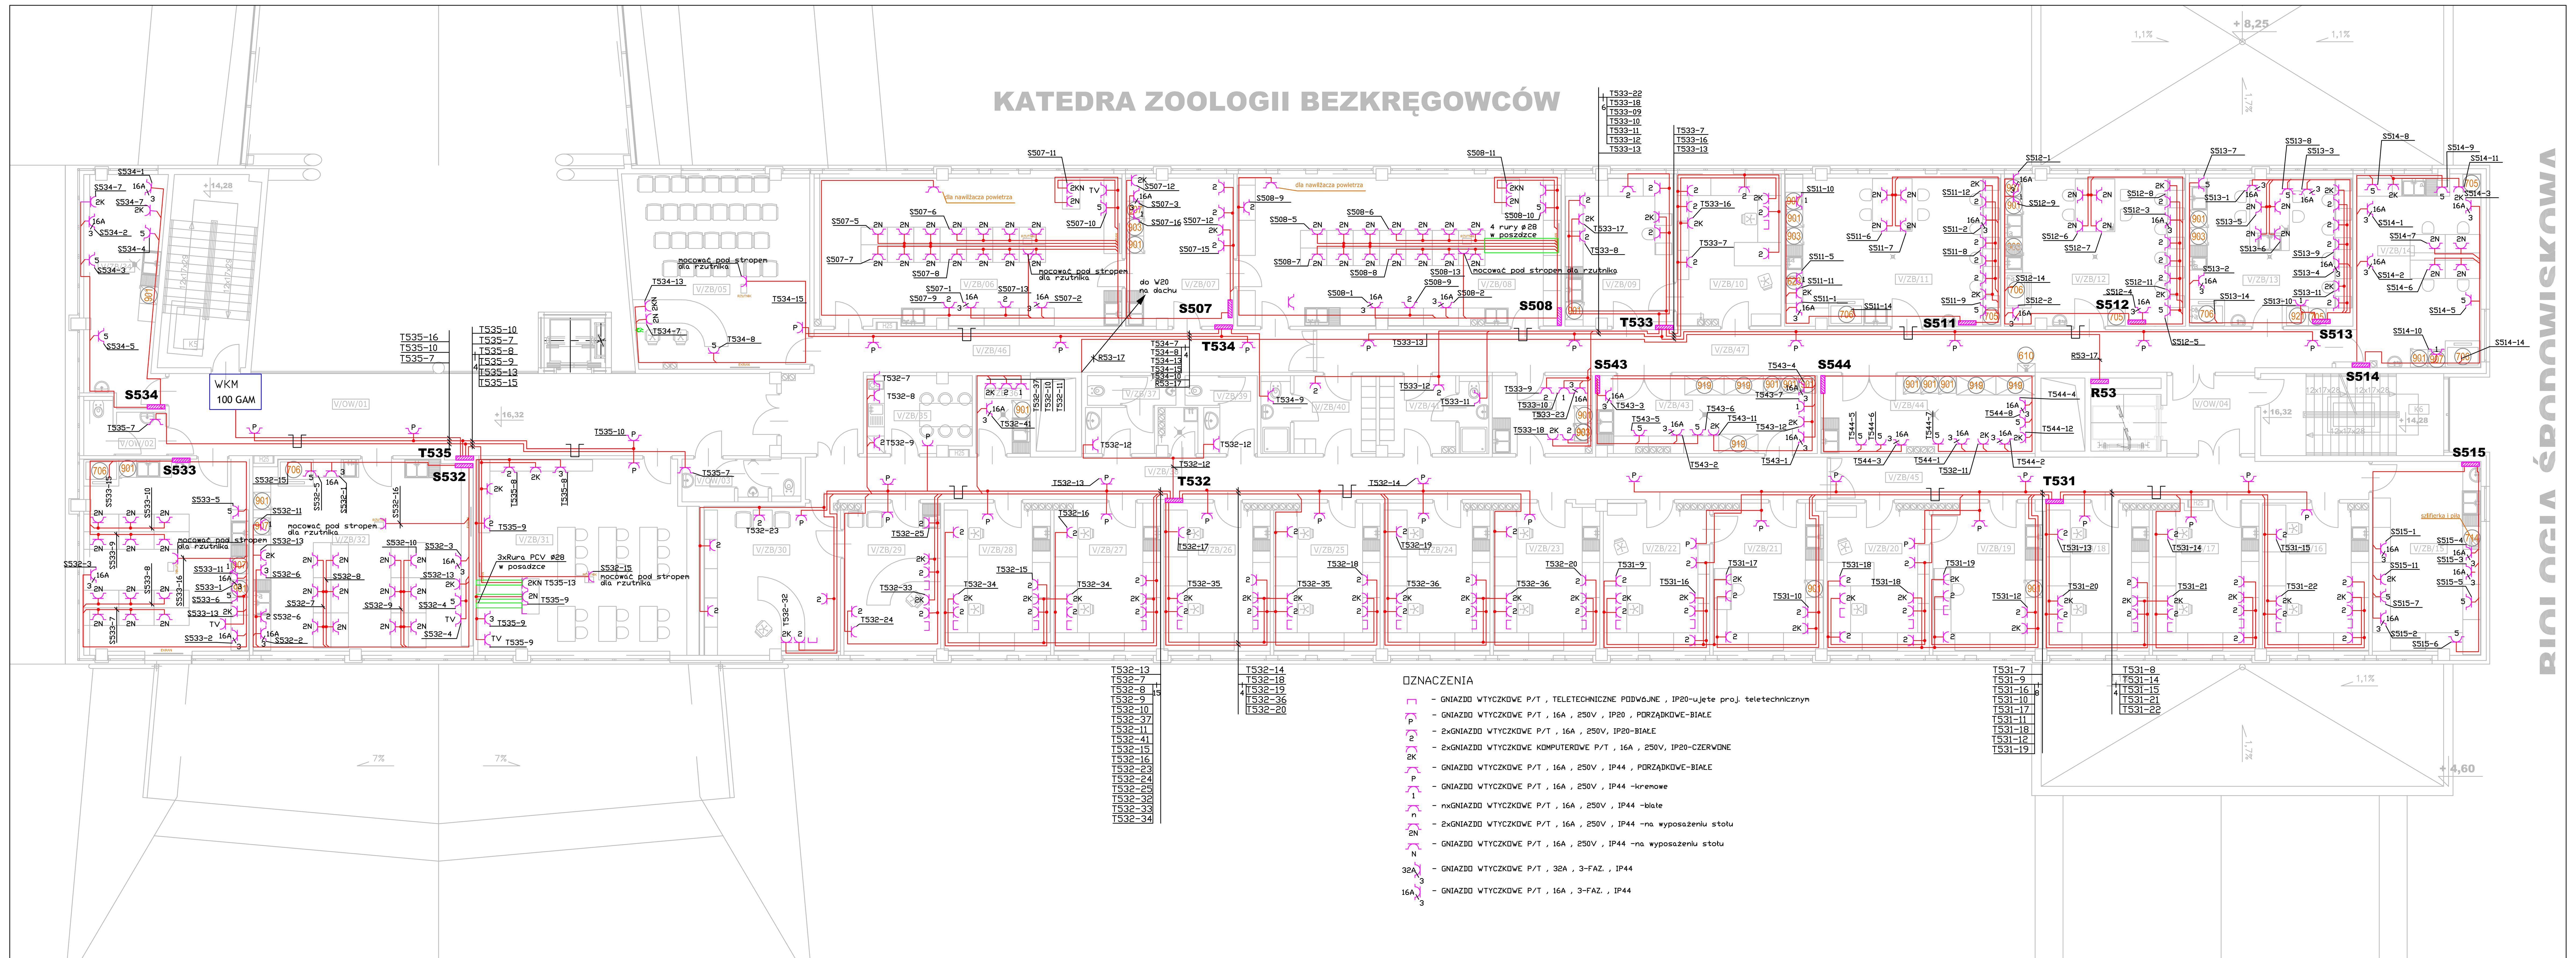

OZNACZENIA

- GNIAZDO WTYCZKOWE P/T , TELETECHNICZNE PODWÓJNE , IP20-ujęte proj. teletechnicznym
- P – GNIAZDO WTYCZKOWE P/T , 16A , 250V , IP20 , PORZĄDKOWE-BIAŁE
- 2 – 2xGNIAZDO WTYCZKOWE P/T , 16A , 250V, IP20-BIAŁE
- 2K – 2xGNIAZDO WTYCZKOWE KOMPUTEROWE P/T , 16A , 250V, IP20-CZERWONE
- P – GNIAZDO WTYCZKOWE P/T , 16A , 250V , IP44 , PORZĄDKOWE-BIAŁE
- 1 – GNIAZDO WTYCZKOWE P/T , 16A , 250V , IP44 -kremowe
- n – nxGNIAZDO WTYCZKOWE P/T , 16A , 250V , IP44 -białe
- 2N – 2xGNIAZDO WTYCZKOWE P/T , 16A , 250V , IP44 -na wyposażeniu stołu
- N – GNIAZDO WTYCZKOWE P/T , 16A , 250V , IP44 -na wyposażeniu stołu
- 32A 3 – GNIAZDO WTYCZKOWE P/T , 32A , 3-FAZ. , IP44
- 16A 3 – GNIAZDO WTYCZKOWE P/T , 16A , 3-FAZ. , IP44

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN–S

EL-MAT	80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68			tel.0..58 3408113
Projektował	inż.M.Pachocki	01.08	4505/Gd/90	Instalacja gniazd wtyczkowych podstawowe. Poziom V
Opracował	mgr inż. E. Matys-Szotowska	01.08		
Sprawdził	inż.D. Jasiniecka	01.08	3509/Gd/88	Plan instalacji.
Format	Podz. 1:100	Obiekt: Wydział Biologii UG Gdańsk ul. Wita Stwosza (dz. nr 239/6)		Nr rys. EPGP-53