


Samoczynne wyłączenie w układzie TN-C-S

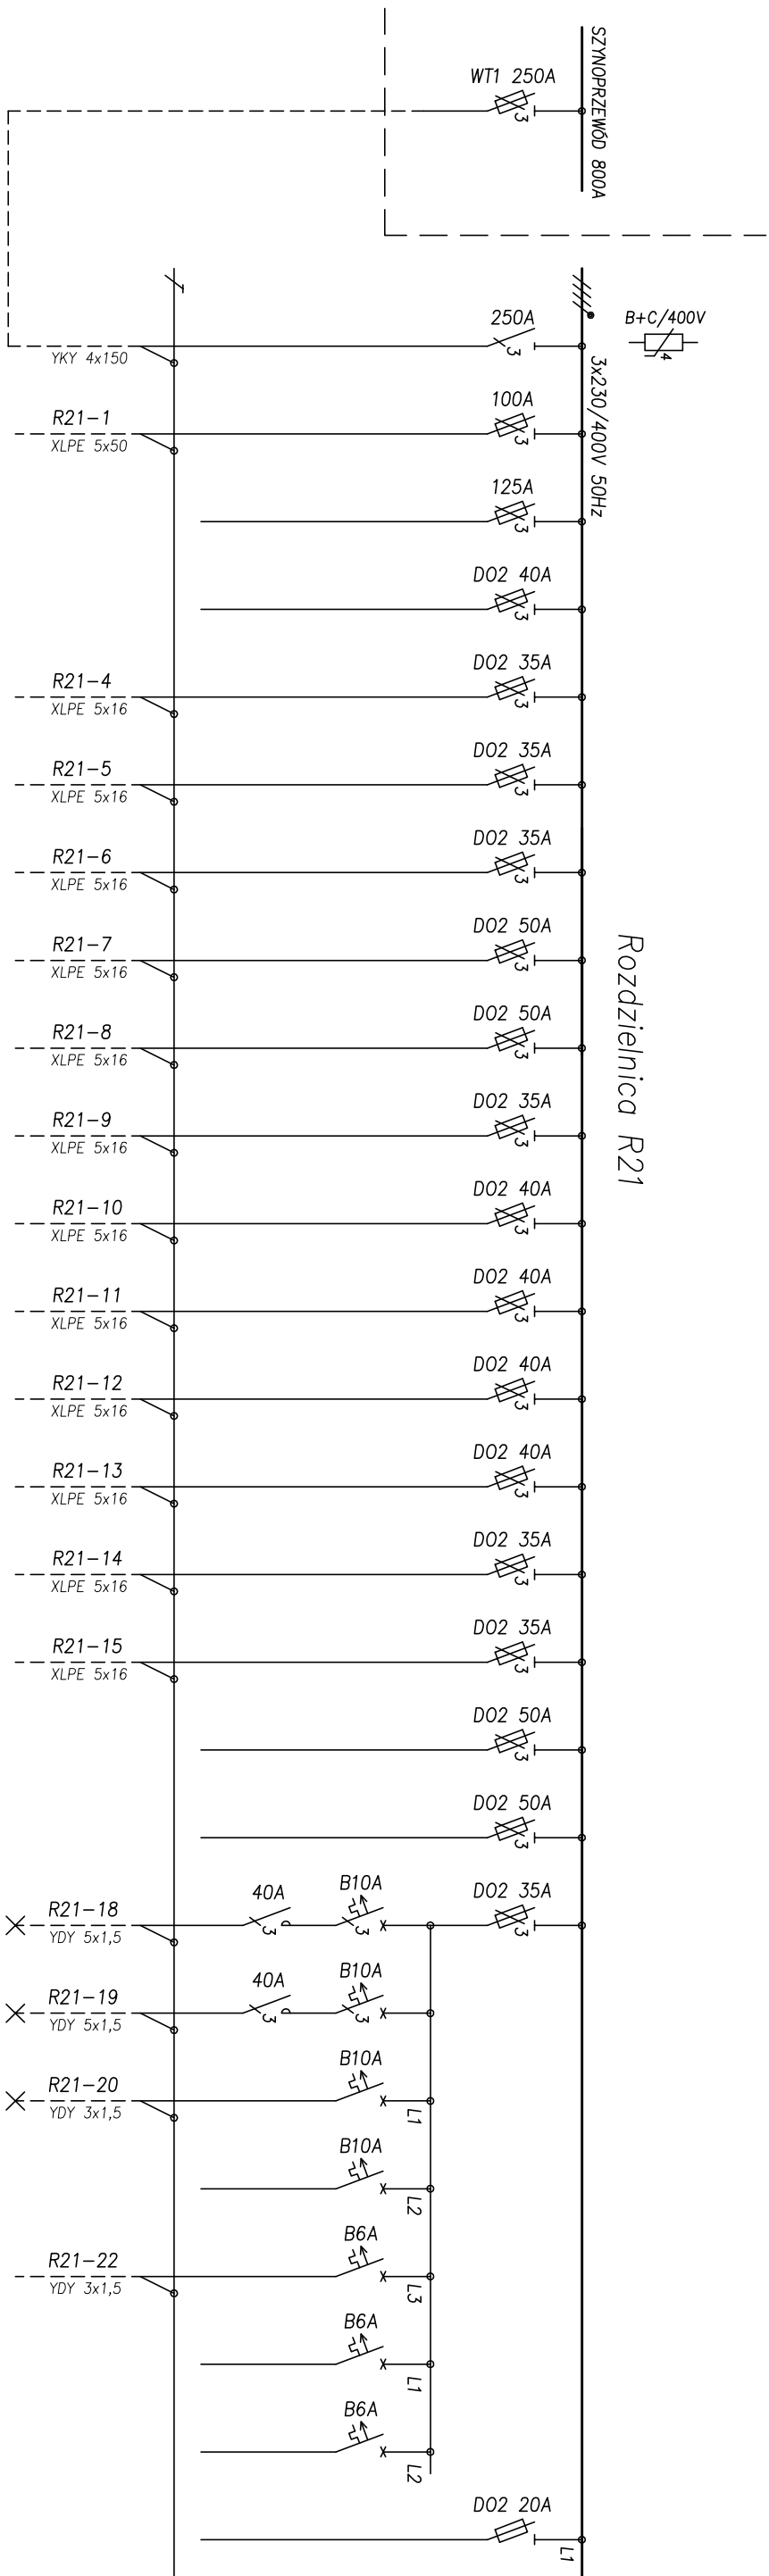

Obciążenie	Nr rys.	Nr obw.	Nazwa obwodu
130kW	-	01	Zasilanie z szyno-przewodu
39kW	-	1	Zasil. rozd. T213
	-	2	Rezerwa
	-	3	Rezerwa
15kW	-	4	Zasil. rozd. T211, T212
14kW	-	5	Zasil. rozd. T214, T215
16kW	-	6	Zasil. rozd. S238, S239
21kW	-	7	Zasil. rozd. S245, S246
21kW	-	8	Zasil. rozd. S250, S251
17kW	-	9	Zasil. rozd. S253, S255
18kW	-	10	Zasil. rozd. S257, S259
18kW	-	11	Zasil. rozd. S261
21kW	-	12	Zasil. rozd. S268, S269
21kW	-	13	Zasil. rozd. S241, S273
15kW	-	14	Zasil. rozd. S236, S276
4kW	-	15	Zasil. rozd. S203
	-	16	Rezerwa
	-	17	Rezerwa
1,1kW	-	18	Oświetlenie korytarz
1,1kW	-	19	Oświetlenie korytarz
0,2kW	-	20	Oświetlenie przedwindzie
	-	21	Rezerwa
	-	22	Trzymacze drzwi
	-	23	Rezerwa
	-	24	Rezerwa
0,5kW	-	25	Zasilanie teletechniki