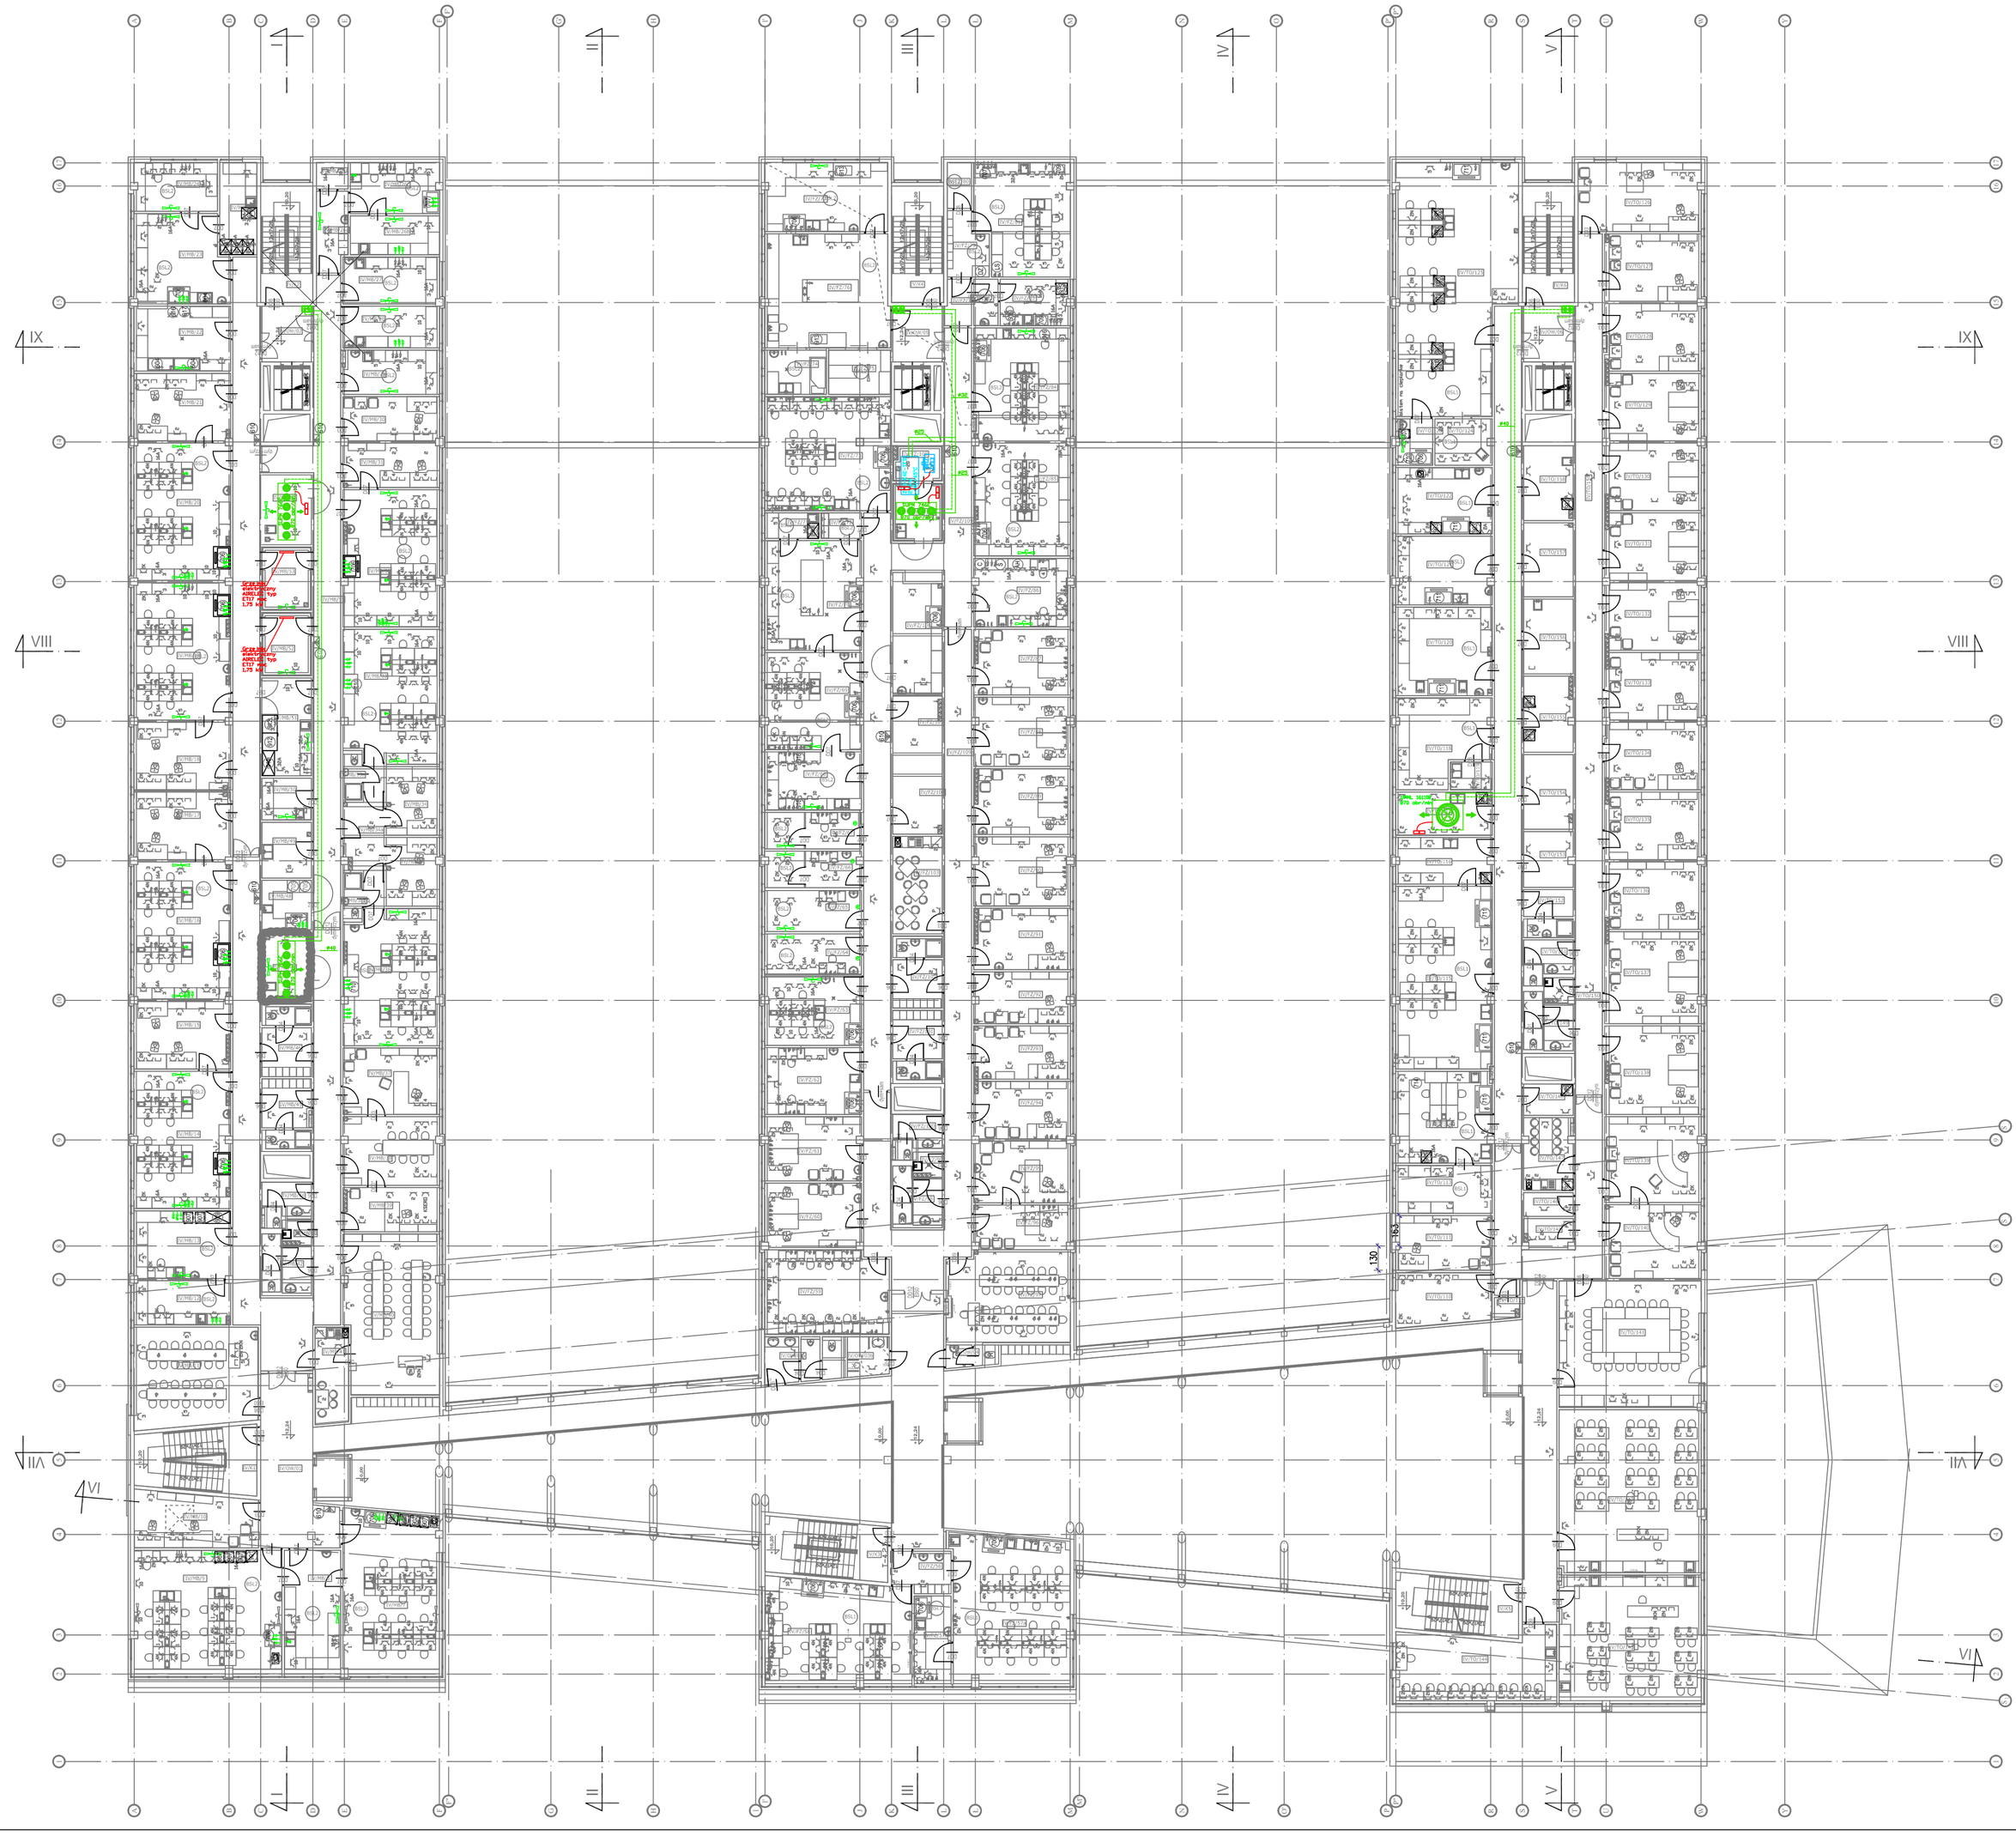

projekt elektryczny

istniejąca zadaszona-terrasa

UWAGA
1. Średnice filtra chłodnego oraz średnica zaworu trójdrogowego dobrać na średnicę przyłącza zadanego.
2. Przed zaworem trójdrogowym oraz za nim, na rurociągu zasilającym należy zamontować kołnierz zaworowy ułatwiający demontaż.

STUDIO M

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

SIEDZIBA: 81-747 SOPOT UL. STEFANA OKRZEI 8A/3 | PRACOWNIA: 81-712 SOPOT, UL. WOSIA BUDZYSZA 4 TEL. 58 551 16 00 E-MAIL: PROJEKT@STUDIOEM.PL

PPH COOL

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza
dz. nr : 239/6

Temat:

Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A

Inwestor:

PROJEKT INSTALCJI CHŁODNICZYCH

Branża:

PROJEKT WYKONAWCZY

Faza:

mgr inż. arch. Małgorzata Ulasińska	ZGP 630/278/78	
mgr inż. arch. Andrzej Gołębiewski	2314/Gd/86	
mgr inż. arch. Hanna Gołębiewska	6066/Gd/94	
mgr inż. arch. Jadwiga Jaczuk	1586/Gd/84	
mgr inż. arch. Jerzy Biliński	2156/Gd/85	
mgr inż. arch. Piotr Wiktorowicz	PO/KK/166/2007	

Autorzy: Nr uprawnień: Podpis:

mgr inż. Jarosław Gralak

Opracowanie: Podpis:

mgr inż. Maciej Sikora

Sprawdzający: Nr uprawnień: Podpis:

RZUT KONDYGNACJI P4

Temat rysunku:

LUTY 2008	1:200		5
Data:	Skala:	Seria:	Nr rys.: