Przekrój 10 - 10
1:50

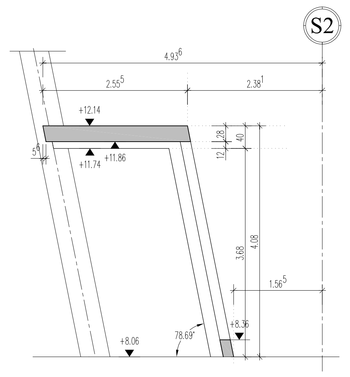

Widok 14 - 14
1:50

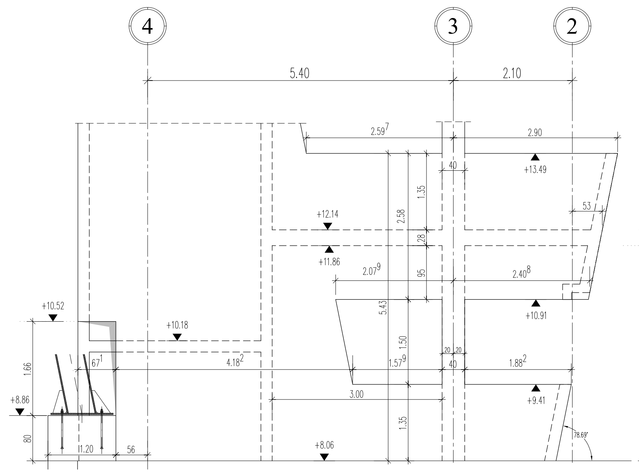

Widok 15 - 15
1:50

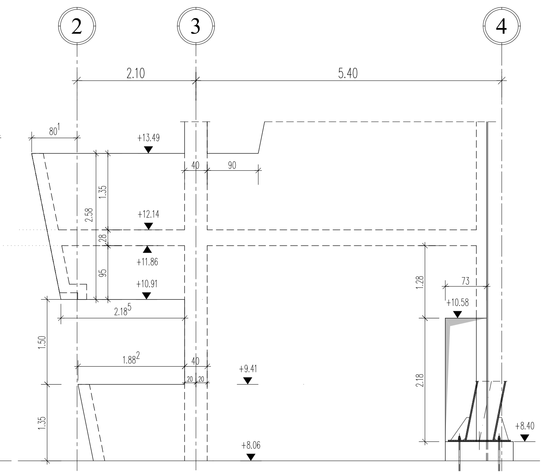

Przekrój 16 - 16
1:50

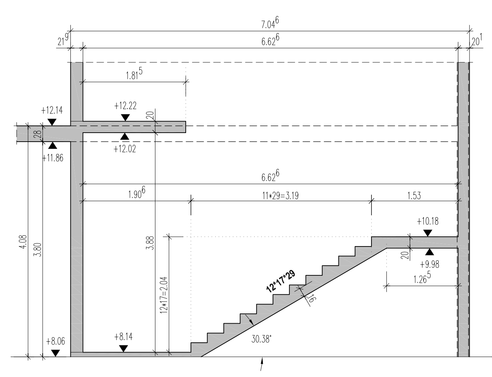

Przekrój 17 - 17
1:50

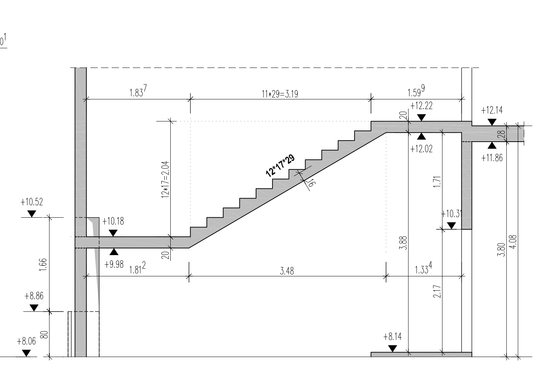

Przekrój 18 - 18
1:50

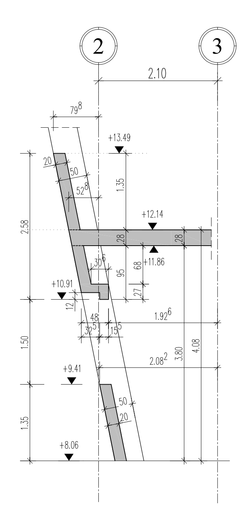

Detail "B"
1:50

widok b - b

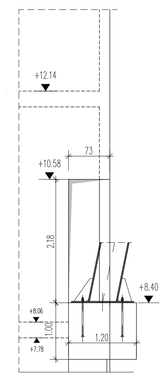

przekrój a - a

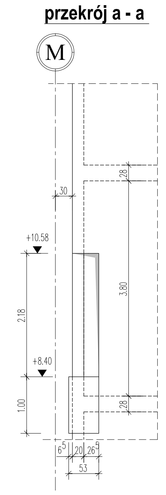

Przekrój 19 - 19
1:50

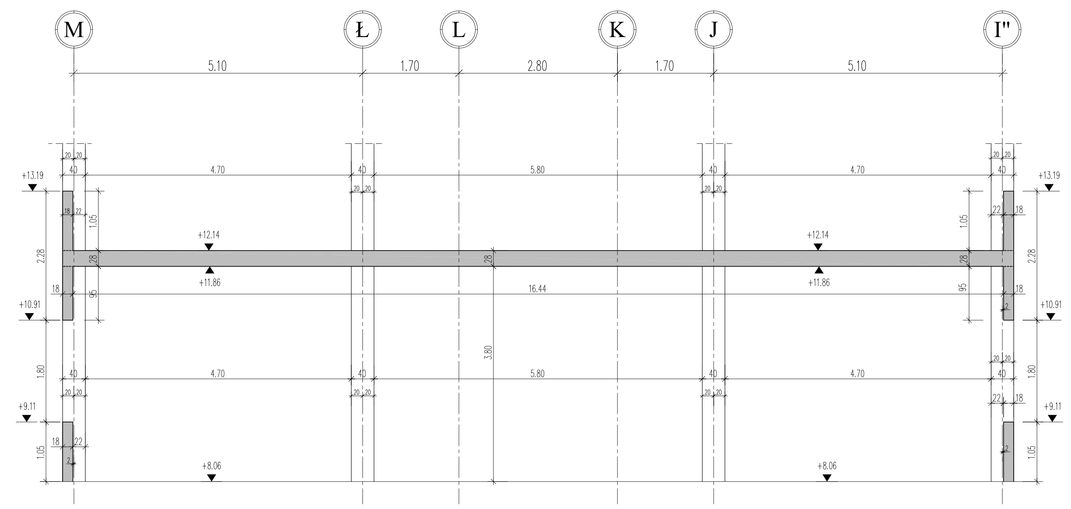

Przekrój 20 - 20
1:50

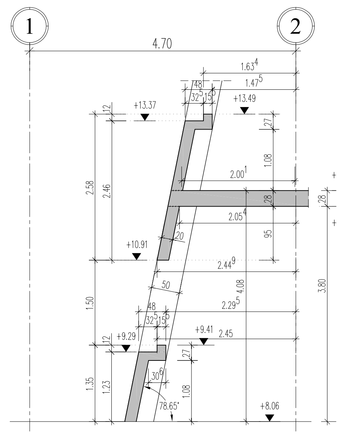

Widok 21 - 21
1:50

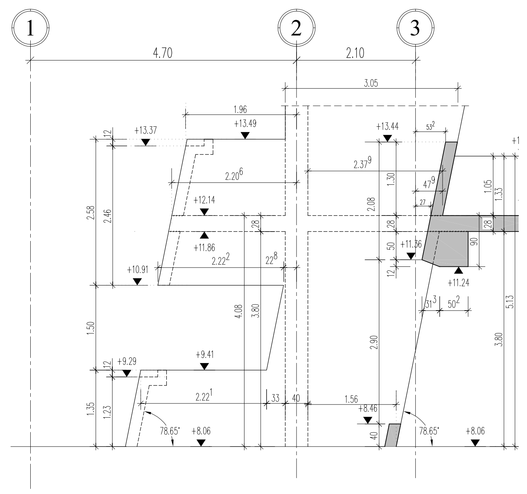

Przekrój 22 - 22
1:50

Przekrój 23 - 23
1:50

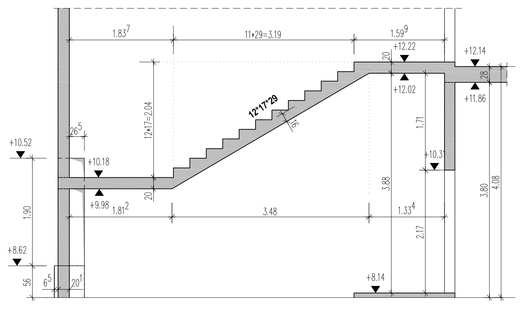

rzut

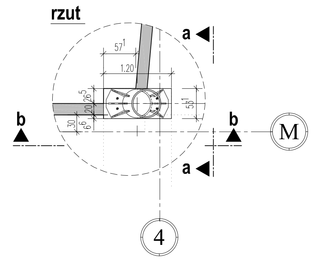

Przekrój 24 - 24
1:50

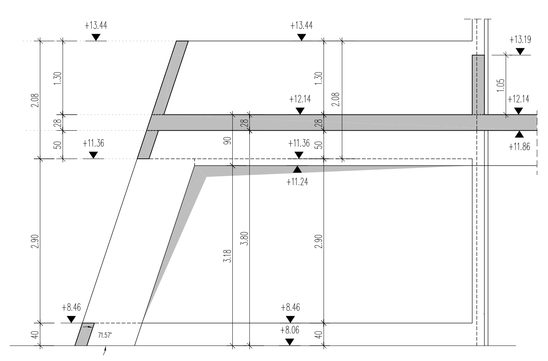

Widok 25 - 25
1:50

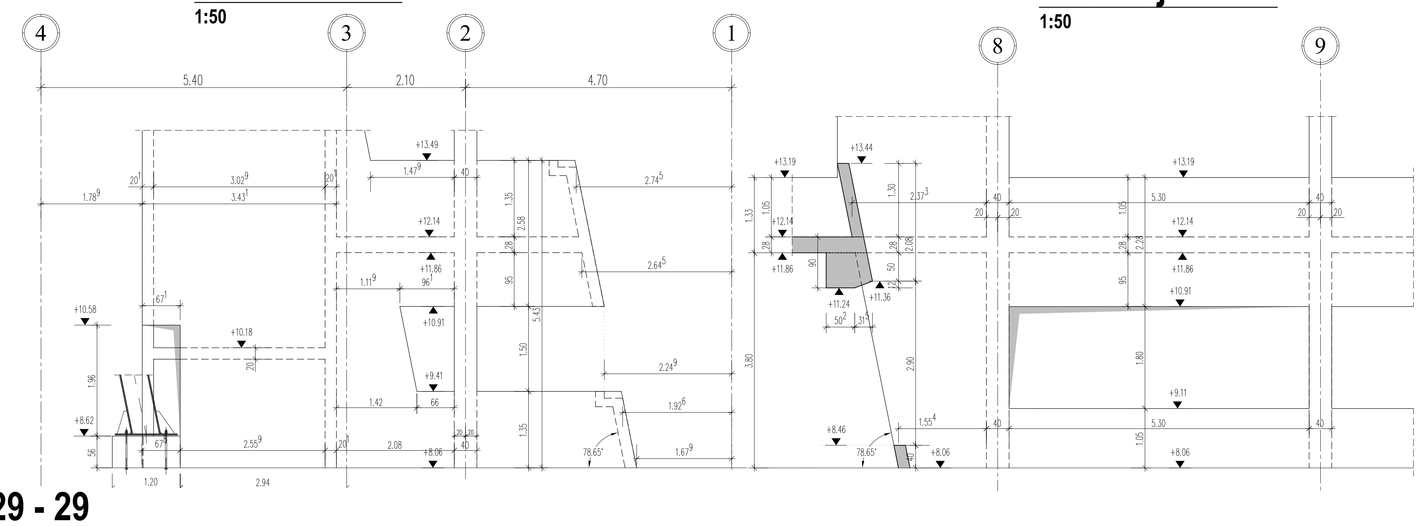

Przekrój 27 - 27
1:50

Przekrój 29 - 29
1:50

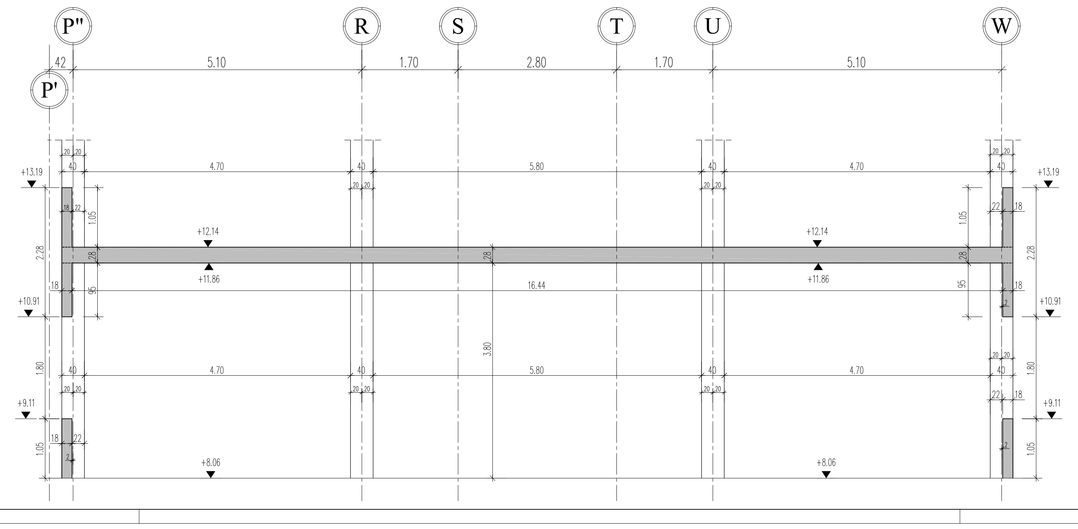

Przekrój 28-28
1:50

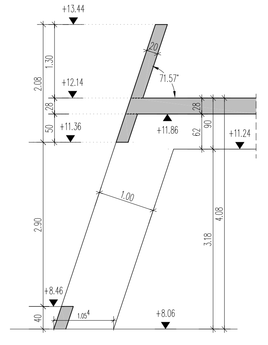

Detail "A"
1:50

przekrój a - a

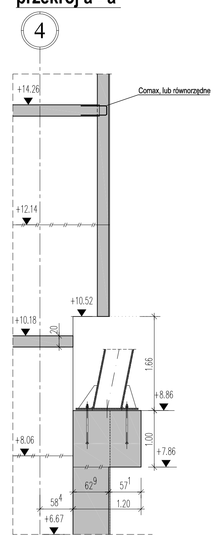

widok b - b

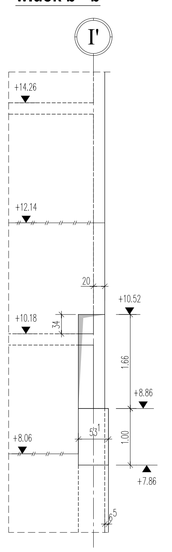

rzut



Detail "C"
1:50

przekrój a - a

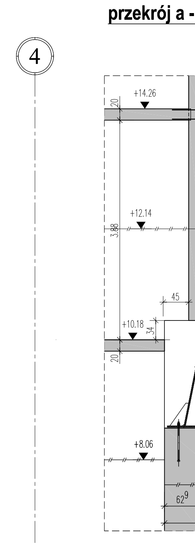

widok b - b

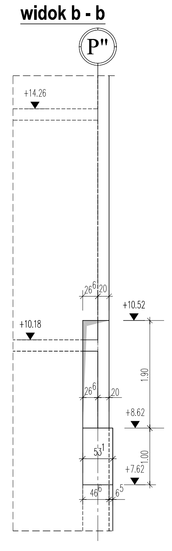

rzut

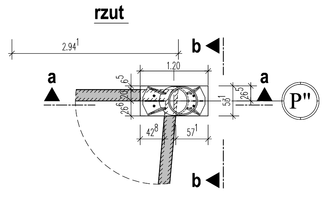

LEGENDA

OZNACZENIA KRESKOWANIA

- ŻELBET B37
- ŻELBET B37 W8
- ŻELBET - PREFABRYKAT
- ELEMENTY ŻELBETOWY NASTĘPNEJ KONDYGNACJI
- CHUDY BETON B10
- MUROWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG DANYCH ARCHITEKTA

OZNACZENIA POZIOMÓW

- RZĘDNA STANU SUROWEGO (W PRZEKROJACH)
- RZĘDNA POZIOMU WYKONAWCZEGO (W PRZEKROJACH)
- GÓRNA RZĘDNA ŻELBETU (W RZUCIE)
- DOLNA RZĘDNA ŻELBETU (W RZUCIE)

OZNACZENIA PRZEBIĆ I OTWOROWANIA

- OTWOROWANIE POZIOME OS [b-szerokość/d-wysokość]
- BRUZDA W ŚCIANIE BS [b-szerokość/d-głębokość] [x-pionowo]
- OTWOROWANIE PIONOWE OP [b-szerokość/d-wysokość]
- PODGLEBIENIE W PŁYCIE PP [b-szerokość/d-wysokość] [x-pionowo]
- BRUZDA W PŁYCIE BP [b-szerokość/d-głębokość]

OZNACZENIA PRZERW ROBOCZYCH

- PRZERWA ROBOCZA W BETONOWANIU
- ETAP I / ETAP II — GRANICA ETAPÓW BUDOWY
- GRANICA DZIAŁEK ROBOCZYCH

OZNACZENIA SKRÓTÓW W OPISACH NA RYSUNKU

- DK - DOLNA KRAWĘDŹ
- GK - GÓRNA KRAWĘDŹ
- RO - RZĘDNA OSI
- OP - OTWÓR POZIOMY (PŁYTA, STROP, ...)
- OS - OTWÓR POZIOMY (ŚCIANY, PODCIĄGI, ...)
- BP - BRUZDA W PŁYCIE
- BS - BRUZDA W ŚCIANIE
- PP - PODGLEBIENIE W PŁYCIE
- NS - NISZA W ŚCIANIE
- DKN - DOLNA KRAWĘDŹ NADPROŻA
- R1 - INSTALACYJNA SKRZYNKA REWIZYJNA

SZCZEGÓŁ - POŁĄCZENIA ŚCIANY MUROWANEJ Z ELEMENTAMI ŻELBETOWYMI (ŚCIANA, SŁUP)



UWAGI :

Rysunek szalunkowy fundamentów - rzut z kierunkiem patrzenia w dół.
Rysunki szalunkowe stropów - rzuty z kierunkiem patrzenia w górę.

Wszystkie dane projektowe są wiążące tylko w połączeniu z ważnymi obliczeniami statycznymi i rysunkami wykonawczymi architektury.

Wszystkie wymiary elementów betonowych oraz przebić instalacyjnych muszą zostać sprawdzone przez wykonawcę i porównane z rysunkami wykonawczymi architektury.
Niezgodności muszą zostać wyjaśnione przez kierownictwo budowy.

Dla wymiarów elementów konstrukcji wiążące są rysunki i detale architektoniczne w połączeniu z niniejszymi rysunkami szalunkowymi.

Jakość powierzchni (beton widokowy) według danych architektonicznych.
Krawędzie elementów widocznych z betonu należy ściąć listwą trójkątną o szerokości 1,5 cm (jeśli nie podano inaczej).

Elementy instalacji elektrycznej (instalacja odgromowa, uziomy, rurki, puszki, punkty oświetleniowe) według danych projektanta części elektrycznej.
Na rysunkach szalunkowych pokazano przebicia instalacyjne o wymiarach większych niż 10cm. Dodatkowe elementy instalacji (wyusty, uszczelnienia, fragmenty instalacji) wbudowane w szalunek i osadzane przed betonowaniem wykonać według danych odpowiednich branż instalacyjnych. Naniesione na rysunki szalunkowe informacje o instalacjach są ważne dopiero po zwolnieniu rysunków przez projektantów części instalacyjnych.

Przerwy robocze w betonowaniu, o ile nie podano inaczej, wykonać według poniższych wytycznych:
- w połączeniach ścian i słupów z fundamentami w poziomie górnej krawędzi fundamentów,
- w połączeniach ścian i słupów z podciągami w poziomie dolnej krawędzi podciągów,
- w połączeniach ścian i słupów ze stropami w poziomie dolnej krawędzi stropów.

W przypadku wymuszonej kolejności betonowania i podziału na obszary robocze układ dylatacji i przerw roboczych według rysunków szalunkowych.

W przypadku betonu szczelnego zabezpieczenie przerw roboczych wykonać za pomocą dodatkowych elementów uszczelniających typu RECOSTAL lub równorzędnych.
W miejscach wystąpienia innych, niż w projekcie, przerw roboczych w elementach z betonu szczelnego należy zabezpieczyć je dodatkowymi elementami uszczelniającymi.

Dodatkowe elementy wbudowywane w szalunek jak marki, łączniki zbrojeniowe, trzpienie dylatacyjne, elementy mocowania prefabrykatów, elewacji i konstrukcji stalowych według rysunków szalunkowych w połączeniu ze szczegółowymi rysunkami zbrojeniowymi i detali połączeń.

Dane o materiałach i połączeniach ścian murowanych według rysunków architektonicznych.
Dane do przebić i nadproży w ścianach murowanych według rysunków architektonicznych.
Połączenia między ścianami murowanymi a elementami betonowymi wykonać przy użyciu szyn Halfen typ HTA 28/15 oraz kotew murowych ML 180/3 w rozstawie co 50cm lub równoważnych.

Dane materiałowe betonu i stali zbrojeniowej w połączeniu ze szczegółowymi rysunkami zbrojenia.

Receptura betonu według technologa betonu dostawcy.

±0.00 = 20.70 m n.p.m.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego
dz. nr : 219/5, 229/3, 239/6

Temat:

Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A
Inwestor:

KONSTRUKCJA
Branża:

PROJEKT WYKONAWCZY
Faza:

mgr inż. PAWEŁ GĘBKA	55/93/UW	
Autor:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. JUSTYNA FILIPIAK		
Opracowanie:		Podpis:
mgr inż. ANDRZEJ GESING	267/91/UW	
Sprawdzający:	Nr uprawnień:	Podpis:

RZUT STROPU NAD POZIOMEM P3 - PRZEKROJE
Temat rysunku:

03.2008	1:50	S-307	
Data:	Skala:	Seria:	Nr rys.: