Ściany poz. P0 w osiach 13-16/P"-Y
1:50

Widok A-A
Ściana d=20cm

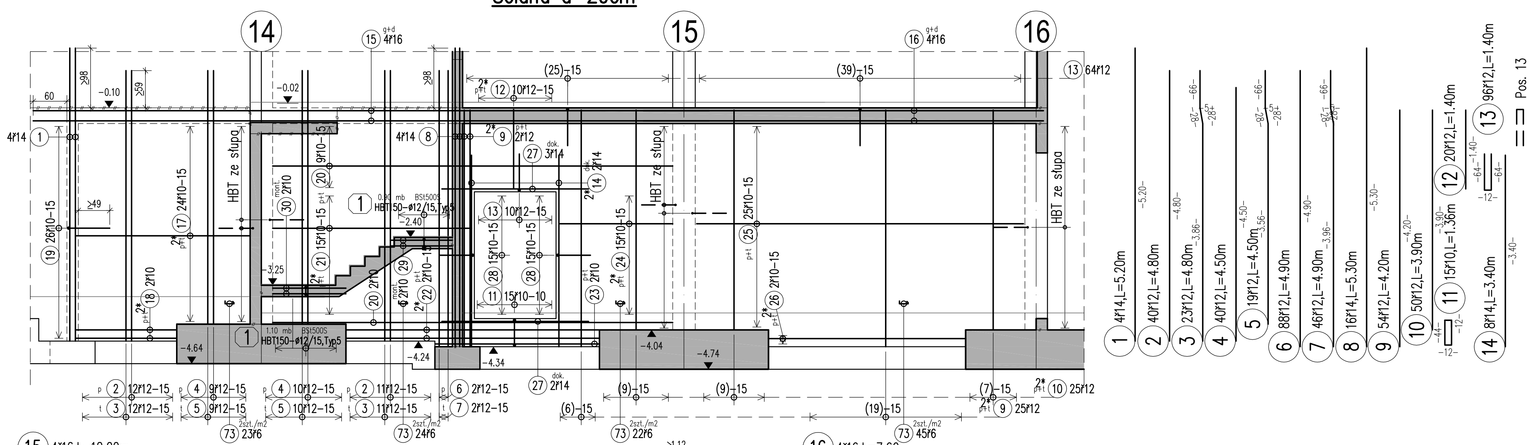

15 4f16,L=12.00m
16 4f16,L=7.60m
17 80f10,L=3.10m
18 4f10,L=1.80m
19 137f10,L=1.60m
20 49f10,L=7.10m
21 30f10,L=3.53m
22 4f10,L=4.50m
23 2f10,L=2.90m
24 48f10,L=2.00m
25 50f10,L=5.80m
26 4f10,L=3.50m
27 5f14,L=2.60m
28 56f10,L=1.30m
29 6f10,L=1.10m
30 2f10,L=1.30m

1 4f14,L=5.20m
2 40f12,L=4.80m
3 23f12,L=4.80m
4 40f12,L=4.50m
5 13f12,L=4.50m
6 88f12,L=4.90m
7 46f12,L=4.90m
8 18f14,L=5.30m
9 54f12,L=4.20m
10 50f12,L=3.90m
11 15f10,L=1.36m
12 20f12,L=1.40m
13 96f12,L=1.40m
14 8f14,L=3.40m
Pos. 13

Widok C-C
Ściana d=18cm

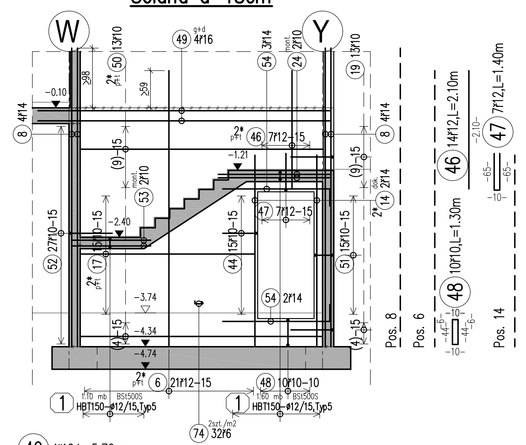

49 4f16,L=5.70m
50 26f10,L=4.30m
51 15f10,L=1.06m
52 27f10,L=1.60m
53 2f10,L=1.40m
54 5f14,L=2.20m

Pos. 8
Pos. 6
Pos. 14
Pos. 44
Pos. 17
Pos. 24

Haki montażowe
1:10
Przekrój pionowy



73 356f6,L=0.27m
74 376,L=0.25m

Plan sytuacyjny
1:100

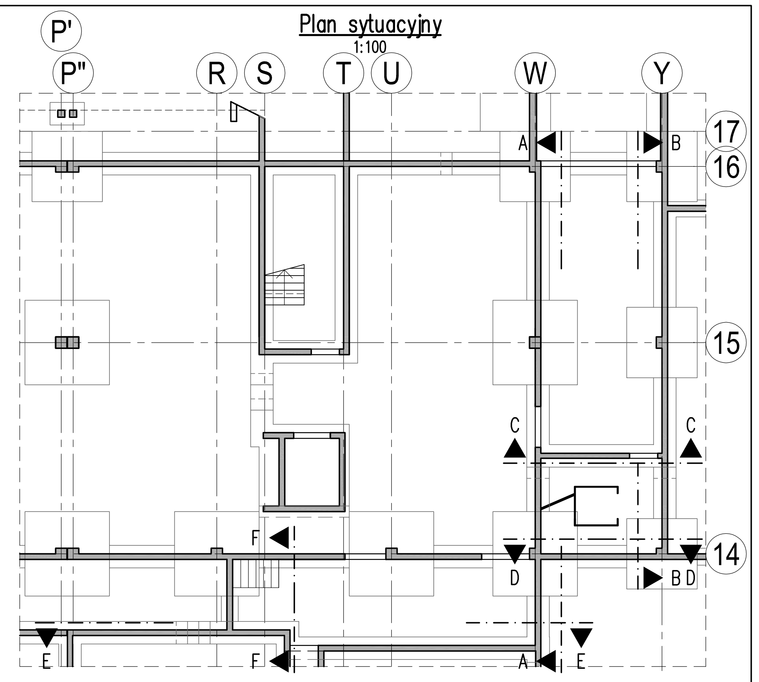

Uwagi:
1. Niniejszy rysunek jest tylko rysunkiem zbrojeniowym.
2. Wymiary elementów według rysunków szalunkowych.
3. Elementy stalowe osadzić przed betonowaniem zgodnie z rysunkami szalunkowymi.
4. W obszarze przebić instalacyjnych zbrojenie rozsunąć, lub wyciąć.

Widok B-B
Ściana d=20cm

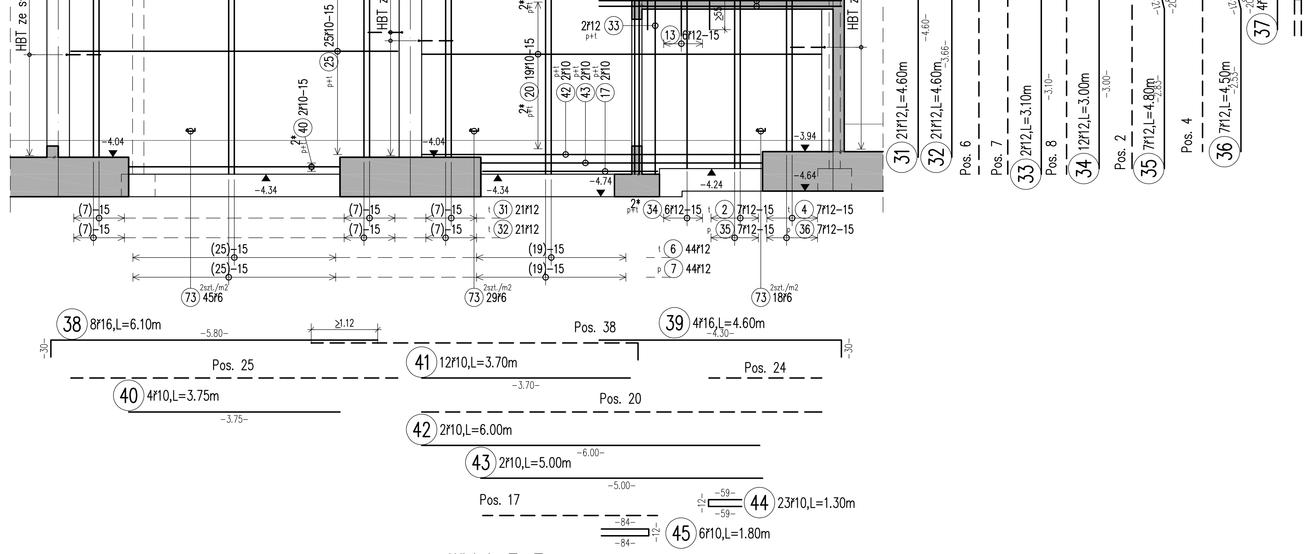

38 8f16,L=6.10m
39 4f16,L=4.60m
40 4f10,L=3.75m
41 12f10,L=3.70m
42 2f10,L=6.00m
43 2f10,L=5.00m
44 23f10,L=1.30m
45 6f10,L=1.80m
46 6f14,L=4.80m
47 6f14,L=4.50m
48 6f14,L=4.90m
49 6f14,L=5.30m
50 6f14,L=4.20m
51 6f14,L=3.90m
52 15f10,L=1.36m
53 20f12,L=1.40m
54 96f12,L=1.40m
55 8f14,L=3.40m
56 4f14,L=3.30m
57 7f12,L=4.60m
58 12f12,L=4.60m
59 21f12,L=3.10m
60 12f12,L=3.00m
61 7f12,L=4.80m
62 7f12,L=4.50m
63 18f12,L=4.90m
64 7f12,L=5.30m
65 7f12,L=4.20m
66 14f12,L=3.90m
67 10f10,L=1.30m
68 96f12,L=1.40m
69 8f14,L=1.90m
Pos. 38
Pos. 25
Pos. 24
Pos. 20
Pos. 17
Pos. 6
Pos. 7
Pos. 8
Pos. 2
Pos. 4
Pos. 13

Widok D-D
Ściana d=20cm

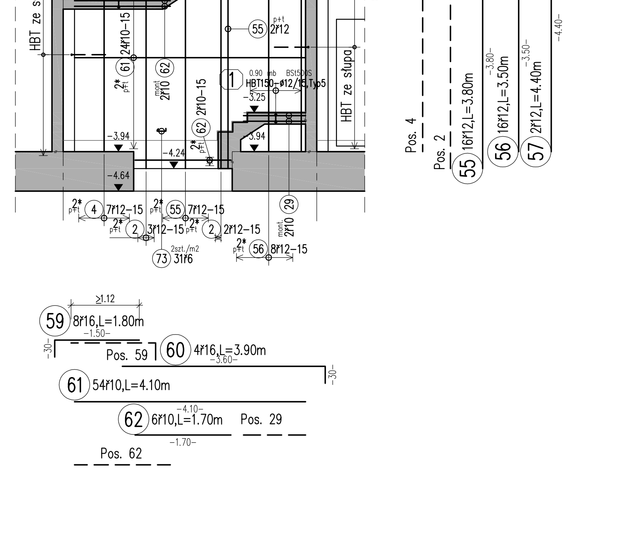

59 8f16,L=1.80m
60 4f16,L=3.90m
61 54f10,L=4.10m
62 6f10,L=1.70m
Pos. 59
Pos. 29
Pos. 62
Pos. 4
Pos. 2
Pos. 28

Widok E-E
Ściana d=20cm

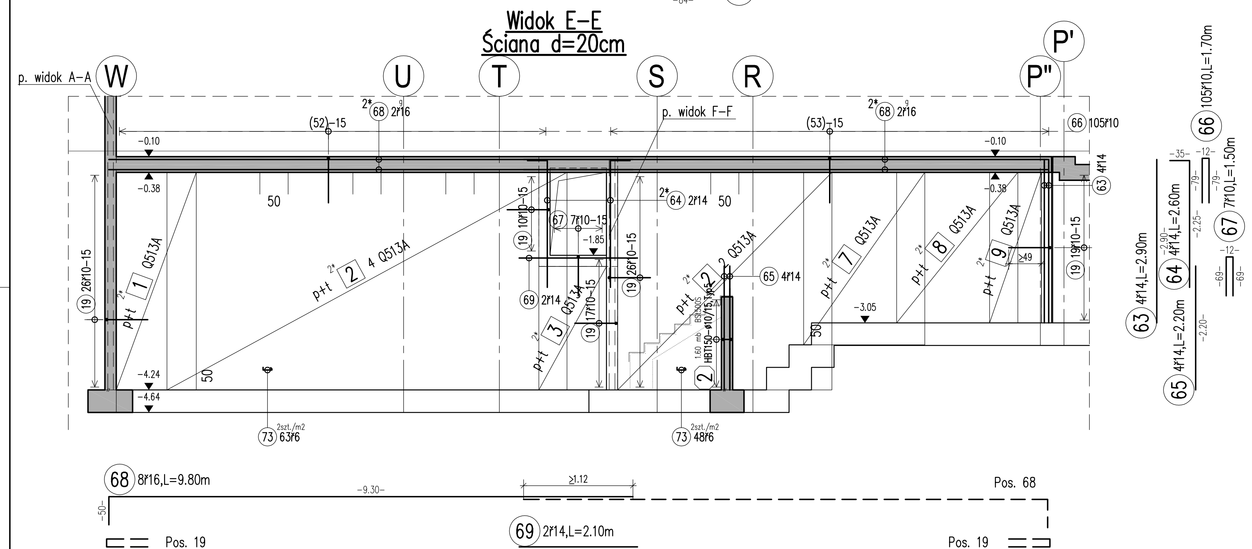

63 4f14,L=2.90m
64 4f14,L=2.60m
65 4f14,L=2.20m
66 105f10,L=1.70m
67 7f10,L=1.50m
68 8f16,L=9.80m
69 2f14,L=2.10m
Pos. 19

Widok F-F
Ściana d=20cm

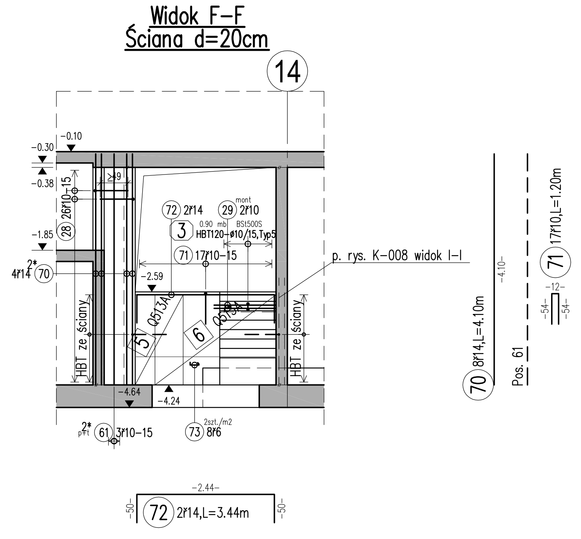

70 8f14,L=4.10m
71 17f10,L=1.20m
72 2f14,L=3.44m
Pos. 61
Pos. 28
Pos. 29

Minimalna średnica gięcia		d_{br}
	Średnica pręta ds (mm)	Haki, strzemiona
	< 20	4 ds
	20 ÷ 28	7 ds
	Otulina prostopadła do płaszczyzny gięcia	Pręty odgięte i zbrojenie ramowe
	> 5 cm i > 3 ds	15 ds
	≤ 5 cm lub ≤ 3 ds	20 ds

Rodzaje materiału :

Część	Fundam.	Ściany	Stupy	Belki	Strop/Rampa
Klasa betonu	-	B37	-		
Klasa stali	-	BSt500/AIIIN	-		
			-		

Otuliny :

Część	Fundam.	Ściany	Stupy	Belki	Strop/Rampa
góra	-	-	-		
dołem	-	-	-		
stronami	-	3.0 cm	-		

Rozpatrywać łącznie :

Rysunek szalunkowy nr : .

Rysunek zbrojeniowy nr :

Index:	Zmiana:	Data	Wykonał:

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIUM
GDAŃSK 81-747 SOPOT UL. STEFANA OKRZEI 6A/3 | PRACOWNIA 81-712 SOPOT UL. WOSKA BUDZYŃSKA 4 TEL. 58 551 16 00 E-MAIL: PROJEKT@STUDIUM.PL

WYDZIAŁ BIOLOGII
Uniwersytetu Gdańskiego
w Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego
dz. nr : 219/5, 229/3, 239/6

Temat:

Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk ul. Jana Bażyńskiego 1A

Inwestor:

KONSTRUKCJA

Branża:

PROJEKT WYKONAWCZY

Faza:

mgr inż. PAWEŁ GĘBKA 55/93/UW
Autor: Nr uprawnień Podpis:
mgr inż. DARIUSZ HRYCYK
Opracował: Podpis:
mgr inż. ANDRZEJ GESING 267/91/UW
Sprawdzający: Nr uprawnień Podpis:

Ściany poz. P0 w osiach 13-16/P"-Y

Temat rysunku:

Data:	Skala:	Seria:	Nr rys.:
02.2008	1:50		K-002