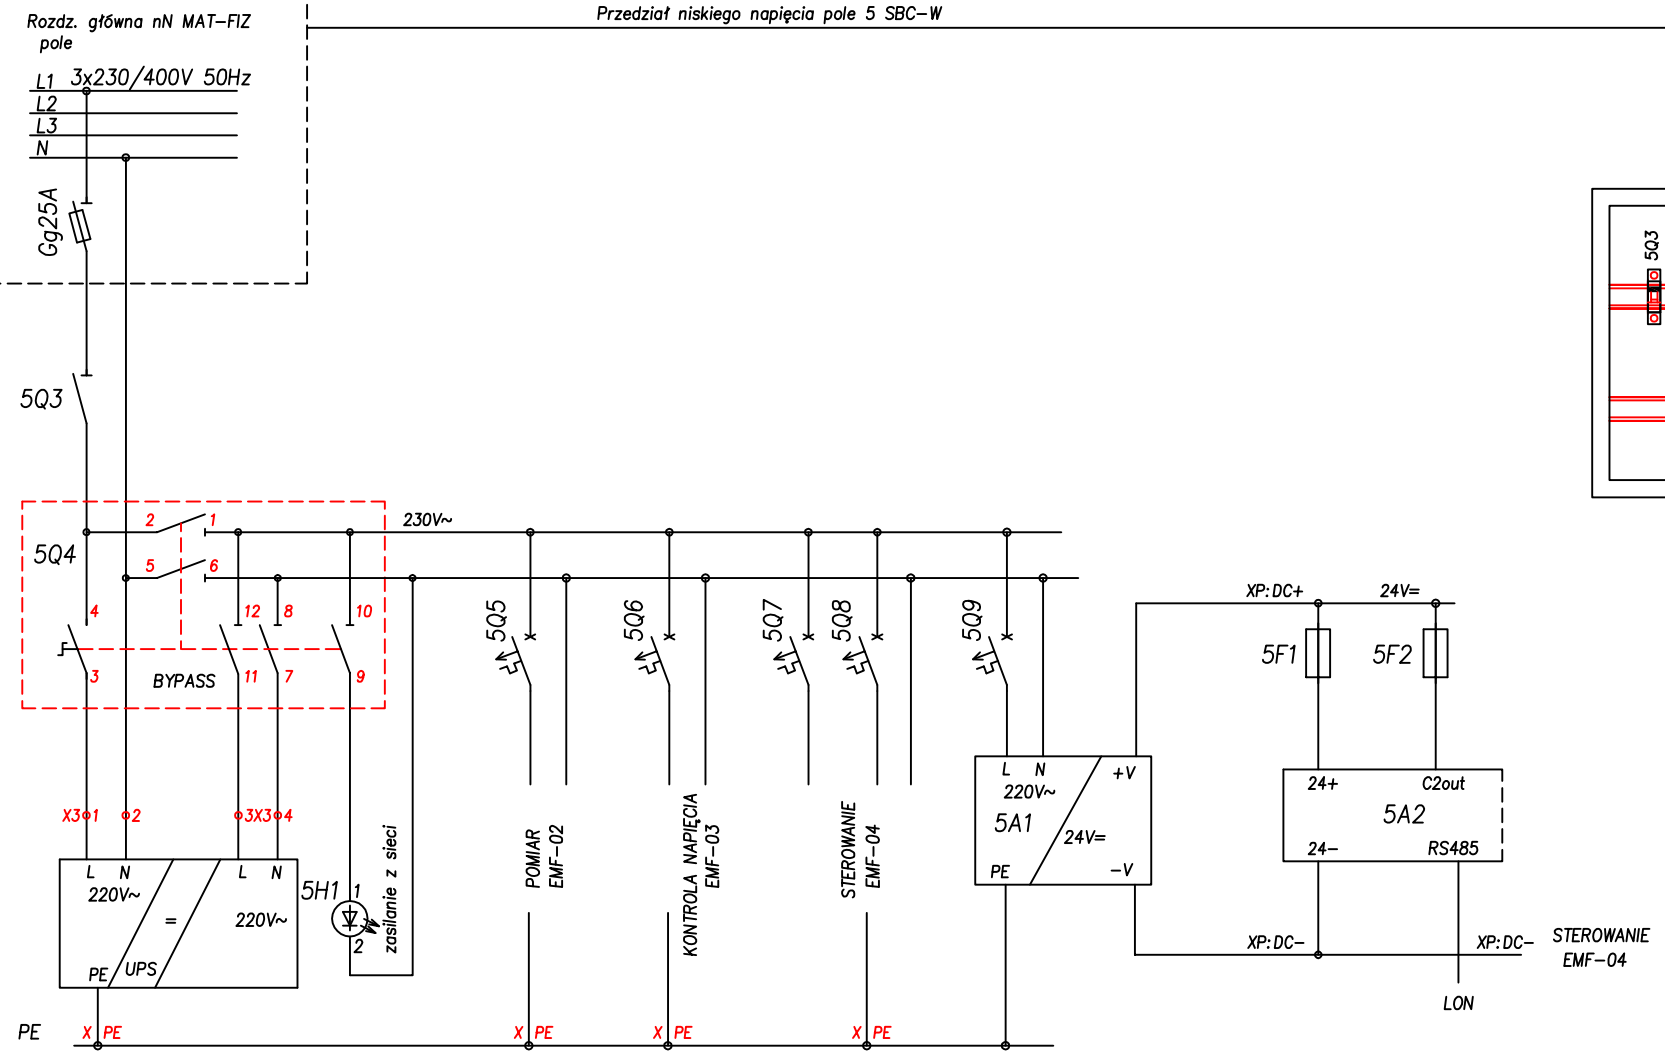

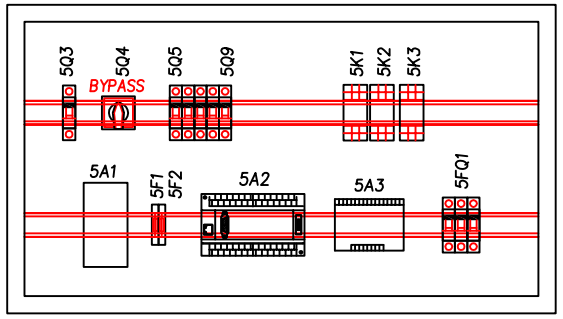

BYPASS			
	SIEĆ-0-UPS		
	↖	↑	↗
1-2	X		
3-4			X
5-6	X		
7-8			X
9-10	X		
11-12			X

Ochrona od porażeń

SN - samoczynne wyłączenie w układzie IT
nN - samoczynne wyłączenie w układzie TNS

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Typ	Dane techn.	Producent	Uwagi
7	5S1	Przelacznik	T0-3/8212/IVS	20A		
6	5Q4....5Q7	Wyłącznik instal.	CLS6	C6A 400V	F&G Moeller	
5	5Q3	Rozłącznik	IS-40/1415V	40A	Moeller	
4	5H1	Lampka sygnaliz.	Z-EL/G230	85..264VAC zielona	Moeller	
3	5F1,5F2	Zacisk z bezpieczn.	STK 1 PA	3,15A 250V TS32/TS35	Conta-Clip	
2	5A2	Jednostka centralna	IC200UDR020	12 IN 8 out 24VDC	GE Fanuc	
1	5A1	Zasilacz	JET-PWR-12024	110...220VAC/24VDC 5A	ASTOR	

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH
80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68
ENEPRO
tel. 58 3408113

Projektował	inż.M.Pachocki	02.10		4505/Gd/90	MAT-FIZ
Opracował	inż.M.Pachocki	02.10		4505/Gd/90	**Rozdzielnica SN. Zasilanie automatyki.**
Sprawdził	inż.G.Naumiuk	02.10		4729/Gd/90	Schemat zasadniczy. Plan rozmieszczenia aparatów.
Format A4	Podz. 1:10	Obiekt: Uniwesytet Gdański. Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a			Nr rys. **EMF-05**

1

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20101020130746+02’00’)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20101020130746+02’00’)
/CreationDate
(b.kurcwald)
/Author
-mark-